



### CJ1: Il PLC di nuova generazione

- Fino a 120 K step di memoria programma.
- Elevata velocità di esecuzione (20 ns per un'istruzione base)
- Controllo fino a 2560 I/O locali.
- Programmazione strutturata a task tramite CX Programmer.
- Connessione a vari tipi di rete (DeviceNet, Ethernet TCP/IP, e reti proprietarie Controller Link e CompoBus/S).
- Dimensioni molto compatte.
- Elaborazione parallela dei programmi e della gestione servizi ausiliari.

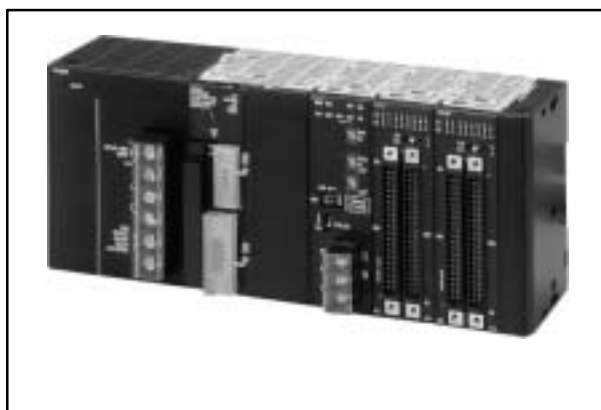


### Modelli disponibili


#### ■ Alimentatori

| Aspetto   | Caratteristiche  | Modello     |
|---|--|-------------|
|  | 100... 120 Vc.a. o 200... 240 Vc.a. Potenza di uscita 25W (con uscita RUN), 5A a 5 Vc.c. | CJ1W-PA205R |
|   | 100... 120 Vc.a. o 200... 240 Vc.a., 2,8 A a 5 Vc.c. Potenza di uscita: 14 W             | CJ1W-PA202  |
|   | 24 Vc.c. potenza di uscita 25 W (5 A, 5 Vc.c.)   | CJ1W-PD025  |

#### ■ CPU


| Aspetto   | Caratteristiche |                    |  | Modello     |
|---|-----------------|--------------------|--|-------------|
|   | Bit I/O         | Capacità programma | Capacità data memory                                   |             |
|  | 960             | 10k passi          | 32k canali (DM: 32k canali, EM: Nessuna)               | CJ1G-CPU42H |
|   | 960             | 20k passi          | 32k canali (DM: 32k canali, EM: Nessuna)               | CJ1G-CPU43H |
|   | 1280            | 30k passi          | 64k canali (DM: 32k canali, EM 32k canali × 1 banco)   | CJ1G-CPU44H |
|   | 2560            | 60k passi          | 128k canali (DM: 32k canali, EM 32k canali × 3 banchi) | CJ1G-CPU45H |
|   | 2560            | 60k passi          | 128k canali (DM: 32k canali, EM 32k canali × 3 banchi) | CJ1H-CPU65H |
|   | 2560            | 120k passi         | 256k canali (DM: 32k canali, EM 32k canali × 7 banchi) | CJ1H-CPU66H |

#### Cartucce di memoria


| Aspetto   | Caratteristiche  | Modello   |
|---|--|-----------|
|  | Memoria flash, 8 Mbyte   | HMC-EF861 |
|   | Memoria flash, 15 Mbyte  | HMC-EF171 |
|   | Memoria flash, 30 Mbyte  | HMC-EF371 |
|   | Memoria flash, 48 Mbyte  | HMC-EF571 |
|   | Adattatore cartucce di memoria (per installare la cartuccia su PC) | HMC-AP001 |

#### ■ Accessori di espansione del Bus

##### Moduli di espansione del Bus


| Aspetto   | Caratteristiche                     | Modello    |
|---|-------------------------------------|------------|
|  | Modulo di inizio espansione del Bus | CJ1W-IC101 |
|   | Modulo di espansione del Bus        | CJ1W-II101 |

## Cavi di espansione


| Aspetto   | Caratteristiche             | Modello    |
|---|-----------------------------|------------|
|  | Cavo di espansione da 0,7 m | CS1W-CN713 |
|   | Cavo di espansione da 2 m   | CS1W-CN223 |
|   | Cavo di espansione da 3 m   | CS1W-CN323 |
|   | Cavo di espansione da 5 m   | CS1W-CN523 |
|   | Cavo di espansione da 10 m  | CS1W-CN133 |

## ■ Moduli di I/O


## Moduli digitali di ingresso

| Aspetto   | Caratteristiche  | Modello    |
|---|--|------------|
|  | Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.  | CJ1W-ID211 |
|   | Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu) | CJ1W-ID231 |
|   | Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)     | CJ1W-ID232 |
|   | Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu) | CJ1W-ID261 |
|   | Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)     | CJ1W-ID262 |
|   | Moduli d'ingresso ad interrupt, 16 punti, 24 Vc.c.   | CJ1W-INT01 |


## Moduli digitali di uscita

| Aspetto   | Caratteristiche   | Modello    |
|---|---|------------|
|  | Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max. (comuni indipendenti)         | CJ1W-OC201 |
|   | Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max.                              | CJ1W-OC211 |
|   | Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti                           | CJ1W-OD211 |
|   | Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti                           | CJ1W-OD212 |
|   | Moduli di uscita a transistor NPN, 32 punti (connettore tipo Fujitsu) | CJ1W-OD231 |
|   | Moduli di uscita a transistor PNP, 32 punti (connettore tipo MIL)     | CJ1W-OD232 |


## Moduli speciali

| Aspetto   | Caratteristiche   | Modello       |
|---|---|---------------|
|  | Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) | CJ1W-AD041-V1 |
|   | Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) | CJ1W-AD081-V1 |
|   | Moduli di uscita analogica 2 punti (risoluzione 4000 punti)                           | CJ1W-DA021    |
|   | Moduli di uscita analogica 4 punti (risoluzione 4000 punti)                           | CJ1W-DA041    |
|   | Moduli contatore veloce a 2 assi bidirezionali, 500 kHz                               | CJ1W-CT021    |


## Moduli di posizionamento

| Aspetto   | Caratteristiche   | Modello    |
|---|---|------------|
|  | Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi a collettore aperto. 1 asse                           | CJ1W-NC113 |
|   | Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi a collettore aperto. 2 assi interpolabili linearmente | CJ1W-NC213 |
|   | Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi a collettore aperto. 4 assi interpolabili linearmente | CJ1W-NC413 |





## Moduli di termoregolazione

| Aspetto   | Caratteristiche  | Modello    |
|---|--|------------|
|  | Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita NPN                 | CJ1W-TC001 |
|   | Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP                 | CJ1W-TC002 |
|   | Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita NPN, funzione HBA   | CJ1W-TC003 |
|   | Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP, funzione HBA   | CJ1W-TC004 |
|   | Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100, JPT100, uscita NPN               | CJ1W-TC101 |
|   | Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100, JPT100, uscita PNP               | CJ1W-TC102 |
|   | Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per PT100, JPT100, uscita NPN, funzione HBA | CJ1W-TC103 |
|   | Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per PT100, JPT100, uscita PNP, funzione HBA | CJ1W-TC104 |

## Moduli di comunicazione seriale

| Aspetto   | Caratteristiche   | Modello    |
|---|---|------------|
|  | Modulo RS422 con protocollo di comunicazione per termoregolatori e strumenti Omron  | CJ1W-CIF21 |
|   | Modulo seriale: 1 porta RS232-C + 1 porta RS422/485 (gestione delle Protocol Macro) | CJ1W-SCU41 |

## Moduli di rete



| Aspetto   | Caratteristiche  | Modello    |
|---|--|------------|
|  | Modulo Master per rete Compobus S.                                 | CJ1W-SRM21 |
|  | Modulo Master e Slave per rete DeviceNet.                          | CJ1W-DRM21 |
|  | Modulo Controller Link (mezzo di trasmissione: doppino telefonico) | CJ1W-CLK21 |
|  | Modulo Ethernet (protocollo TCP/IP) 10baseT                        | CJ1W-ETN11 |

## ■ Dispositivi di programmazione ed accessori

### Software


| Nome                    | Caratteristiche  | Modello      |
|-------------------------|--|--------------|
| CX-Programmer           | Software di programmazione in ambiente Windows 95 (si collega alla porta periferica del modulo CPU oppure alla porta RS232-C del modulo CPU oppure alla scheda/modulo di comunicazione seriale). | WS02-CXPC1-E |
| CX-Protocol             | Software per la creazione di protocolli basati su Windows per Windows 95   | WS02-PSTC1-E |
| Configuratore DeviceNet | Software opzionale per la configurazione di una rete DeviceNet   | WS02-CFDC1   |
| CX-Position             | Software opzionale per la configurazione dei moduli di controllo di posizione (NC)   | WS02-NCTC1   |

### Cavi di collegamento dispositivo di programmazione

| Aspetto   | Caratteristiche  | Lunghezza  | Modello      |
|---|--|------------|--------------|
|  | 2 m  | CS1W-CN226 |              |
|   | Permette il collegamento tra il PLC CS1 e un device esterno dotato di porta di comunicazione RS232-C standard con piedinatura PLC (10 cm) (nota) | 0,1 m      | CS1W-CN118   |
|  | Cavo computer a 9 pin Sub-D da collegare alla seriale integrata o ad una porta RS232-C o alla porta periferica mediante il cavo CS1W-CN118       | 2 m        | RS232-2CN221 |

**Nota:** Per il collegamento ad un device RS232-C standard si utilizzi il cavo RS232-2CN221 che adatta la speciale piedinatura del PLC a quella dei Personal Computer.

#### Configurazione cavo RS232-2CN221

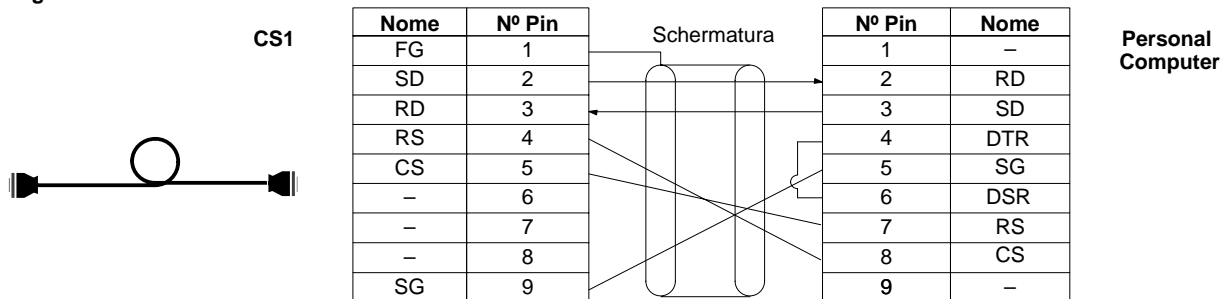

### Batteria di back-up

| Caratteristiche  | Modello     |
|--|-------------|
| Conserva la memoria del PLC anche quando viene rimossa l'alimentazione | CPM2A-BAT01 |

## ■ Manuali

| Argomento   | Titolo  | Modello     |
|---|---|-------------|
| CJ1   | Manuale dell'operatore  | OMW393-E1-2 |
| CJ1/CS1H  | Manuale di programmazione                                     | OMW394-E1-2 |
| CJ1/CS1   | Guida alle istruzioni di programma                            | OMW340-E1-6 |
| CJ1/CS1   | Schede di comunicazione seriale (CJ1W-SCU41)                  | OMW336-E1-3 |
| CJ1/CS1   | Scheda Ethernet (CJ1W-ETN11)                                  | OMW343-E1-2 |
| CJ1/CS1/CQM1H   | Scheda Controller Link (CJ1W-CLK21)                           | OMW309-E1-5 |
| CJ1/CS1   | Comandi Fins  | OMW342-E1-5 |
| CJ1/CS1   | Moduli analogici (CJ1W-AD/DA)                                 | OMW345-E1-3 |
| CJ1W-TC   | Moduli TC   | OMW396-E1-1 |
| CJ1/CS1   | Scheda DeviceNet (CJ1W-DRM21)                                 | OMW380-E1-2 |
| CJ1W-NC   | Moduli di posizionamento                                      | OMW397-E1-1 |
| CJ1W-CT   | Moduli di conteggio veloce                                    | OMW401-E1-1 |
| CJ1W-CIF21  | Modulo di comunicazione con termoregolatori e strumenti Omron | OMW400-E1-1 |
| I manuali in formato pdf dei prodotti Omron sono raggruppati sul manuale CD-ROM |   | OMCDROM     |

**Nota:** È possibile scaricare i manuali dei prodotti Dal sito Internet [www.omron.it](http://www.omron.it)

## Caratteristiche

### ■ Caratteristiche degli alimentatori

| Alimentatore               | CS1W PA205R   | CS1W PA202   | CS1W PA202   |
|----------------------------|---|--|--|
| Tensione di alimentazione  | 100... 120 Vc.a. o 200... 240 Vc.a., 50/60 Hz   |  | 24 Vc.c.   |
| Portata tensione operativa | 85... 132 Vc.a. o 170... 264 Vc.a.  |  | 19... 28 Vc.c.   |
| Assorbimento               | 100 VA max.   | 50 VA max.   | 50 W max.  |
| Corrente di picco          | 15 A/ 8 ms max. 100... 120 Vc.a.<br>30 A/ 8 ms max. 200... 240 Vc.a.  | 20 A max./100... 120 Vc.a.<br>40 A max./200... 240 Vc.a. | 30 A a 24 Vc.c. per 2 ms max.                              |
| Potenza di uscita          | 5 A a 5 Vc.c. (inclusa la CPU)  | 2,8 A a 5 Vc.c. (inclusa la CPU)                         | 5 A a 5 Vc.c. (inclusa la CPU)                             |
|                            | 0,8 A a 24 Vc.c.; totale 25 W   | 0,4 A a 24 Vc.c.; totale: 14 W                           | 0,8 A a 24 Vc.c.; totale: 25 W                             |
| Alimentazione di servizio  | ---   | ---  | ---  |
| Uscita RUN                 | Configurazione contatto: SPST-NA<br>Capacità di commutazione:<br>240 Vc.a., 2 A (carico resistivo) 120 Vc.a., 0,5 A (carico induttivo) 24 Vc.c., 2 A (carico resistivo/induttivo)                         | ---  | ---  |
| Resistenza di isolamento   | 20 MΩ min. (a 500 Vc.c.) tra c.a. esterna e i terminali GR (nota 1)   |  | 20 MΩ min. (a 500 Vc.c.) tra c.c. esterna e i terminali GR |
| Rigidità dielettrica       | 2,3 kVc.a. 50/60 Hz per 1 min tra c.a. esterna e i terminali GR (nota 1)<br>Corrente di fuga: 10 mA max.  |  |  |
|                            | 1,0 kVc.a. 50/60 Hz per 1 min tra c.a. esterna e i terminali GR (nota 1)<br>Corrente di fuga: 10 mA max.  |  |  |
| Immunità ai disturbi       | Conforme a: IEC61000-4-4, 2 KV  |  |  |
| Resistenza alle vibrazioni | 10... 57 Hz, ampiezza 0,075 mm, 57... 150 Hz, accelerazione: 1 G (9,8 m/s <sup>2</sup> ) in direzione X, Y e Z per 80 min (coefficiente di tempo: 8 min × fattore coefficiente 10 = tempo totale 80 min.) |  |  |
| Resistenza agli urti       | 15 G (147 m/s <sup>2</sup> ) 3 volte in direzione X, Y e Z (secondo JIS CO912)  |  |  |
| Temperatura                | Funzionamento: 0... 55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa); stoccaggio: -20... 70°C (esclusa batteria)  |  |  |
| Umidità relativa           | 10... 90% (senza condensa)  |  |  |
| Atmosfera di funzionamento | Libera da gas corrosivi   |  |  |
| Messa a terra              | Inferiore a 100 Ω   |  |  |
| Protezione                 | Installazione all'interno di un pannello  |  |  |
| Peso                       | Tutti i modelli non superano i 5 kg   |  |  |
| Dimensioni rack CPU in mm  | Dimensione Wx90x65, la larghezza totale è data da: W= 156,7 + n x 20 x m x 31, dove "n" sono le unità di I/O e "m" le altre unità   |  |  |
| Misure di sicurezza        | Conformi alle direttive cUL us e CE.  |  |  |

**Nota:** Quando si testano l'isolamento e la rigidità dielettrica, disconnettere il terminale LG del modulo di alimentazione dal terminale GR.

## ■ Caratteristiche delle CPU

| Modello     | Bit di I/O                     | Capacità programma | Capacità memoria dati (nota) | Velocità di elaborazione istruzione LD | Porte                            | Opzioni     |
|-------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------|
| CJ1H-CPU65H | 2560bit (fino a 3 espansioni)  | 60 k passi         | 128 k canali                 | 0,02 μs                                | Porta periferica e porta RS232-C | Memory Card |
| CJ1H-CPU66H |                                | 120 k passi        | 256 k canali                 |  |                                  |             |
| CJ1G-CPU42H | 960 bit (fino a 2 espansioni)  | 10 k passi         | 32 k canali                  | 0,04 μs                                |                                  |             |
| CJ1G-CPU43H |                                | 20 k passi         |                              |  |                                  |             |
| CJ1G-CPU44H | 1280 bit (fino a 3 espansioni) | 30 k passi         | 64 k canali                  |  |                                  |             |
| CJ1G-CPU45H |                                | 60 k passi         | 128 k canali                 |  |                                  |             |

**Nota:** La capacità di memoria dati disponibile corrisponde al totale della Data Memory (DM) e della Extended Data Memory (EM).

### Caratteristiche di funzionamento (comuni a tutte le CPU)

|   |   |
|---|---|
| <b>Metodo di controllo</b>                    | Programma memorizzato   |
| <b>Metodo di controllo I/O</b>                | Sono possibili sia la scansione ciclica che l'elaborazione immediata.   |
| <b>Programmazione</b>                         | Diagramma a relè  |
| <b>Lunghezza istruzioni</b>                   | 1 a 7 passi per istruzione  |
| <b>Istruzioni speciali</b>                    | Circa 400 (codici di funzione 3 digit)  |
| <b>Tempo di esecuzione</b>                    | Istruzioni di base: 0,02 μs min., Istruzioni speciali: 0,04 μs min.   |
| <b>Tempo di esecuzione processi comuni</b>    | Modalità normale 0,3 μs<br>Modalità di controllo per processi paralleli 0,3 μs  |
| <b>Modalità di connessione</b>                | Senza struttura a Rack<br>Connessione a incastro sui moduli   |
| <b>Modalità di fissaggio</b>                  | Su guide DIN, non è previsto il fissaggio a vite  |
| <b>Massimo numero di unità collegabili</b>    | Per la CPU o espansione: 10 unità max.<br>Il numero totale di unità collegabili dipende dal tipo di CPU (30/40 unità)   |
| <b>Numero di task</b>                         | 288 (task ciclici: 32, task a interrupt: 256)<br>I task ad interrupt possono essere definiti come task ciclici per creare task ad interrupt ciclici<br>I task ciclici vengono eseguiti ad ogni ciclo e controllati con le istruzioni TKON(820) e TKOF(821).<br>Sono supportati i 4 tipi di task a interrupt seguenti: Task di spegnimento: 1 max., task di interrupt a tempo: 2 max., task di interrupt I/O: 32 max., task di interrupt esterni: 256 max. |
| <b>Tipi di interrupt</b>                      | Interrupt a tempo: Interrupt generati in base al tempo pianificato dal temporizzatore dei moduli CPU.<br>Interrupt I/O: Interrupt dai moduli di ingresso a interrupt.<br>Interrupt spegnimento: Interrupt eseguiti quando viene disattivata l'alimentazione dei moduli CPU.<br>Interrupt I/O esterni: Interrupt dai moduli di I/O speciali, moduli speciali CS1 o schede interne.   |
| <b>Chiamate a subroutine da task multiple</b> | Supportate utilizzando subroutine globali   |

### Arete di memoria

#### Area CIO (Core I/O Area)

**Nota:** Se la Core I/O Area non viene impiegata così come indicato, l'area CIO può essere utilizzata come area dei bit di lavoro.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Area di I/O</b>                 | 2560 (160 word): Da CIO 000000 a CIO 0159,15 (320 canali da CIO 0000 a CIO 0159)<br>È possibile modificare le impostazioni predefinite dei primi canali dei rack (CIO 0000) in modo da poter utilizzare i canali da CIO 0000 a CIO 0999.<br>I bit di I/O sono assegnati a i moduli I/O di base CJ1.                                 |
| <b>Area di collegamento</b>        | 3200 (200 canali): Da CIO 10000 a CIO 119915 (canali da CIO 1000 a CIO 1199)<br>Questi bit vengono utilizzati per la funzione di Data Link e sono allocati dalle unità CLK.   |
| <b>Area modulo CPU bus Cj1</b>     | 6400 (400 canali): Da CIO 150000 a CIO 189915 (canali da CIO 1500 a CIO 1899)<br>Questi bit memorizzano lo stato operativo dei moduli CPU bus CJ1. (25 canali per modulo, 16 moduli max).   |
| <b>Area modulo di I/O speciale</b> | 15360 (960 canali): Da CIO 200000 a CIO 295915 (canali da CIO 2000 a CIO 2959)<br>Questi bit vengono assegnati ai moduli di I/O speciali CJ1 (10 canali per modulo, 96 moduli max).<br>Poiché il numero massimo di slot viene limitato a 40 inclusi gli slot di espansione, in realtà il numero massimo di moduli sarà uguale a 40. |

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <b>Area DeviceNet</b>              | 9600 (600 word): da CIO 320000 a CIO 379915 (canali da CIO 3200 a CIO 3799) |  |
|                                    | <b>Modalità di utilizzo come MASTER</b>                                     |  |
|                                    | Allocazione fissa (impostazione 1)  | uscite da CIO 3200 a CIO 3263<br>ingressi da CIO 3300 a CIO 3363 |
|                                    | Allocazione fissa (impostazione 2)  | uscite da CIO 3400 a CIO 3463<br>ingressi da CIO 3500 a CIO 3563 |
|                                    | Allocazione fissa (impostazione 3)  | uscite da CIO 3600 a CIO 3663<br>ingressi da CIO 3700 a CIO 3763 |
|                                    | <b>Modalità di utilizzo come Slave (I/O link)</b>                           |  |
|                                    | Allocazione fissa (impostazione 1)  | uscite CIO 3370<br>ingressi CIO 3270                             |
|                                    | Allocazione fissa (impostazione 2)  | uscite CIO 3570<br>ingressi CIO 3470                             |
| Allocazione fissa (impostazione 3) | uscite CIO 3770<br>ingressi CIO 3670  |  |

### Altre aree di memoria

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Area di lavoro</b>       | 8192 bit (512 canali): Da W00000 a W51115 (canali da W000 a W511)<br>Solo per i programmi di controllo. (Non per I/O da terminali di I/O esterni).<br><b>Nota</b> Quando si utilizzano i bit di lavoro durante la programmazione, è necessario usare i bit di questa area e quindi quelli appartenenti ad altre aree.   |
| <b>Area di mantenimento</b> | 8192 bit (512 canali): Da H00000 a H51115 (canali da H000 a H511)<br>I bit di mantenimento vengono utilizzati per controllare l'esecuzione del programma e conservarne lo stato ON/OFF quando si spegne il PLC o si modifica la modalità operativa.   |
| <b>Area ausiliaria</b>      | Sola lettura: 7168 bit (448 canali): Da A00000 a A44715 (canali da A000 a A447)<br>Lettura/scrittura: 8192 bit (512 canali): Da A44800 a A95915 (canali da A448 a A959)<br>I bit ausiliari vengono assegnati alle funzioni specifiche.  |
| <b>Area temporanea</b>      | 16 bit (da TR00 a TR15). I bit temporanei vengono utilizzati per memorizzare le condizioni di esecuzione ON/OFF nelle diramazioni del programma.  |
| <b>Area temporizzatore</b>  | 4096: Da T0000 a T4095 (utilizzati solo per i temporizzatori)   |
| <b>Area contatore</b>       | 4096: Da C0000 a C4095 (utilizzati solo per i contatori)  |
| <b>Area DM</b>              | 32 K canali: Da D00000 a D32767<br>Utilizzata come area di dati generale per la lettura e scrittura dei dati a 16 bit. I canali nell'area DM mantengono lo stato quando si spegne il PLC o si modifica la modalità operativa.<br>Area DM di moduli I/O speciali interni: Da D20000 a D29599 (100 canali × 96 moduli). Utilizzata per l'impostazione di parametri.<br>Area DM di moduli CPU bus CJ1: Da D30000 a D31599 (100 canali × 16 moduli). Utilizzata per l'impostazione di parametri.  |
| <b>Area EM</b>              | 32 K canali per banco, 7 banchi max: Da E0_00000 a E6_32767 max. (non disponibile su alcuni moduli CPU).<br>Utilizzata come area di dati generale per la lettura e scrittura dei dati a 16 bit. I canali nell'area EM mantengono lo stato quando si spegne il PLC o si modifica la modalità operativa.<br>L'area EM viene divisa in banchi e gli indirizzi possono essere impostati mediante uno dei metodi riportati di seguito.<br>Modificando il banco corrente mediante l'istruzione EMBC(281) e impostando gli indirizzi per il banco corrente.<br>Impostando direttamente i numeri e gli indirizzi di banco.<br>Specificando il numero del primo banco, è possibile memorizzare i dati nell'area EM. (File memory EM) |

### Altre aree utilizzate

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Registri dei dati</b>     | Da DR0 a DR15. Memorizzano i valori offset per l'indirizzamento indiretto. I registri dei dati possono essere utilizzati in ogni task in modo indipendente o condiviso. Un registro è a 16 bit (1 canale).  |
| <b>Registri degli indici</b> | Da IR0 a IR15. Memorizzano i valori offset per l'indirizzamento indiretto. I registri degli indici possono essere utilizzati in ogni task in modo indipendente o condiviso. Un registro è a 32 bit (2 canali).  |
| <b>Area Task Flag</b>        | 32 (da TK0000 a TK0031). I Task Flag sono flag di sola lettura che si trovano in posizione ON quando il task ciclico corrispondente è eseguibile, e in posizione OFF quando il task corrispondente non è eseguibile oppure si trova in stato di attesa.   |
| <b>Memory Trace</b>          | 4000 canali (Data Trace: 31 bit, 6 canali)  |
| <b>File memory</b>           | Cartucce di memoria: È possibile utilizzare cartucce di memoria flash compatte (formato MS-DOS).<br>File memory EM: È possibile convertire parte dell'area EM in File Memory (formato MS-DOS).<br>È possibile utilizzare cartucce di memoria OMRON con capacità di 8 Mbyte, 15 Mbyte o 30 Mbyte o 48 Mbyte. |

## Caratteristiche delle funzioni

| Elemento  | Caratteristiche   |
|---|---|
| <b>Tempo di ciclo costante</b>                                      | 1... 32000 ms (unità: 1 ms)   |
| <b>Monitoraggio tempo di ciclo</b>                                  | Possibile (Il modulo interrompe il funzionamento se il ciclo è troppo lungo): 1... 40000 ms (unità: 10 ms)<br>In modalità parallela viene rilevato anche l'errore sui servizi periferici quando il tempo di esecuzione supera i 2 secondi.  |
| <b>Rinfresco I/O</b>  | Rinfresco ciclico, rinfresco immediato, rinfresco mediante IORF(097). Possono essere rinfrescati i moduli CPU BUS CJ1 con l'istruzione DNLK   |
| <b>Mantenimento memoria I/O quando si cambia modalità operativa</b> | Dipende dallo stato ON/OFF del bit di mantenimento IOM nell'area ausiliaria.  |
| <b>Load OFF</b>   | Tutte le uscite e i moduli di uscita possono essere disattivati quando il modulo CPU funziona in modalità RUN, MONITOR o PROGRAM.   |
| <b>Tempo di filtro</b>  | È possibile impostare le costanti di tempo per gli ingressi dai moduli I/O di base CJ1. La costante di tempo può essere aumentata per ridurre l'influenza di disturbi e vibrazioni oppure diminuita per rilevare gli impulsi più brevi sugli ingressi.  |
| <b>Impostazione modalità all'accensione</b>                         | Possibile (di default l'impostazione è il RUN)  |
| <b>Flash memory integrata</b>                                       | I programmi utente e l'area dei parametri sono automaticamente registrati come back up.   |
| <b>Funzioni cartuccia di memoria</b>                                | Programmi di lettura automatica dalla cartuccia di memoria (autoboot).  |
|   | Sostituzione del programma durante il funzionamento del PLC.  |
|   | Dati di memorizzazione cartuccia di memoria: Programma utente: Formato file del programma<br>Memoria di I/O, setup del PLC: Formato file dei dati (binario)<br>Formato testo e formato CSV.<br>Dati delle unità CPU BUS CJ1 : formato speciale  |
|   | Memorizzazione dei file in qualunque formato per il salvataggio di tutte le informazioni necessarie alla manutenzione della macchina (manuali, schemi ...)  |
|   | Letture/scrittura cartuccia di memoria<br>Istruzioni programma utente, dispositivi periferici (console di programmazione CX Programmer), computer host link, Bit di controllo dell'area AR per semplificare le operazioni di Backup   |
| <b>Funzione file</b>  | I dati della cartuccia di memoria e dell'area EM (Extended Data Memory) possono essere gestiti come file.   |
| <b>Funzione debug</b>   | Forzatura set/reset, monitoraggio differenziale, Data Trace (a tempo, a ogni ciclo oppure all'esecuzione dell'istruzione), errori di istruzioni.  |
| <b>Editing online</b>   | Quando il modulo CPU si trova in modalità MONITOR o PROGRAM, è possibile sovrascrivere i programmi utente. Questa funzione non è disponibile per le aree di programmazione a blocchi. Con CX Programmer possono esserci più blocchi di programma contemporaneamente   |
| <b>Protezione programma</b>   | Protezione da sovrascrittura: Impostata mediante commutatore DIP.<br>Protezione da copia: Password impostata mediante CX Programmer.  |
| <b>Controllo errori</b>   | Errori definiti dall'utente (l'utente può definire gli errori irreversibili e non irreversibili)<br>L'istruzione FPD(269) può essere utilizzata per controllare il tempo di esecuzione e la logica di ogni blocco di programmazione. E' possibile simulare lo stato degli errori con le funzioni FAL e FALS.  |
| <b>Registro degli errori</b>  | Nel registro degli errori vengono memorizzati fino a 20 errori. Le relative informazioni includono il codice di errore, i dettagli sull'errore e l'ora in cui si è verificato l'errore.   |
| <b>Comunicazioni seriali</b>  | Porta periferica: Dispositivo periferico (inclusa console di programmazione), host link, collegamenti NT<br>Porta RS232-C: Dispositivo periferico (esclusa console di programmazione), host link, comunicazioni senza protocollo, collegamenti NT   |
|   | Unità di comunicazione (venduta a parte): Macro di protocollo, host link, collegamenti NT   |
| <b>Clock</b>  | Fornito su tutti i modelli.<br><b>Nota:</b> Utilizzato per memorizzare l'ora quando viene disattivata l'alimentazione e nel momento in cui si verificano errori. Precisione: $\pm 1,5$ min/mese a 25° c.  |
| <b>Tempo di rilevamento alimentazione OFF</b>                       | 10... 25 ms (non fisso)   |
| <b>Tempo di ritardo rilevamento alimentazione OFF</b>               | 0... 10 ms (definito dall'utente, predefinito: 0 ms)  |
| <b>Protezione memoria</b>   | Aree interessate: Bit di mantenimento, contenuto di Data Memory e Extended Data Memory, stato dei flag di completamento contatore e dei valori presenti.<br><b>Nota:</b> Se il bit di mantenimento nell'area ausiliaria si trova su ON e il setup del PLC è configurato per mantenere lo stato del bit di mantenimento IOM quando si spegne il PLC, il contenuto dell'area CIO, dell'area di lavoro, parte dell'area ausiliaria, i PV e i flag di completamento temporizzatore, i registri degli indici e i registri dei dati verranno memorizzati per 20 giorni. |
| <b>Invio comandi ad un computer tramite il protocollo Host Link</b> | Eseguendo le istruzioni di comunicazione di rete dal PLC, è possibile inviare i comandi FINS ad un computer collegato mediante sistema host link.   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Programmazione e monitoraggio remoti</b>   | Attraverso una rete CLK o una rete Ethernet, è possibile utilizzare le comunicazioni host link per la programmazione e il monitoraggio remoti.  |
| <b>Comunicazioni a tre livelli</b>            | Le comunicazioni host link possono essere utilizzate per la programmazione e il monitoraggio remoti dai dispositivi su reti distanti fino a due livelli (rete CLK, rete Ethernet o altra rete). |
| <b>Memorizzazione commenti nel modulo CPU</b> | È possibile memorizzare i commenti di I/O nel modulo CPU, nelle cartucce di memoria oppure nel File Memory EM.  |
| <b>Controllo programma</b>                    | I controlli del programma vengono eseguiti all'inizio del funzionamento per identificare l'assenza della istruzione. Per controllare i programmi è possibile utilizzare anche CX Programmer.    |
| <b>Segnali uscita di controllo</b>            | Uscita RUN: Durante il funzionamento del modulo CPU, i contatti passano su ON (chiusi). Questo terminale è fornito solo con il modulo di alimentazione CJ1WPA205R.                              |
| <b>Batteria</b>                               | Gruppo batteria: CPM2A-BAT01 durata 5 anni.   |
| <b>Funzioni di autodiagnostica</b>            | Errori CPU (watchdog timer), errori di verifica I/O, errori bus I/O, errori di memoria ed errori batteria.  |
| <b>Altre funzioni</b>                         | Memorizzazione del numero di interruzioni dell'alimentazione, del numero di interrupt e della durata di funzionamento del sistema (nell'area ausiliaria).                                       |

## ■ Assorbimento

La quantità di corrente/potenza che può essere fornita ai moduli installati in un rack viene limitata dalla capacità del modulo di alimentazione. Il sistema deve essere strutturato in modo che l'assorbimento dei moduli non superi la corrente massima per ciascun gruppo di tensione e che l'assorbimento totale di potenza non superi il limite massimo del modulo di alimentazione.

### Dimensionamento alimentatore

La seguente tabella indica la potenza e la corrente massima che possono essere fornite dai moduli di alimentazione nei rack CPU e nei rack di espansione.

- Note:**
- Quando si calcola l'assorbimento di corrente/potenza in un rack CPU, accertarsi di includere anche la potenza richiesta dal rack di espansione della CPU e del modulo CPU.
  - Allo stesso modo, quando si calcola l'assorbimento di corrente/potenza in un rack di espansione, accertarsi di includere anche la potenza richiesta dal rack di espansione.

| Modulo di alimentazione | Assorbimento di corrente massimo |                |            | Assorbimento massimo potenza totale |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|
|                         | Gruppo 5V (A)                    | Gruppo 24V (B) | Gruppo 24V |                                     |
| CJ1WPA205R              | 5 A                              | 0,8 A          | Nessuno    | 25 W                                |
| CJ1WPA202               | 2,8 A                            | 0,4 A          | Nessuno    | 14 W                                |
| CJ1WPD205               | 5 A                              | 0,8 A          | Nessuno    | 25 W                                |

**Nota:** La corrente assorbita da ciascun gruppo di tensione non deve superare il limite massimo di corrente indicato nella tabella precedente.

### Verificare che vengano soddisfatte la condizione 1 e la condizione 2

#### Condizione 1: Massima corrente fornita

- Corrente richiesta a 5 Vc.c. da tutti i moduli (A)  $\leq$  corrente massima indicata nella tabella
- Corrente richiesta a 24 Vc.c. da tutti i moduli (B)  $\leq$  corrente massima indicata nella tabella

#### Condizione 2: Massima corrente totale fornita

- $A \times 5 \text{ Vc.c.} + B \times 24 \text{ Vc.c.} \leq$  potenza massima indicata in tabella

### Esempi di calcolo

#### Esempio 1

| Descrizione                         | Modello          | Quantità | 5 Vc.c.  | 24 Vc.c.  |
|-------------------------------------|------------------|----------|--|---|
| <b>CPU</b>                          | CJ1G-CPU45H      | 1        | 0,910 A  | ---   |
| <b>Modulo di espansione del Bus</b> | CJ1W-IC101       | 1        | 0,020 A  | ---   |
| <b>Ingressi</b>                     | CJ1W-ID211       | 2        | 0,080 A  | ---   |
|                                     | CJ1W-ID231       | 2        | 0,090 A  | ---   |
| <b>Uscite</b>                       | CJ1W-OC201       | 2        | 0,090 A  | 0,048 A   |
| <b>Modulo speciale</b>              | CJ1W-DA041       | 1        | 0,120 A  | ---   |
| <b>Modulo Controller Link</b>       | CJ1W-CLK21       | 1        | 0,350 A  | ---   |
| <b>Assorbimento di corrente</b>     | <b>Calcolo</b>   |          | $0,910 + 0,020 + 0,080 \times 2 + 0,090 \times 2 + 0,090 \times 2 + 0,120 + 0,350$ | $0,048 \text{ A} \times 2$                              |
|                                     | <b>Risultato</b> |          | 1,92 A ( $\leq 5,0$ A)   | 0,096 A ( $\leq 0,8$ A)                                 |
| <b>Potenza impiegata</b>            | <b>Calcolo</b>   |          | $1,92 \times 5 \text{ V} = 9,60 \text{ W}$   | $0,096 \text{ A} \times 24 \text{ V} = 2,304 \text{ W}$ |
|                                     | <b>Risultato</b> |          | $9,60 + 2,304 = 11,904 \text{ W}$ ( $\leq 25 \text{ W}$ )                          |   |



## ■ Tabelle di assorbimento corrente

### Gruppo di tensione 5 Vc.c.

#### Moduli CPU e unità di espansione

| Nome                | Modello                 | Assorbimento a 5 Vc.c. (A)                  |
|---------------------|-------------------------|---|
| CPU                 | CJ1H-CPU66H/65H         | 0,99  |
|                     | CJ1G-CPU45H/44H/43H/42H | 0,91  |
| Unità di espansione | CJ1W-IC101              | 0,02  |
|                     | CJ1W-II101              | 0,13  |
| Terminatore Bus     | CJ1W-TER01              | Consumo incluso nella CPU o nell'espansione |

#### Moduli di I/O e ad interrupt

| Categoria         | Nome                | Modello    | Consumo a 5 V (A) |
|-------------------|---------------------|------------|-------------------|
| Ingressi digitali | 24 Vc.c.            | CJ1W-ID211 | 0,08              |
|                   |                     | CJ1W-ID231 | 0,09              |
|                   |                     | CJ1W-ID232 | 0,09              |
|                   |                     | CJ1W-ID261 | 0,09              |
|                   |                     | CJ1W-ID262 | 0,09              |
|                   | Ingressi in c.a.    | CJ1W-IA111 | 0,09              |
|                   |                     | CJ1W-IA201 | 0,08              |
| Uscite digitali   | Uscite a transistor | CJ1W-OD211 | 0,10              |
|                   |                     | CJ1W-OD212 | 0,10              |
|                   |                     | CJ1W-OD231 | 0,14              |
|                   |                     | CJ1W-OD232 | 0,15              |
|                   | Uscite a relè       | CJ1W-OC201 | 0,09              |
|                   |                     | CJ1W-OC211 | 0,11              |
|                   | Uscite Triac        | CJ1W-OA201 | 0,22              |
| Uscite Interrupt  |                     | CJ1W-INT01 | 0,08              |

#### Moduli speciali

| Categoria         | Nome                           | Modello       | Consumo a 5 V (A) |
|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| Moduli speciali   | Ingressi analogici             | CJ1W-AD081-V1 | 0,42              |
|                   |                                | CJ1W-AD041-V1 | 0,42              |
|                   | Uscite analogiche              | CJ1W-DA041    | 0,12              |
|                   |                                | CJ1W-DA021    | 0,12              |
|                   | Unità di controllo temperatura | CJ1W-TC□□□□   | 0,25              |
|                   | Uscita di posizionamento       | CJ1W-NC113    | 0,25              |
|                   |                                | CJ1W-NC213    |                   |
|                   |                                | CJ1W-NC413    | 0,36              |
|                   | Contatore veloce               | CJ1W-CT021    | 0,28              |
| Master CompoBus/S | CJ1W-SRM21                     | 0,15          |                   |

#### Moduli di rete

| Categoria     | Nome            | Modello    | Consumo a 5 V (A) |
|---------------|-----------------|------------|-------------------|
| Unità CPU Bus | Controller Link | CJ1W-CLK21 | 0,35              |
|               | Unità seriale   | CJ1W-SCU41 | 0,38              |
|               | Ethernet        | CJ1W-ETN11 | 0,38              |
|               | DeviceNet       | CJ1W-DRM21 | 0,33              |

### Gruppo di tensione a 24 Vc.c.

#### Moduli di uscita

| Categoria       | Nome          | Modello    | Consumo a 24 V (A)             |
|-----------------|---------------|------------|--------------------------------|
| Moduli digitali | Uscite a relè | CJ1W-OC201 | 0,048 (0,006 × N° di punti ON) |
|                 |               | CJ1W-OC211 | 0,096 (0,006 × N° di punti ON) |

**Nota:** Per l'assorbimento dei singoli moduli di I/O fare riferimento al capitolo Moduli di I/O.

## Descrizione del pannello frontale

### Dispositivo di bloccaggio a slitta


### Spie cartuccia di memoria

Quando l'alimentazione è attiva, lampeggia la spia MCPWR di colore verde. Quando si accede alla cartuccia di memoria, lampeggia la spia BUSY di colore arancione.


### Interruttore alimentazione cartuccia di memoria

L'interruttore dell'alimentazione della cartuccia di memoria viene premuto per disattivare l'alimentazione prima di rimuovere la cartuccia di memoria.

### Cartuccia di memoria

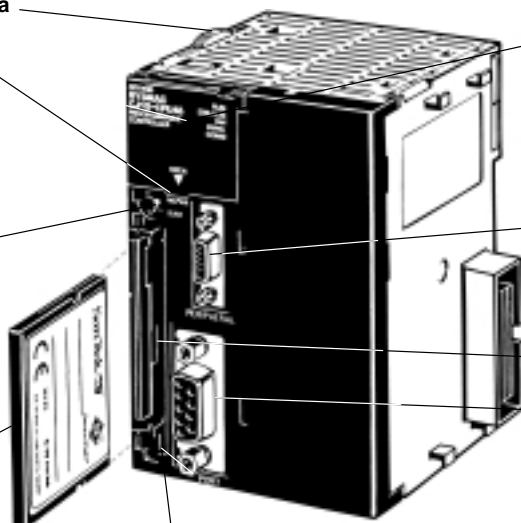

### Spie



### Porta periferica

La porta periferica viene collegata ai dispositivi di programmazione quali console di programmazione ed host computer o come interfaccia per adattatori RS232-C.

### Connettore cartuccia di memoria



### Porta RS232-C

La porta RS232-C viene collegata ai dispositivi periferici diversi dalle console di programmazione, come host computer, dispositivi esterni di impiego generale e terminali programmabili.

### Pulsante di espulsione della cartuccia di memoria

Per rimuovere la cartuccia di memoria, premere il pulsante di espulsione.

Con i PLC serie CJ1, è possibile utilizzare le cartucce di memoria e l'area EM per archiviare dei dati.

| File memory  | Tipo di memoria | Capacità                             | Modello  |
|--|-----------------|--------------------------------------|--|
| Cartucce di memoria<br>         | Memoria flash   | 8 Mbyte                              | HMC-EF861  |
|  |                 | 15 Mbyte                             | HMC-EF171  |
|  |                 | 30 Mbyte                             | HMC-EF371  |
|  |                 | 48 Mbyte                             | HMC-EF571  |
| File memory EM<br>Area EM<br> | RAM             | Capacità dell'area EM del modulo CPU | Dal banco specificato nell'area EM della memoria I/O all'ultimo banco (specificato nel setup del PLC). |

**Nota:** Adattatore cartuccia di memoria: HMC-AP001 (l'adattatore della cartuccia di memoria può essere utilizzato per installare le cartucce di memoria su un personal computer).

## Configurazione del sistema

### Sistema CPU

Nel sistema della CPU è necessario installare una unità CPU, un modulo di alimentazione un terminatore, sono installabili inoltre moduli I/O di base, moduli I/O speciali e moduli CPU bus. Le cartucce di memoria sono opzionali (da installare nel modulo CPU). È necessario anche il modulo di espansione del Bus (CJ1W-IC101) nel caso si vogliono utilizzare il sistema di espansione.


**Nota:** In un modulo CPU, è possibile installare un massimo di due moduli di ingresso a interrupt CJ1W-INT01 per un totale di 32 punti ad INTERRUPT

### Sistema di espansione

Su un rack di espansione è necessario collegare l'alimentatore, il modulo di espansione del Bus CJ1W-II101e il terminatore. Sono installabili: moduli di I/O base e moduli speciali e moduli CPU bus Unit.


### Fino a 3 Rack di espansione collegabili

Installando un modulo di remozione del BUS è possibile collegare fino a 3 Rack di espansione.

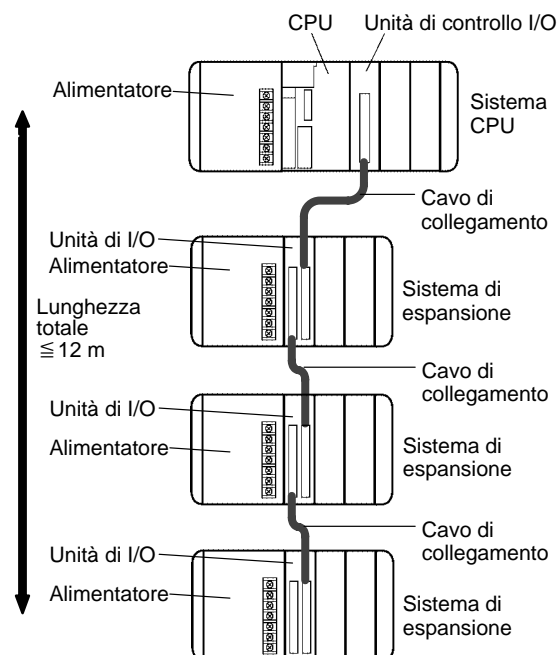


### ■ Modelli di rack di espansione

#### Sistema CPU

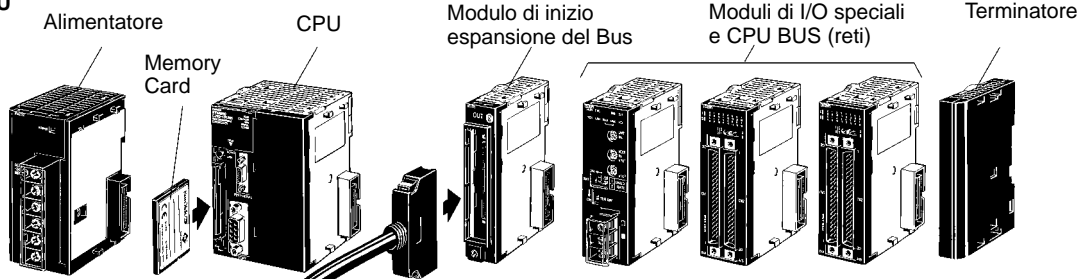


#### Sistema di espansione

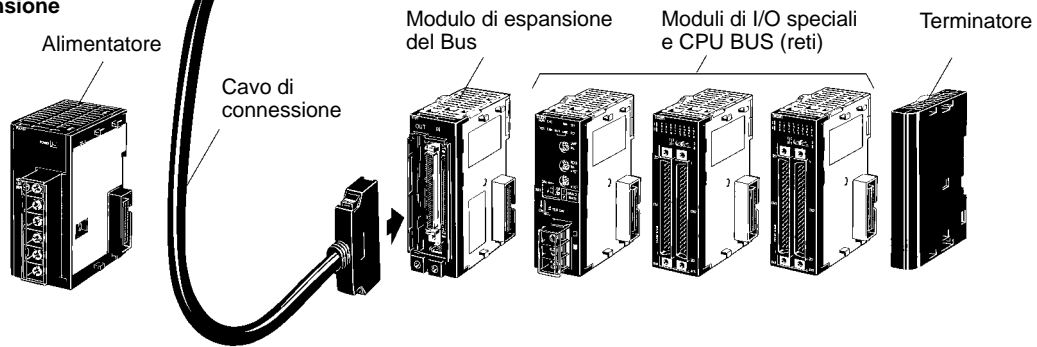


### ■ Collegamento con i dispositivi periferici

#### Porta periferica

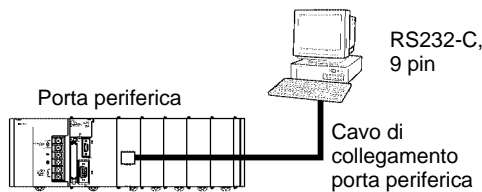

#### Porta RS232-C

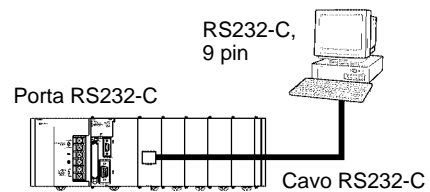

#### Cavi di collegamento porta periferica

| Cavo       | Lunghezza | Connettore computer |
|------------|-----------|---------------------|
| CS1W-CN118 | 0,1 m     | D-sub, 9 pin        |
| CS1W-CN226 | 2,0 m     | D-sub, 9 pin        |
| CS1W-CN626 | 6,0 m     | D-sub, 9 pin        |

#### Cavi di collegamento porta RS232-C


| Cavo         | Lunghezza | Connettore computer |
|--------------|-----------|---------------------|
| RS232-2CN221 | 2,0 m     | D-sub, 9 pin        |

### ■ Allocazione I/O


Nei PLC serie CJ1, parte della memoria di I/O viene assegnata ai vari moduli. Ai fini delle assegnazioni i moduli sono divisi nei tre gruppi riportati di seguito.

- Moduli di I/O
- Moduli di I/O speciali
- Moduli CPU bus CJ1


#### Moduli I/O



#### Moduli I/O speciali



#### Moduli CPU bus



#### Assegnazioni

Area CIO: CIO 0000... CIO 0319 (nota) (la memoria viene assegnata in canali basati sulla posizione di installazione delle unità nei rack).

**Nota:** L'impostazione predefinita (CIO 0000) del primo canale del rack può essere modificata col CX-Programmer su un canale da CIO 0000 a CIO 9999.

#### Assegnazioni

Area moduli I/O speciali: CIO 2000... CIO 2959 (a ciascun modulo vengono assegnati dieci canali in base al N° di modulo).

**Nota:** Sebbene siano presenti 96 impostazioni di numeri di modulo, in realtà, è possibile installare un massimo di 40 moduli in un PLC poiché questo è il numero di slot disponibili.

#### Assegnazioni

Area moduli CPU bus CS1: Da CIO 1500 a CIO 1899 (a ciascun modulo vengono assegnati 25 canali in base al numero di modulo).

## ■ Assegnazioni dei moduli di I/O


Canali assegnati nell'area CIO: CIO 0000... CIO 0079.

I moduli I/O possono essere installati nel rack della CPU, nei rack di espansione.

### Metodi di assegnazione


#### 1. Rack CPU

Ai moduli I/O nel rack della CPU vengono assegnati i canali da sinistra a destra; ai moduli sono assegnati tanti canali quanti richiesti dai moduli stessi a partire dal canale CIO0000.

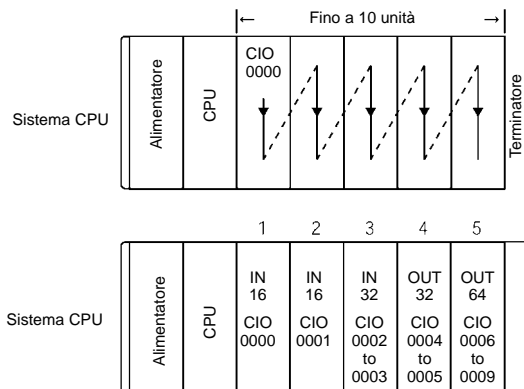

#### 2. Assegnazioni nei sistemi di espansione I/O CJ1

Le assegnazioni dei moduli di I/O continuano dal sistema CPU ai sistemi di espansione. I canali vengono assegnati da sinistra a destra e a ciascun modulo vengono assegnati tanti canali quanti richiesti dal modulo stesso, come per i moduli nel sistema CPU.

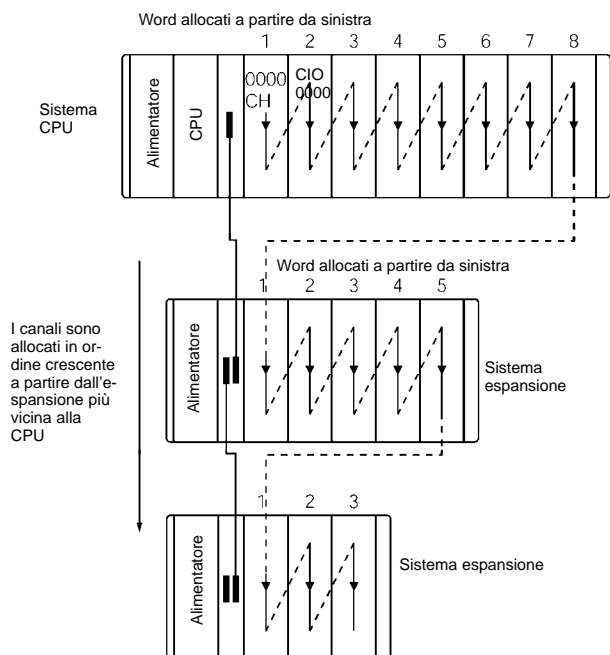

## ■ Assegnazioni moduli di I/O speciali

Ad ognuno dei moduli speciali vengono assegnati dieci canali nell'area dei moduli di I/O speciali (da CIO 2000 a CIO 2959).

I moduli di I/O speciali possono essere installati nel rack della CPU, nei rack di espansione.

A ciascun modulo vengono assegnati 10 canali nell'area del modulo di I/O speciale, così come indicato nella tabella seguente.

| Numero unità | Canali assegnati     |
|--------------|----------------------|
| 0            | CIO 2000... CIO 2009 |
| 1            | CIO 2010... CIO 2019 |
| 2            | CIO 2020... CIO 2029 |
| ⋮            | ⋮                    |
| 15           | CIO 2150... CIO 2159 |
| ⋮            | ⋮                    |
| 95           | CIO 2950... CIO 2959 |

**Nota:** I moduli di I/O speciali vengono ignorati durante l'assegnazione dei moduli di I/O. Gli slot contenenti moduli I/O speciali vengono considerati vuoti.

## ■ Assegnazioni moduli CPU bus CJ1

A ciascun modulo CPU bus CJ1, vengono assegnati 25 canali nell'area dei moduli CPU bus CJ1 (CIO 1500... CIO 1899).

I moduli CPU bus CJ1 possono essere installati nel rack della CPU oppure nei rack di espansione.

A ciascun modulo vengono assegnati 25 canali nell'area dei moduli CPU bus, così come indicato nella tabella seguente.


| Numero unità | Canali assegnati     |
|--------------|----------------------|
| 0            | CIO 1500... CIO 1524 |
| 1            | CIO 1525... CIO 1549 |
| 2            | CIO 1550... CIO 1574 |
| ⋮            | ⋮                    |
| 15           | CIO 1875... CIO 1899 |

**Nota:** I moduli CPU bus CJ1 vengono ignorati durante l'assegnazione dei moduli I/O di base. Gli slot contenenti i moduli CPU bus CJ1 vengono considerati vuoti.

# Funzionamento


## ■ Programmazione task

Con i PLC serie CJ1, i programmi possono essere divisi in moduli di programmazione chiamati task. Sono disponibili task ciclici, eseguiti in un ordine specificato per ogni ciclo, e task ad interrupt, eseguiti in caso si verificano interrupt.

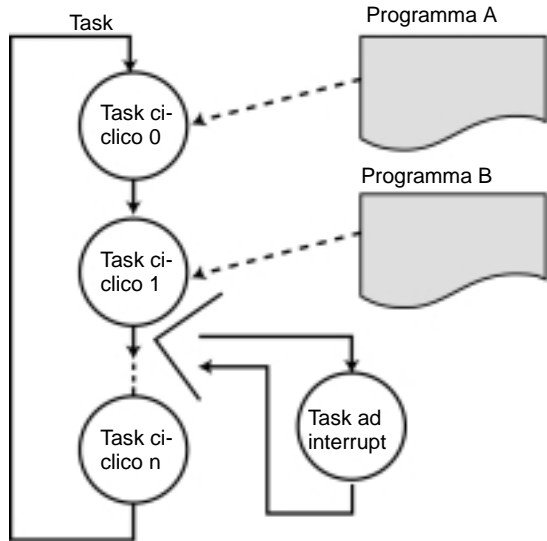


Mentre prima un programma PLC era simile ad un lungo documento sequenziale, i programmi task si presentano come schede separate che vengono posizionate secondo l'ordine di esecuzione.

Programma PLC precedente:  
sequenziale



Programmi task CJ1

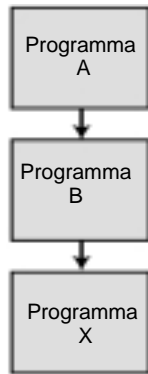

I vantaggi della programmazione task sono: la standardizzazione del programma, la facile comprensione dei programmi e i tempi di ciclo più brevi.

## ■ Software di programmazione

Per la programmazione del CJ1 può essere utilizzato solo il software CX-Programmer dalla versione 2.04 o successive.

### Numero di temporizzatori/contatori 16 volte superiore al C200Hα


Programmazione fino a 4096 temporizzatori e 4096 contatori.



4096 temporizzatori e  
4096 contatori


Con la standardizzazione dei programmi i programmi task vengono creati in moduli divisi in base allo scopo e alla funzionalità. Tali moduli funzionali possono essere riutilizzati in modo semplice quando si programmano nuovi PLC o sistemi con la stessa funzionalità.

Moduli di programmazione standard

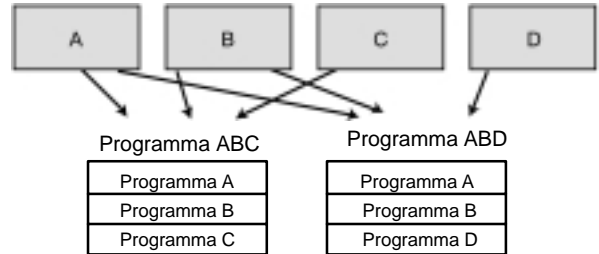


Con i programmi di tipo classico, i singoli moduli funzionali sono molto difficili da trovare attraverso una semplice analisi del programma. I task vengono utilizzati per separare un programma in modo funzionale e semplificarne la comprensione.

Programmi di tipo classico

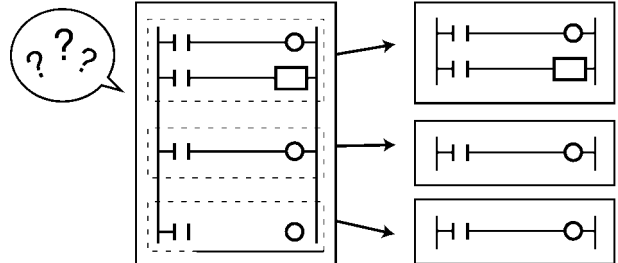


Con un programma a ladder, era necessario utilizzare molte istruzioni a salto o simili per evitare l'esecuzione di parti specifiche del programma. In questo modo non solo si rallentava l'esecuzione dei programmi, ma se ne complicava la comprensione. Con la programmazione a task, le istruzioni speciali consentono di controllare l'esecuzione dei task in modo ed eseguire solo i task richiesti in un ciclo particolare.

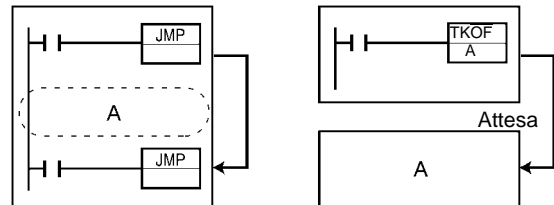

### Tool di conversione programmi


CX-Programmer può essere utilizzato per convertire i programmi da altri PLC OMRON.

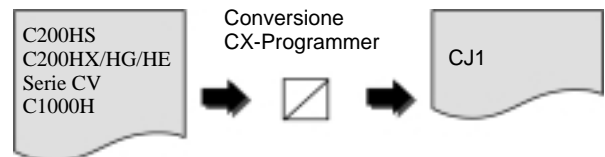

### Gestione dati con capacità estesa per ciascuna istruzione

Le caratteristiche base degli operandi sono state convertite da BCD in binario in modo da aumentare la capacità di gestione dei dati.

| Tipo                           | C200HX/HG/HE        | CJ1              |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| Trasferimenti a blocchi        | 0... 9999 canali    | 0.. 65535 canali |
| Range indirizzamento indiretto | DM 00000... DM 9999 | D00000... D32767 |

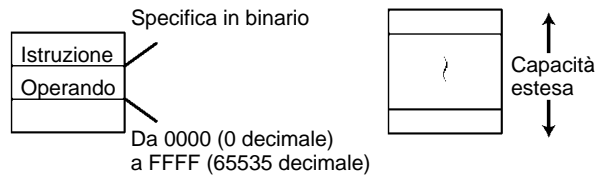


### Set di istruzioni estese

Confronto simboli, controllo dati, comunicazioni di rete, elaborazione stringhe di testo e molte altre istruzioni nuove.

### Nuove istruzioni per PLC di fascia alta


Elaborazione stringhe di testo, FIFO e LIFO ed elaborazione record per dati di tabella, elaborazione File Memory, cicli FOR/NEXT, invio comandi (CMND), elaborazione registro indici, trasferimenti veloci, decimale a virgola mobile e molte altre.

Completa compatibilità con i programmi del PLC serie CS1.

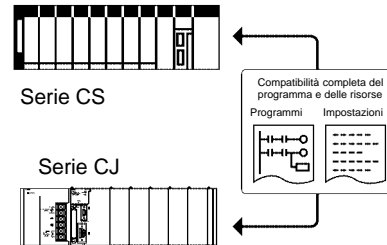

### Data memory

Utilizzo fino a 256 kcanali di data memory.

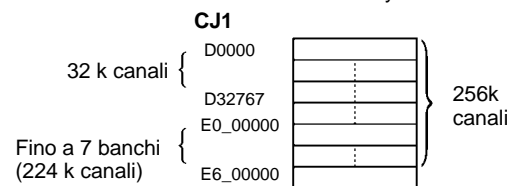

### Funzionalità per migliorare e semplificare il lavoro da eseguire


Il PLC della serie CJ1 dispone di una elevata capacità di memoria per migliorare l'interfaccia utente, la comunicazione e l'elaborazione dei dati.

CJ1 arriva a gestire fino a 2560 I/O locali e dà la possibilità di creare programmi fino a 120 KStep.

#### Memoria Programma




#### N. I/O gestibili



### Prestazioni macchina migliorate grazie ad una elevata velocità di esecuzione


#### Tempi di esecuzione a partire da 20 ms

L'elaborazione più rapida delle istruzioni include 0,02 µs per LD, 0,18 µs per MOV. Le istruzioni speciali vengono quindi elaborate quasi con la stessa velocità delle istruzioni di base (velocità pari a 0,18 µs per alcune istruzioni).

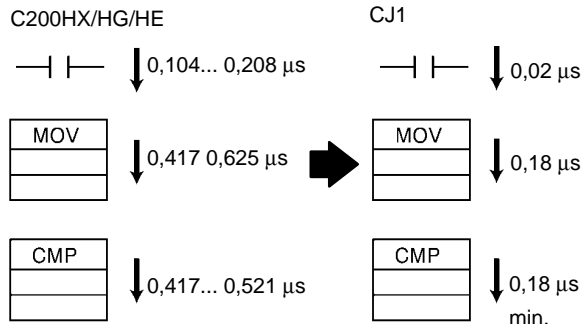


### Velocità ciclo totale 30 volte superiore a C200Hα

Esempi relativi ad un programma di 30 KStep in cui sono presenti 50% di istruzioni base, 30% di istruzioni move, 20% di istruzioni aritmetiche

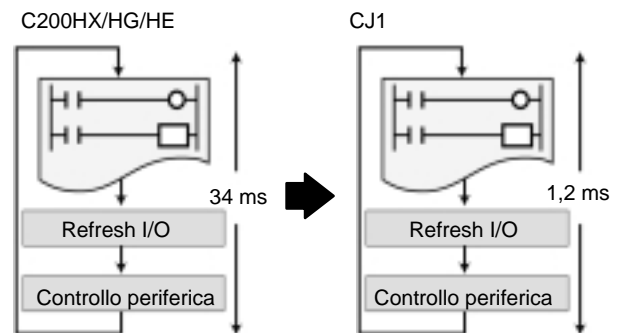

### Velocità di refresh I/O e servizi periferici 4 volte superiori al C200Hα

Tempo di rinfresco per:  
 64 punti di ingresso: 0,012 ms (16 volte più veloce)  
 64 punti di uscita: 0,015 ms (8 volte più veloce)  
 256 canali del modulo di comunicazione: 0,45 ms (4 volte più veloce)

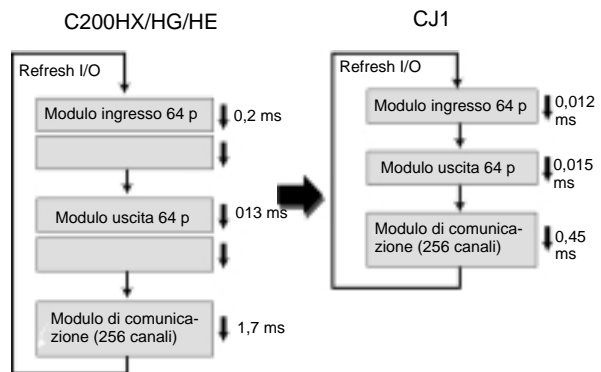

**Utilizzo della Memory Card per la manutenzione del sistema, creazione dei report**  
**Backup di dati, programmi e configurazioni**

Il programma utente, i parametri, la memoria di I/O, i nomi, i commenti di I/O e i commenti a blocchi possono essere gestiti come file dati. È possibile utilizzare i file dati per eseguire la standardizzazione dei programmi e l'inizializzazione dei dati per ogni sistema. È anche possibile memorizzare i commenti come file dati nelle Memory Card. I dati dell'intera configurazione PLC inclusi i setup della DeviceNet, unità di comunicazione seriale, e altre unità CPU BUS possono essere salvate nella Memory Card.

Per il trasferimento dei file tra la memoria dei moduli CPU e le Memory Card (oppure File Memory EM), è possibile collegare CX-Programmer o una console di programmazione ad un PLC serie CJ1. Per copiare i file in modo semplice, le icone dei file possono essere selezionate e trascinate su una Memory Card oppure su un dispositivo di memorizzazione del computer proprio come i file di Windows.

**Nota:** Per installare le Memory Card su un computer e utilizzarle come dispositivi di memorizzazione, è possibile utilizzare un apposito adattatore.




**Salvataggio di dati relativi all'impianto**

Oltre alle informazioni legate al PLC è possibile salvare all'interno della memory card tutti i file (di qualunque formato) che realizzano la documentazione dell'impianto. Possono essere salvati manuali, schemi di cablaggio, file di programmi che facilitano la manutenzione della macchina.


I file possono essere visti direttamente collegandosi con CX-Programmer sulla CPU o estraendo la memory card e inserendola all'interno di un PC con l'apposito adattatore.

I dati possono essere letti/scritti da un qualsiasi dispositivo di programmazione (CX-Programmer)

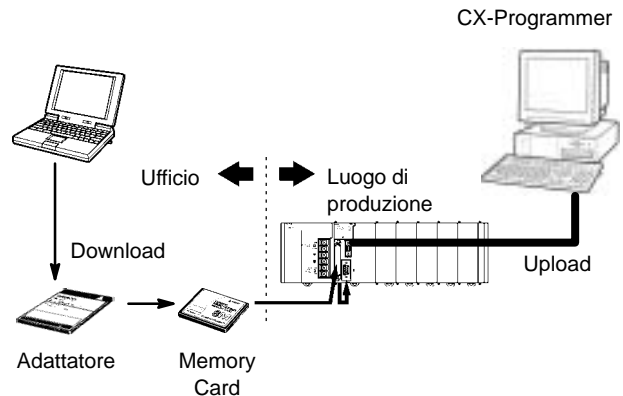

**Semplificazione del programma con i registri ad indice**


I registri ad indice possono essere utilizzati come puntatori di aree di memoria per operazioni di duplicazione di blocchi di programma su aree differenti. Un'altro utilizzo può essere la gestione di Array di dati.

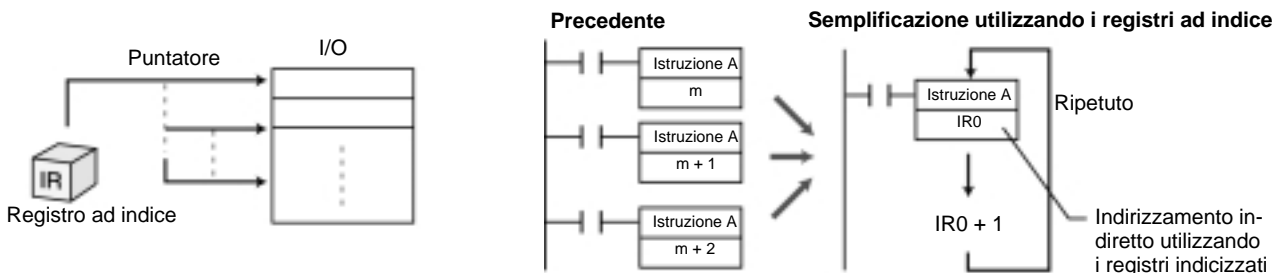

**Gestione tabellare semplificata**

**Istruzioni di accesso alla tabella**  
**Tabelle monodimensionali (array)**

Sono disponibili istruzioni di ricerca di valori, ricerca dei massimi e dei minimi.

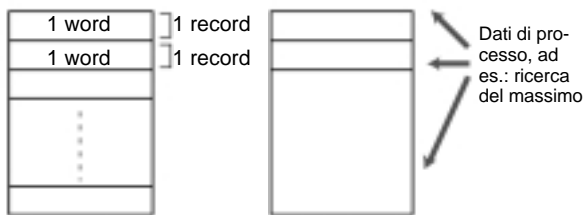


**Tabelle pluridimensionali (record)**

Le aree di memoria possono essere definite come tabelle pluridimensionali di dati (record) in cui possono essere definite le dimensioni dei campi.

Sulle tabelle sono disponibili semplici funzioni di ordinamento dei dati, ricerca di valori.


Ad esempio: temperatura, pressione e altre impostazioni per ogni modello di prodotto possono essere registrate in record separati e maneggiare come record.

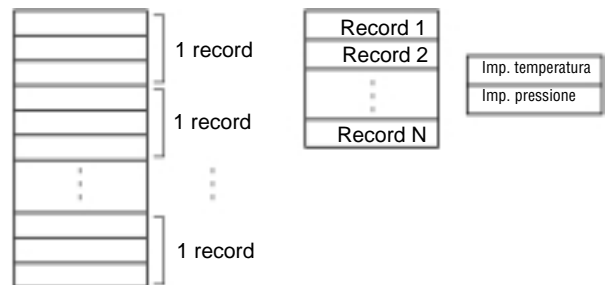

### ■ Gestione cicli

Sono disponibili istruzioni di ripetizione delle operazioni o di sezioni del programma.


Le istruzioni possono essere di tipo condizionato.

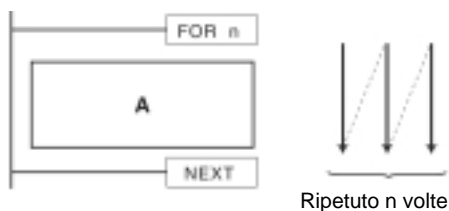

### ■ Sezione di programmazione a blocchi

A fronte del verificarsi di una condizione possono essere eseguiti blocchi di programma scritti in linguaggio Mnemonico.

All'interno dei blocchi possono essere inserite istruzioni IF/THEN, WAIT, TIMER WAIT.

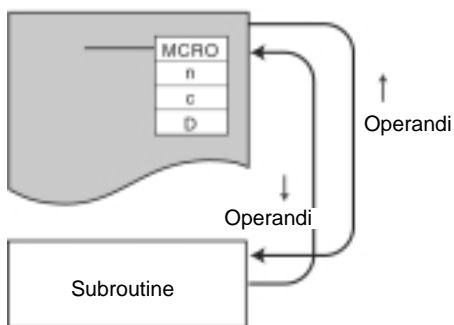

### ■ Istruzione Macro (MCRO)


Le istruzioni Macro permettono di eseguire subroutine parametrizzate (con operazioni differenti).



### ■ Manipolazione dei dati stringa

Il potenziamento della gestione dei dati tipo stringa permette una gestione più efficiente di segnalazioni e allarmi.

Sono disponibili funzioni di ricerca, ordinamento, modifica, correzione, troncamento e altre.

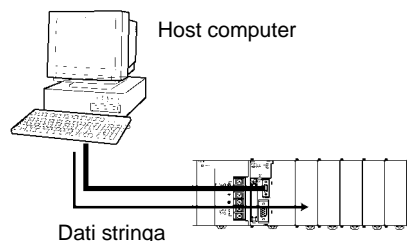



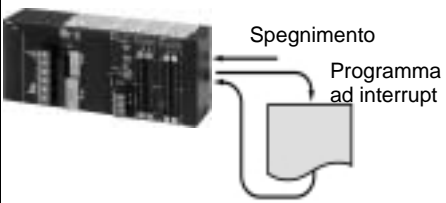
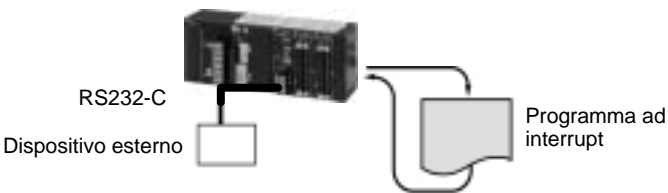
### ■ Un'ampia gamma di funzioni speciali

#### Funzioni tempo di ciclo





| Richieste  | Soluzioni  |
|--|--|
| <p>Riduzione del tempo di ciclo</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disporre i task che non vengono eseguiti in attesa.</li> <li>• Creare subroutine per parti di task eseguite solo in condizioni speciali.</li> <li>• Disabilitare l'aggiornamento ciclico per i moduli di I/O speciali quando non viene richiesto in ogni ciclo.</li> </ul>  |
| <p>Eliminazione variazioni nel tempo di risposta di I/O</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare il tempo di ciclo su un tempo fisso.</li> </ul>   |
| <p>Arresto funzionamento per tempi di ciclo lunghi</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare la funzione di monitoraggio del tempo di ciclo per arrestare il funzionamento quando il tempo di ciclo è troppo lungo.</li> </ul>  |
| <p>Riduzione tempo di risposta I/O per I/O specifici</p> <p>Task ad interrupt</p> <p>Ingresso ad interrupt</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare un task ad interrupt di I/O per eseguire un programma ad interrupt quando un ingresso specifico passa su ON e quindi aggiornare direttamente gli I/O esterni quando viene eseguita l'istruzione appropriata nel programma ad interrupt. Gli I/O esterni possono essere aggiornati direttamente utilizzando l'aggiornamento immediato per gli operandi di istruzione oppure l'istruzione IORF per aggiornare tutto oppure una parte specificata degli I/O esterni.</li> </ul> |







**Funzioni di interrupt**



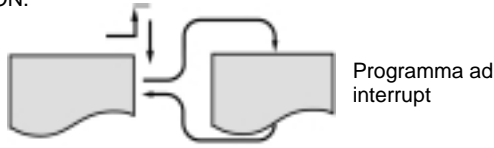
| Richieste  | Soluzioni  |
|--|--|
| Esecuzione della programmazione senza alterazioni da parte del tempo di ciclo            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare i task ad interrupt I/O per eseguire programmi ad interrupt quando ingressi specifici passano su ON.</li> </ul>    |
| Monitoraggio condizioni operative a intervalli specifici                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare un task di interrupt a tempo per eseguire un programma ad interrupt a intervalli specifici.</li> </ul>   |
| Esecuzione elaborazione di emergenza per interruzioni dell'alimentazione                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare un task di Power Off interrupt per eseguire un programma ad interrupt prima dell'arresto della CPU. All'interno del programma ad interrupt è possibile aggiornare immediatamente le uscite specificate.</li> </ul>  |
| Generazione interrupt del modulo CPU quando vengono ricevuti i dati da una porta seriale | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare un interrupt dalla scheda di comunicazione seriale per eseguire un programma ad interrupt quando un messaggio specifico viene ricevuto dalla scheda.</li> </ul>   |

**Funzioni di ottimizzazione e debug**
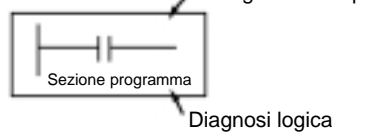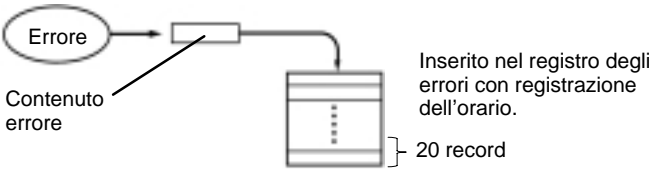
| Richieste   | Soluzioni  |
|---|--|
| Creazione di errori definiti dall'utente per condizioni specifiche (errori o segnali specifici dal sistema controllato) consentendo al modulo CPU di continuare l'esecuzione.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usare l'istruzione FAL per creare un errore non irreversibile definito dall'utente. In caso di errore, è possibile lasciare una traccia nella storia dell'errore.</li> </ul>    |
| Creazione di errori definiti dall'utente per condizioni specifiche (errori o segnali specifici dal sistema controllato) arrestando il modulo CPU.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare l'istruzione FALS per creare un errore irreversibile definito dall'utente. In caso di errore, è possibile lasciare una traccia nella storia dell'errore.</li> </ul>  |
| Determinare se una uscita specifica passa ad ON entro un tempo determinato dopo che un ingresso è passato ad ON, generando un errore se l'uscita non passa ad ON e indicando l'indirizzo nel programma responsabile per il mancato passaggio ad ON dell'uscita. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare l'istruzione FPD per eseguire la diagnosi logica o a tempo di una parte specificata del programma.</li> </ul>    |
| Creazione di una storia degli errori di sistema o definiti dall'utente che si sono verificati.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare il registro degli errori per registrare fino a 20 record di errori con registrazione dell'orario.</li> </ul>   |
| Creazione di una uscita esterna quando si verifica un errore non fatale.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare il flag di errore non irreversibile.</li> </ul>    |
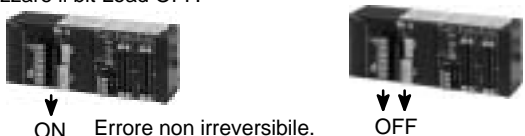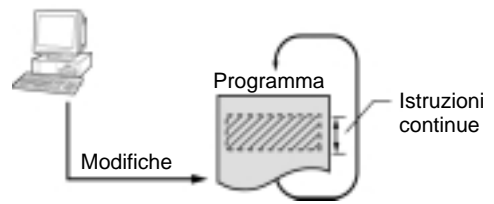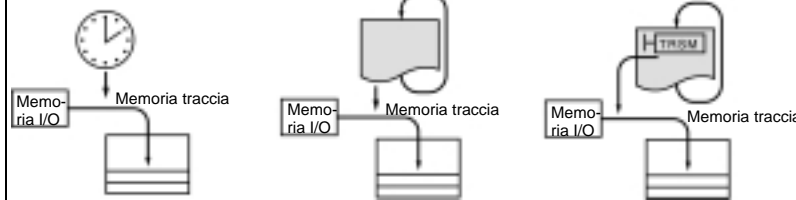
| Richieste  | Soluzioni  |
|--|--|
| <p>Posizionamento su OFF di tutte le uscite dei moduli di uscita per condizioni specifiche.</p> <p>Posizionamento su OFF di tutte le uscite dei moduli di uscita durante il funzionamento del sistema di prova.</p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare il bit Load OFF.</li> </ul>    |
| <p>Mantenimento stato memoria di I/O all'avvio del funzionamento.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare la funzione di mantenimento della memoria di I/O per avviare l'esecuzione del programma con lo stesso stato della memoria di I/O dell'esecuzione precedente.</li> </ul>  |
| <p>Correzione del programma durante il funzionamento</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare CX-Programmer per modificare il programma durante il funzionamento.</li> </ul>   |
| <p>Campionamento bit memoria di I/O o dati di canali specificati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Campionamento pianificato</li> <li>Campionamento una volta per ciclo</li> <li>Campionamento definito dall'utente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare la funzione Data Trace.</li> </ul> <p>Tracce pianificate      Tracce cicliche      Istruzione di campionamento</p>    |


### Programmazione e monitoraggio remoti
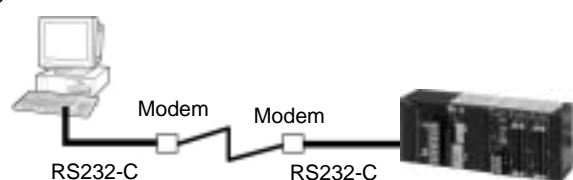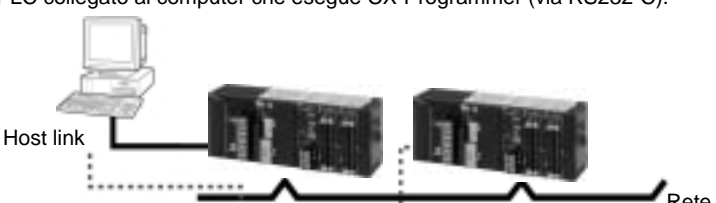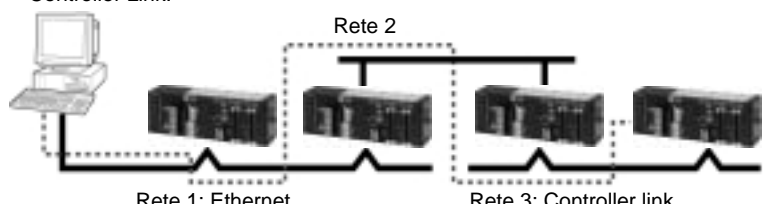
| Richieste   | Soluzioni   |
|---|---|
| <p>Monitoraggio ed editing online per i PLC remoti che utilizzano linee telefoniche</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmazione e monitoraggio online con CX-Programmer su un computer collegato al PLC via modem.</li> </ul>   |
| <p>Monitoraggio ed editing online con CX-Programmer per un PLC remoto collegato ad una rete</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare un modulo oppure una scheda di comunicazione seriale, collegare il PLC al modem, utilizzare una istruzione per passare in modalità host link ed eseguire la programmazione o il monitoraggio con CX-Programmer. (Durante la procedura, non è necessario interrompere il collegamento).</li> <li>Utilizzare la funzione di gateway host link per eseguire la programmazione oppure il monitoraggio di un PLC collegato ad una rete Controller Link o Ethernet in cui si trova il PLC collegato al computer che esegue CX-Programmer (via RS232-C).</li> </ul>  |
| <p>Programmazione ed editing online di un PLC su rete remota</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare la funzione gateway per modificare i PLC collegati ad una rete distante fino a due livelli di reti (3 reti inclusa quella locale, le reti attraversabili sono Ethernet, Controller Link e DeviceNet). Ad esempio, con CX-Programmer e un computer collegato ad un PLC in rete Ethernet, è possibile accedere ad un PLC sulla rete Controller Link.</li> </ul>   |

## Dispositivi periferici

### Elevata integrazione dei vari dispositivi: comunicazione trasparente

Grazie ai comandi FINS, è più semplice integrare i dispositivi di campo con reti ad alto livello.

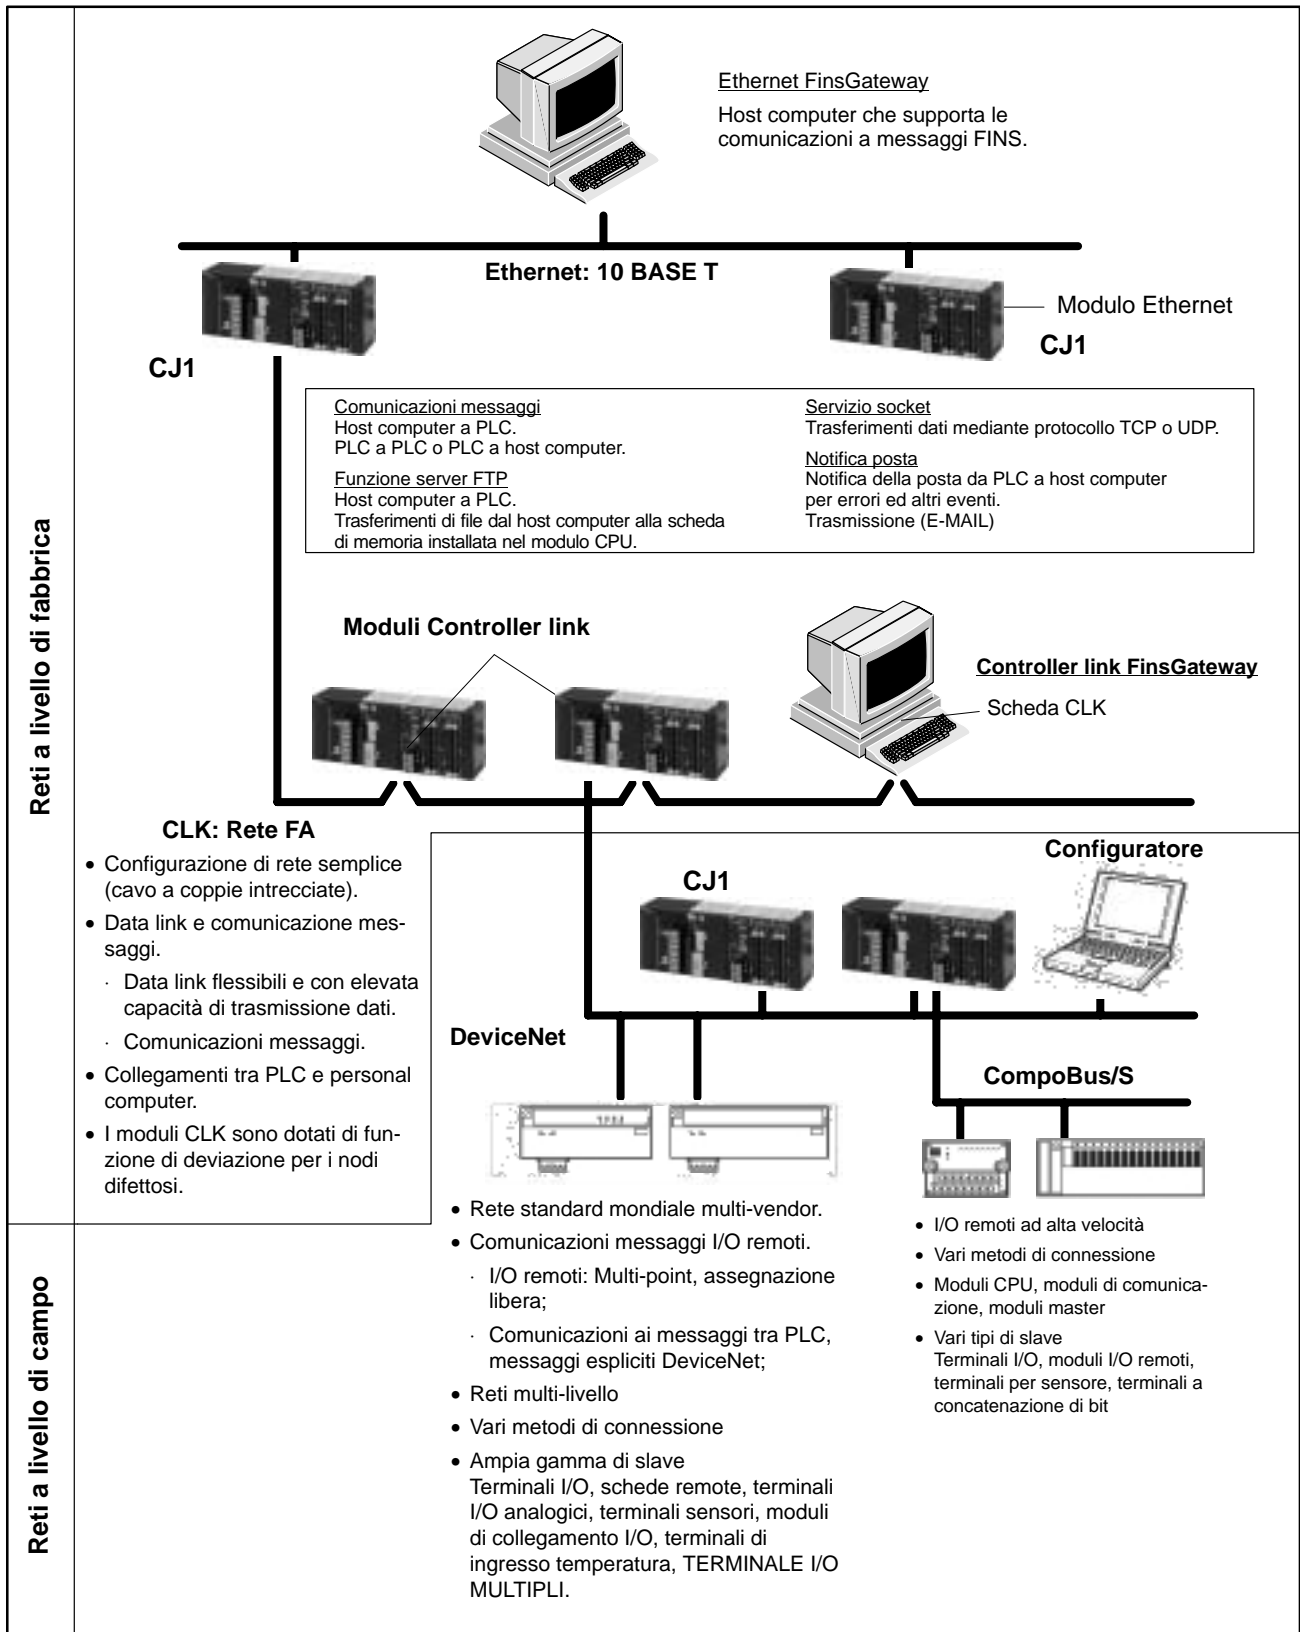


## ■ Ethernet: Rete a livello di fabbrica

L'utilizzo di una rete Ethernet consente di collegare in modo organico la gestione della produzione con le linee di produzione mediante una serie di servizi di comunicazione.


### Programmazione e monitoraggio remoti

CX-Programmer in esecuzione su un computer collegato alla rete Ethernet può essere utilizzato per la programmazione e il monitoraggio di tutti i PLC collegati alla rete Ethernet.

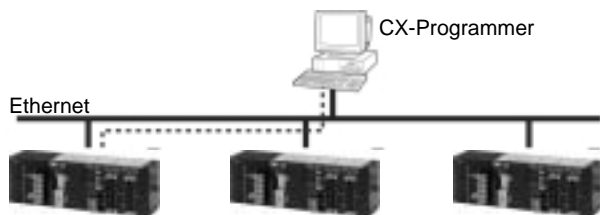


### Servizio socket

Trasferisce i dati mediante il protocollo TCP o UDP.

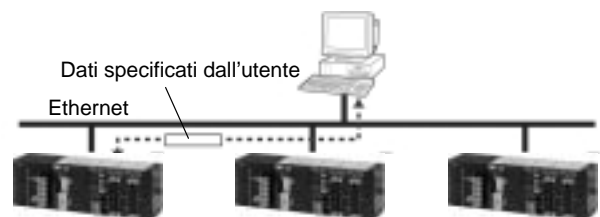

### Servizio di posta

Invia posta elettronica dal PLC ad un host computer quando un flag passa su ON, in caso di errori o in base a tempi pianificati.

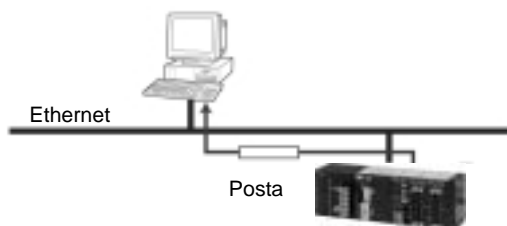


## ■ Controller Link: Rete di controllo

La rete Controller Link è in grado di collegare in modo semplice i PLC che controllano la produzione a una rete FA.

### Creazione semplice di reti mediante doppino twistato


#### Data link

È possibile creare Data link estesi ed efficienti tra PLC e tra PLC e host computer. La rete Controller Link può essere utilizzata per la gestione Data link senza la necessità di programmare i comandi FINS.

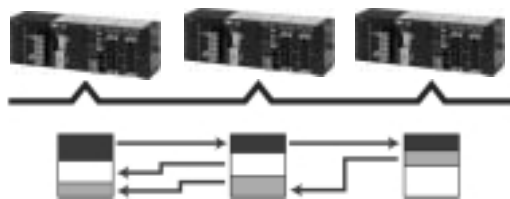

### Servizio messaggio FINS

Invia il messaggio FINS tra i PLC oppure tra PLC e host computer. Ethernet FinsGateway può essere utilizzato per la gestione dei messaggi dalle applicazioni senza la necessità di programmare i comandi FINS.

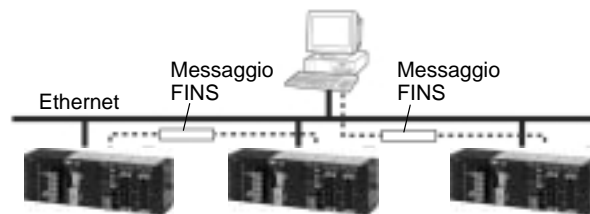


### Servizio FTP

Utilizza FTP per il trasferimento dei file tra Memory Card della CPU e la memoria del computer.




### Programmazione e monitoraggio remoti

CX-Programmer connesso mediante RS232-C può essere utilizzato per programmare e controllare i PLC sulla rete CLK.

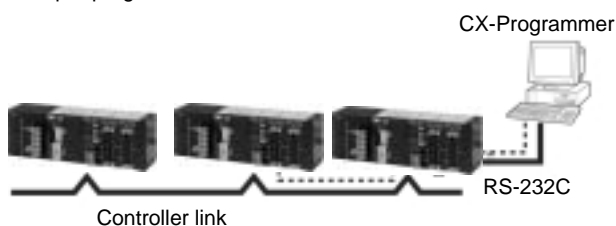

### Comunicazioni messaggio FINS

Se necessario, è possibile trasferire grandi volumi di dati tra PLC e host computer. La rete Controller Link può essere utilizzata per la gestione dei messaggi dalle applicazioni senza la necessità di programmare i comandi FINS.

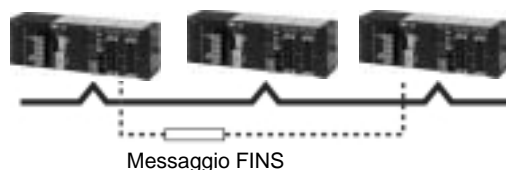


## ■ DeviceNet: Rete a livello di campo

La rete DeviceNet permette di realizzare reti multifornitori per comunicazioni tra PLC di livello inferiore che richiedono la gestione di dati e segnali di controllo.

### Comunicazioni I/O remoti


In base alle necessità delle applicazioni, è possibile allocare elevate quantità di I/O remoti.

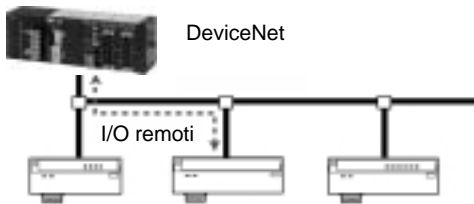

### Selezione in un'ampia gamma di slave

Collegamento di I/O digitali, I/O analogici, ingressi di temperatura, ingressi per sensore (fotoelettrico o di prossimità) e PLC slave (CQM1H).

### Collegamento a dispositivi DeviceNet compatibili

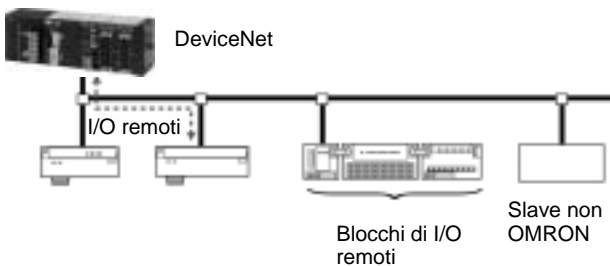

## ■ CompoBus/S: Bus ON/OFF veloce

La rete CompoBus/S permette di realizzare un sistema di I/O remoti veloce connesso ad un PLC master, riducendo i tempi di cablaggio.

### Comunicazioni I/O remoti veloci: 1 ms massimo

È possibile collegare fino a 32 slave con 128 ingressi e 128 uscite con un tempo di ciclo inferiore o uguale a 1 ms. (Per 16 slave con 64 ingressi e 64 uscite, il tempo di ciclo è di 0,5 ms).

### Cablaggio più rapido mediante cavi speciali

I collegamenti vengono eseguiti in modo più semplice mediante cavi VCTF.

### Vari slave disponibili

È possibile collegare I/O digitali, moduli di I/O analogici ed ingressi per sensori (fotoelettrici o di prossimità).

### Modalità di comunicazione ad alta velocità o a lunga distanza

Uno switch abilita le due modalità di comunicazione

#### • Modalità ad alta velocità:

- lunghezza massima 100 m
- velocità di comunicazione 750 kbit/s (0,8 ms per l'aggiornamento di 256 punti I/O)

#### • Modalità a lunga distanza:

- lunghezza massima 500 m
- velocità di comunicazione 93,75 kbit/s

## ■ Migliorate la connettività e la compatibilità


### Macro di protocollo

Nelle comunicazioni seriali il protocollo di trasferimento dei dati per le comunicazioni seriali varia a seconda del costruttore e del tipo dei dispositivi. Le differenze nei protocolli possono rendere molto difficili le comunicazioni tra i dispositivi di diversa fabbricazione anche quando gli standard elettrici sono uguali.

Le macro di protocollo OMRON risolvono il problema poiché, tramite la semplice creazione di un protocollo permettono il collegamento dei dispositivi. Le macro di protocollo permetteranno di far comunicare praticamente con tutti i dispositivi dotati di una porta RS232-C, RS422 o RS485 senza la necessità di scrivere nel PLC un programma di comunicazione.

### Comunicazioni a messaggi


Invio di messaggi espliciti FINS tra PLC OMRON e dispositivi di altri costruttori.

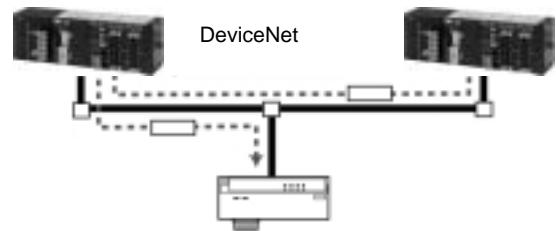

### Topologia della rete libera in modalità lunga distanza


In modalità lunga distanza è possibile connettere gli slave senza essere legati ad alcuna struttura.

Si possono utilizzare tutte le deviazioni necessarie con l'unico vincolo che la lunghezza totale della rete non deve superare i 200 metri.

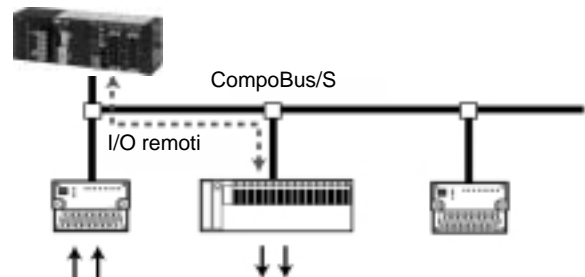

### PLC con macro di protocollo


PLC serie CJ1

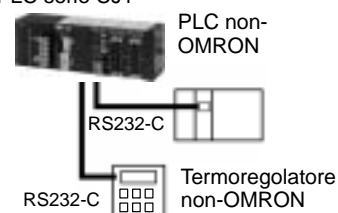

## Le due funzioni principali delle macro di protocollo


### 1. Creazione pacchetti di comunicazione

I pacchetti di comunicazione possono essere creati facilmente in base alle caratteristiche richieste dal dispositivo collegato. I dati della memoria di I/O nel modulo CPU possono essere inclusi come parte di un pacchetto di comunicazione per la lettura o la scrittura della memoria di I/O.

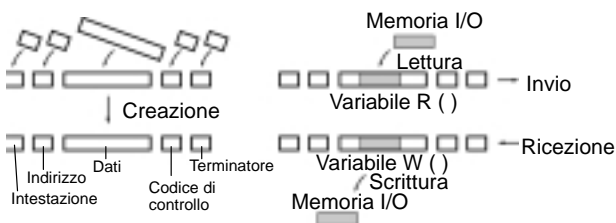

### 2. Creazione procedure di invio/ricezione pacchetti


L'elaborazione richiesta, inclusi l'invio e la ricezione dei pacchetti di comunicazione, può essere eseguita un passo alla volta in base ai risultati del passo precedente.

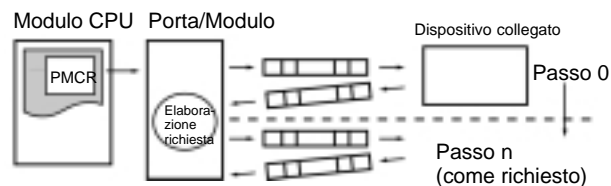

## ■ Esempi applicativi


### Protocolli standard

I trasferimenti di dati con i componenti OMRON possono essere eseguiti in modo semplice utilizzando i protocolli standard. In questo caso, non è necessario sviluppare protocolli personalizzati.

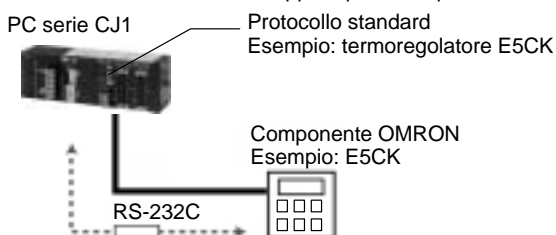

### Protocolli creati dall'utente

I trasferimenti di dati con i componenti non prodotti da OMRON si possono creare in modo semplice definendo i parametri mediante il pacchetto software Windows CX-Protocol.

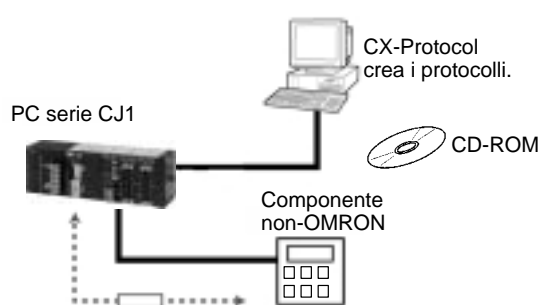

## ■ Altri protocolli

OMRON fornisce le funzionalità e le capacità necessarie per la programmazione avanzata richieste da interfacce utente, comunicazioni, elaborazione dati ed altre applicazioni necessarie.

### Host link


I comandi host link (modalità C) o i comandi FINS possono essere inviati ad un host computer per la lettura/scrittura della memoria di I/O, la lettura/controllo della modalità operativa e l'esecuzione di altre operazioni per il PC.

Altri messaggi possono essere spediti dal PLC all'host computer inviando i comandi FINS dal programma ladder mediante le istruzioni SEND(090), RECV(098) e CMND(490).




### Protocolli personalizzati

Le istruzioni di I/O per le porte di comunicazione (TXD(236) e RXD(235)) possono essere utilizzate per i trasferimenti di dati semplici (protocolli personalizzati), come l'immissione di dati da lettori di codice a barre oppure l'emissione di dati ad una stampante. È possibile specificare i codici di inizio/fine e gestire RS, CS ed altri segnali di controllo. (I protocolli personalizzati possono essere utilizzati solo per i moduli CPU dotati di porta RS232-C).

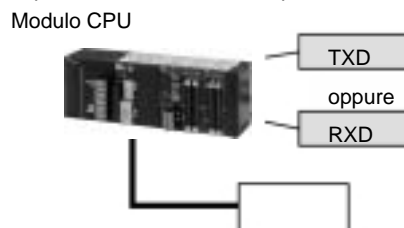

### NT LINK 1:N

È possibile collegare il PLC ad un terminale programmabile (PT) mediante le porte RS232-C o RS422A/485 ed assegnare la memoria di I/O del PLC a diverse funzioni PT, incluse le aree di controllo stato, le aree di notifica stato, le zone tattili, i lamp, le tabelle di memoria ed altri oggetti.

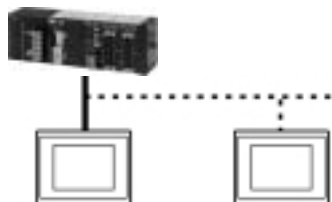

**Nota:** In NT Link 1:N è possibile collegare da 1 a 8 PT ad un PLC. NT Link ad alta velocità disponibile su terminali della serie NT631 e NT31.

## ■ Elenco protocolli

Per le comunicazioni seriali vengono supportati i protocolli di seguito riportati


| Protocollo             | Destinazioni principali                                      | Profilo  | Comandi/Istruzioni                    |
|------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Host link (SYSMAC WAY) | Computer, terminali programmabili OMRON (PT)                 | Comunicazioni tra host computer e PLC.   | Comandi host link oppure comandi FINS |
| Personalizzato         | Dispositivi di impiego universale                            | Comunicazioni personalizzate con dispositivi esterni di impiego universale.  | Istruzioni TXD e RXD                  |
| Macro di protocollo    | Dispositivi di impiego universale (inclusi componenti OMRON) | Invio/ricezione di messaggi (pacchetti di comunicazione) corrispondenti alle caratteristiche di comunicazione dei dispositivi esterni. | Istruzione PMCR                       |
| NT Link 1:N            | Terminali programmabili OMRON (PT)                           | Comunicazioni veloci mediante l'accesso diretto ai terminali programmabili.  | Nessuno                               |
| Bus periferico         | CX Software  | Comunicazioni con le utilità dei software di supporto in esecuzione sui computer host.   | Nessuno                               |

### Comunicazioni seriali

#### Support Software

CX-Programmer


CX-Protocol

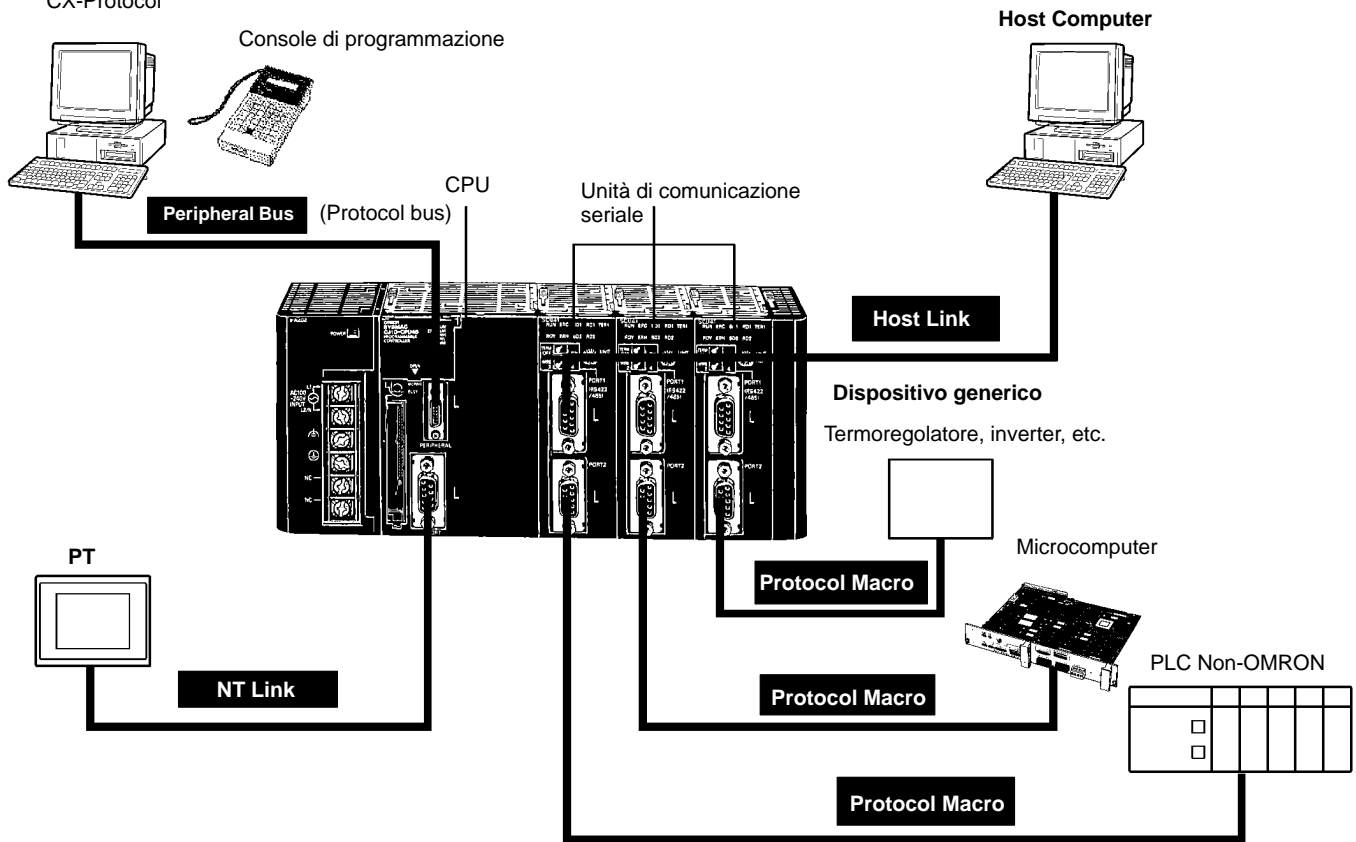


## Dimensioni

**Nota:** Tutte le misure sono espresse in millimetri se non diversamente specificato.

### ■ Dimensioni del sistema

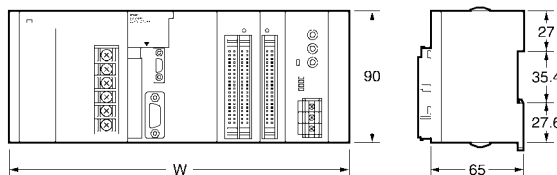

| Prodotto                | Codice      | Larghezza |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Moduli di alimentazione | CJ1W-PA205R | 80        |
|                         | CJ1W-PD025R | 80        |
|                         | CJ1W-PA202  | 45        |
| CPU                     | CJ1H-CPU□□□ | 62        |
|                         | CJ1G-CPU□□□ | 62        |
| Terminatore             | CJ1W-TER01  | 14,7      |

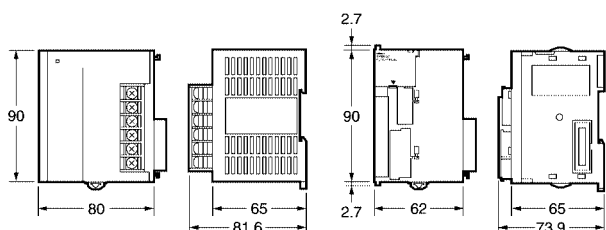

I moduli CJ1 differenti dalle CPU hanno larghezza 20 mm o 31 mm.

#### Larghezza Rack CPU

- Con CJ1W-PA202:  $W = 45$  (Alimentatore) + 62 (CPU) + 20 x n + 31 x m + 14.7 (Terminatore) mm
- Con CJ1W-PA205R:  $W = 80$  (Alimentatore) + 62 (CPU) + 20 x n + 31 x m + 14.7 (Terminatore) mm

**Nota:** Il numero di unità N+M deve essere inferiore a 10 (escludendo il modulo di remotazione Rack).

#### Larghezza Rack espansione


- Con CJ1W-PA202:  $W = 45$  (Alimentatore) + 31 (Modulo Remotazione) + 20 x n + 31 x m + 14.7 (Terminatore) mm
- Con CJ1W-PA205R:  $W = 80$  (Alimentatore) + 31 (Modulo Remotazione) + 20 x n + 31 x m + 14.7 (Terminatore) mm

**Nota:** Il numero di unità N+M deve essere inferiore a 10.


### ■ Larghezza unità

| Prodotto                            | Codice         | Larghezza |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Modulo di inizio espansione del Bus | CJ1W-IC101     | 20        |
| Moduli di I/O a 32 punti            | CJ1W-ID231/232 | 20        |
|                                     | CJ1W-OD231/232 |           |
| Master Unità CompoBus/S             | CJ1W-SRM21     | 20        |

#### Modulo di inizio espansione del Bus

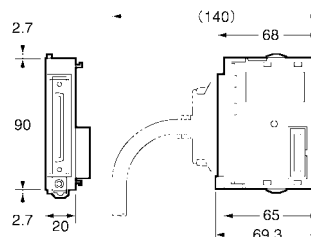

#### Moduli a 32 punti

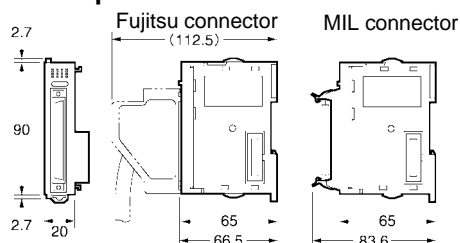




## ■ Larghezza unità


| Prodotto                       | Codice   | Larghezza |
|--------------------------------|--|-----------|
| Modulo di espansione del Bus   | CJ1W-II101                                     | 31        |
| Moduli di I/O a 8 e 16 punti   | CJ1W-ID211<br>CJ1W-OD211/212<br>CJ1W-OC201/211 |           |
| Moduli di I/O a 64 punti       | CJ1W-ID261<br>CJ1W-ID262                       |           |
| Unità ingressi ad Interrupt    | CJ1W-INT01                                     |           |
| Moduli analogici               | CJ1W-AD□□□□<br>CJ1W-DA□□□□                     |           |
| Unità di controllo temperatura | CJ1W-TC□□□□                                    |           |
| Moduli di posizionamento       | CJ1W-NC113                                     |           |
|                                | CJ1W-NC213                                     |           |
|                                | CJ1W-NC413                                     |           |
| Unità High-speed Counter       | CJ1W-CT021                                     |           |
| Unità Controller Link          | CJ1W-CLK21                                     |           |
| Unità di comunicazione seriale | CJ1W-SCU41                                     |           |
| Unità Ethernet                 | CJ1W-ETN11                                     |           |
| Unità DeviceNet                | CJ1W-DRM21                                     |           |

### Modulo di espansione del Bus

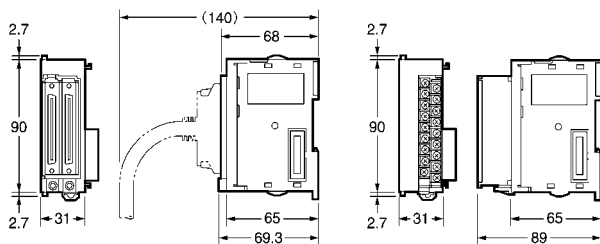

### Unità a 8 e 16 punti

### Unità a 64 punti

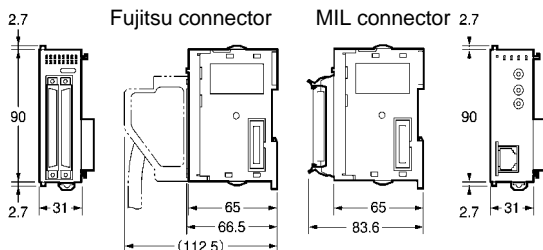

### Moduli speciali e CPU Bus


W, la larghezza totale è data dalla seguente formula:

$$W = 80 \text{ (Alimentatore)} + 62 \text{ (CPU)} + 20 \times n + 31 \times m + 14.7 \text{ (Terminatore)} \text{ (mm)}$$

Dove N è il numero di unità larghe 20 mm e M il numero di unità larghe 31 mm.

## ■ Profondità


La profondità dei moduli CJ1 varia da 81,6 a 89 mm. Un ulteriore spazio è necessario per connettere i dispositivi di programmazione.

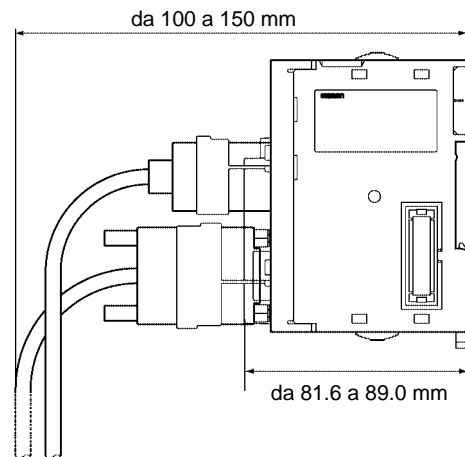

**Note:** Nella configurazione considerare anche:

- La lunghezza totale di remotazione è 12 m.
- Il cavo per la remotazione non può essere piegato con un raggio inferiore a 69 mm.

### Cavo di connessione CJ




**Note:** Diametro esterno del cavo: 8.6 mm.

Note:

### Moduli di ingresso per CJ1

- Moduli a 16/32/64 punti.
- Tempo di filtro sugli ingressi selezionabile da 0 a 32 ms.
- Moduli a 16 punti con morsettiere estraibile
- Moduli a 32 e 64 punti con connettore di tipo FUJITSU o MIL.

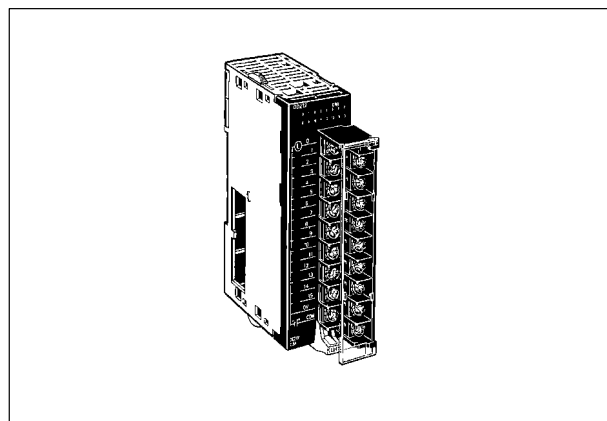

### Modelli disponibili

#### ■ Moduli di ingresso in c.c.

| N° ingressi | Tensione di ingresso | Corrente di ingresso | Tensioni di funzionamento |         | Tempi di risposta in ingresso tipico |      | Ingressi per terminali comuni | Assorbimento | Connettore  | Modello    |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------|------------|
|             |                      |                      | ON                        | OFF     | ON                                   | OFF  |                               |              |             |            |
| 16          | 24 Vc.c.             | 7 mA                 | 14,4 Vc.c.                | 5 Vc.c. | 8 ms                                 | 8 ms | 16punti/comune                | 80 mA        | Morsettiere | CJ1W-ID211 |
| 32          | 24 Vc.c.             | 4,1 mA               | 19,0 Vc.c.                | 5 Vc.c. | 8 ms                                 | 8 ms | 16 punti/comune               | 90 mA        | Fujitsu     | CJ1W-ID231 |
| 32          | 24 Vc.c.             | 4,1 mA               | 19,0 Vc.c.                | 5 Vc.c. | 8 ms                                 | 8 ms | 16 punti/comune               | 90 mA        | Mil         | CJ1W-ID232 |
| 64          | 24 Vc.c.             | 4,1 mA               | 19,0 Vc.c.                | 5 Vc.c. | 8 ms                                 | 8 ms | 16 punti/comune               | 90 mA        | Fujitsu     | CJ1W-ID261 |
| 64          | 24 Vc.c.             | 4,1 mA               | 19,0 Vc.c.                | 5 Vc.c. | 8 ms                                 | 8 ms | 16 punti/comune               | 90 mA        | Mil         | CJ1W-ID262 |

**Note:** I moduli CJW ID2□2 hanno il connettore di tipo MIL.

Per l'utilizzo di cavi precablati e morsettiere Si consulti la tabella che segue.

#### ■ Accessori (disponibili a richiesta)

##### Manuali

| Titolo                                    | Modello     |
|---|-------------|
| Manuale di installazione (lingua Inglese) | OMW393-E1-1 |



##### Tabella morsettiere e cavi

| Modulo     | N° cavi | Modello cavo | N° morsettiere | Modello morsettiere | Ricambio connettore |
|------------|---------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|
| CJ1W-ID231 | 1       | XW2Z-□□□-B   | 1              | XW2B-40G□           | C500-CE401          |
| CJ1W-ID232 | 1       | XW2Z-□□□-K   | 1              | XW2B-40G□           | XG4M-4030           |
| CJ1W-ID261 | 2       | XW2Z-□□□-B   | 2              | XW2B-40G□           | C500-CE401          |
| CJ1W-ID262 | 2       | XW2Z-□□□-K   | 2              | XW2B-40G□           | XG4M-4030T          |



# Configurazione del sistema

## ■ Configurazione dei circuiti interni



### CJ1W-ID211

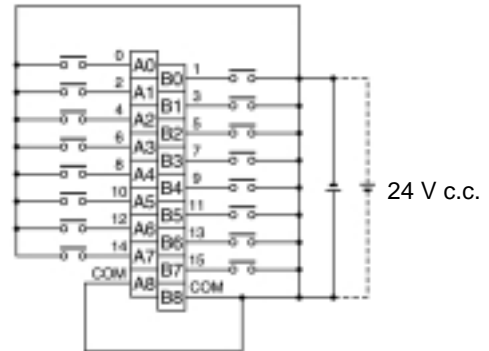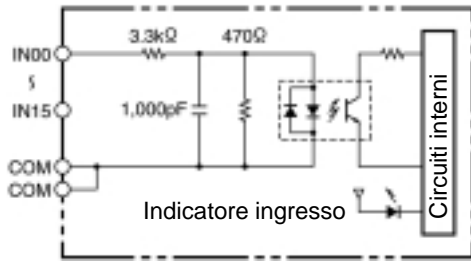



### CJ1W-ID231 Connettore Fujitsu

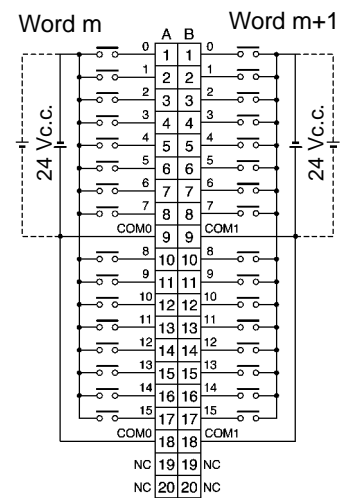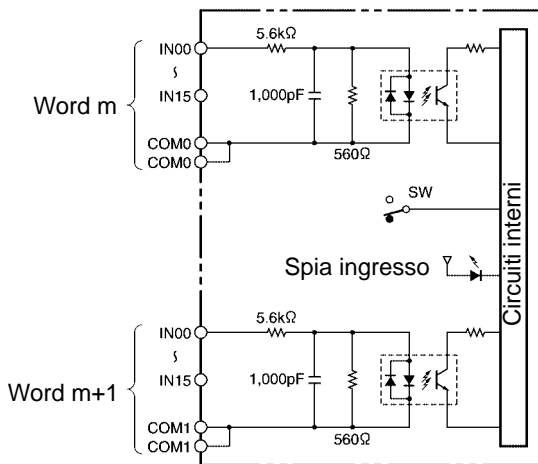



### CJ1W-ID232 Connettore Mil

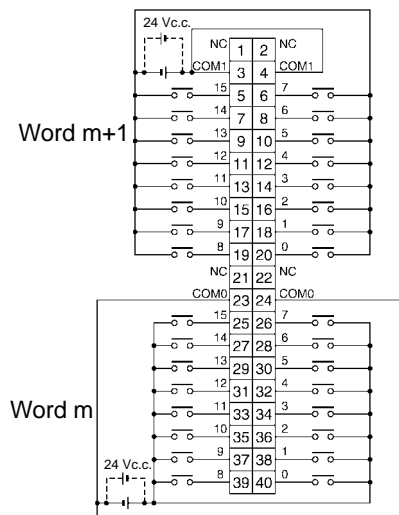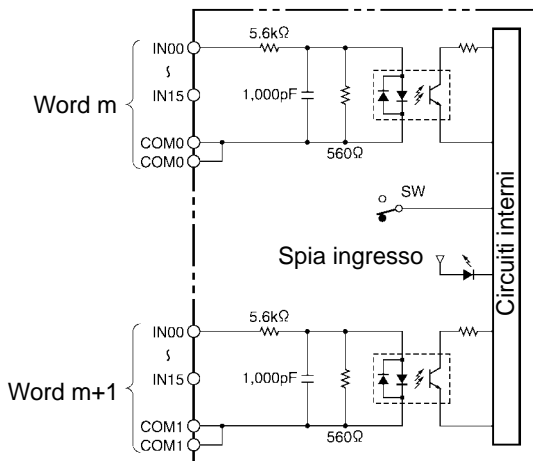

**CJ1W-ID261 Connettore Fujitsu**

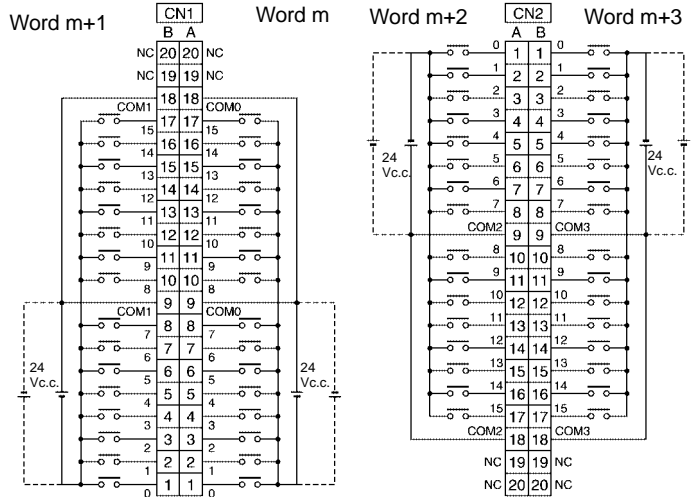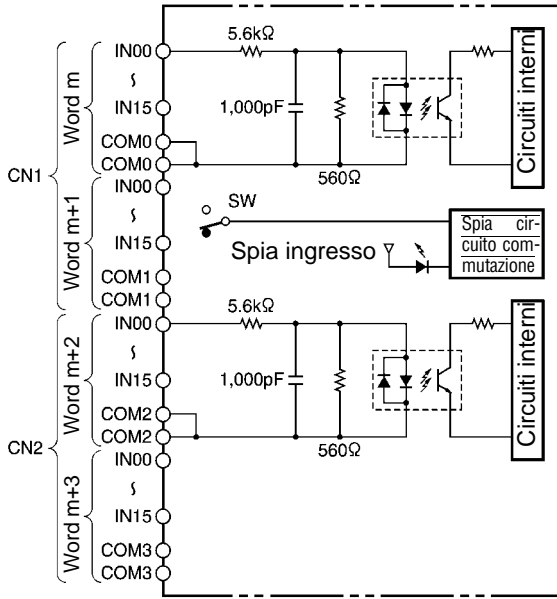

**CJ1W-ID262 Connettore Mil**

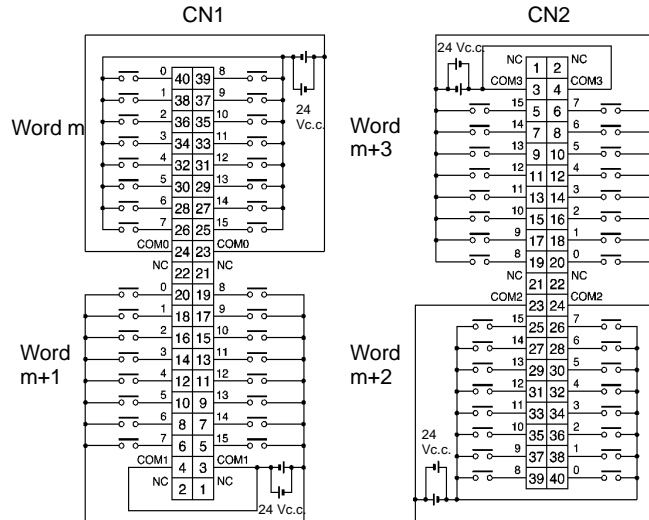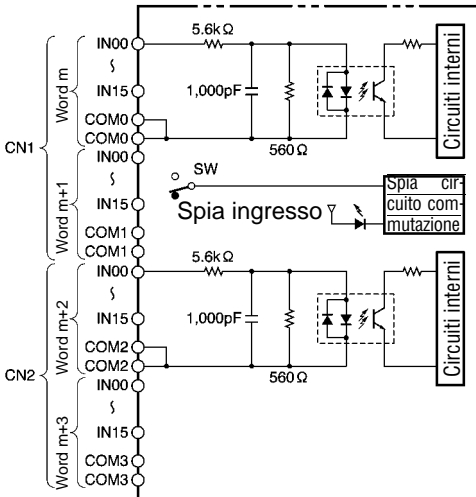


**Dimensioni**

Le dimensioni dei moduli sono riportate nel paragrafo: "Dimensioni moduli" a pag. 24.

Note:

### Modulo di ingresso ad interrupt per CJ1

- Lega l'evento hardware all'esecuzione di una task ad interrupt del CJ1.
- Fino a 32 ingressi.
- Alta velocità di risposta  
0,37 ms da OFF a ON;  
0,82 ms da ON a OFF.

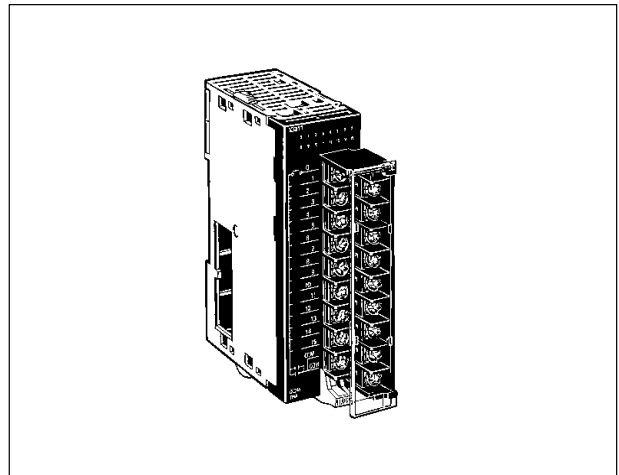

### Modelli disponibili

#### ■ Modulo di ingresso ad interrupt

| Descrizione  | Modello    |
|--|------------|
| Moduli d'ingresso ad interrupt, 16 punti, 24 Vc.c. | CJ1W-INT01 |

#### ■ Accessori (disponibili a richiesta)

##### Manuali


| Titolo                                    | Modello     |
|---|-------------|
| Manuale di installazione (lingua Inglese) | OMW393-E1-1 |

### Caratteristiche



|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tensione di ingresso nominale</b> | 24 Vc.c. +10%/-15%        |
| <b>Impedenza di ingresso</b>         | 3,3                       |
| <b>Corrente di ingresso</b>          | 7 mA tipica (24 Vc.c.)    |
| <b>Tensione ON</b>                   | 14,4 Vc.c. min./3 mA min. |
| <b>Tensione OFF</b>                  | 5,0 Vc.c. max./1 mA max.  |
| <b>Tempo di risposta ON</b>          | 0,05 ms max.              |
| <b>Tempo di risposta OFF</b>         | 0,5 ms max.               |
| <b>N° di circuiti</b>                | 16 punti/comune           |
| <b>Assorbimento interno corrente</b> | 80 mA, 5 Vc.c. max.       |
| <b>Peso</b>                          | 110 g max.                |

## Configurazione del sistema

### ■ Funzionamento degli ingressi ad interrupt

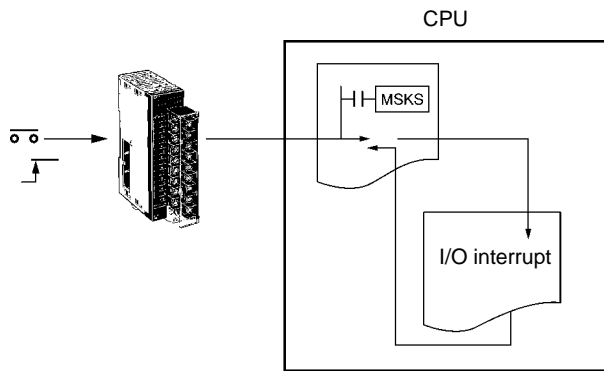

### ■ Configurazione dei circuiti CS1W-INT01

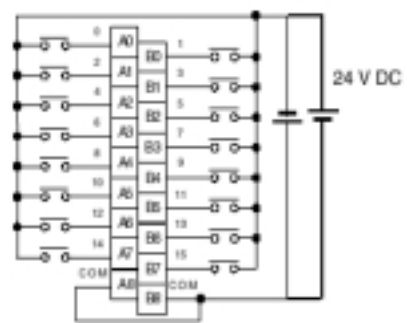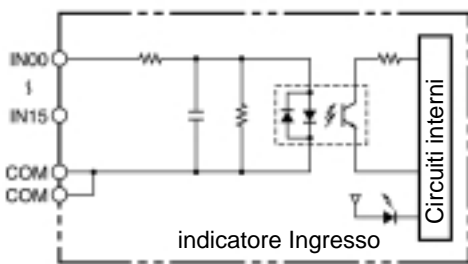


## Dimensioni

Le dimensioni dei moduli sono riportate nel paragrafo: "Dimensioni moduli" a pag. 24.



### Moduli di uscita per CJ1

- 16/32 punti a transistor o relè.
- Modelli ad alta densità con connettore di tipo Fujitsu o Mil.
- Modelli a 8 e 16 punti con terminali a vite.
- Protezione da corto circuito sui modelli PNP con segnalazione dell'allarme all'interno della memoria del PLC (A050... A069)

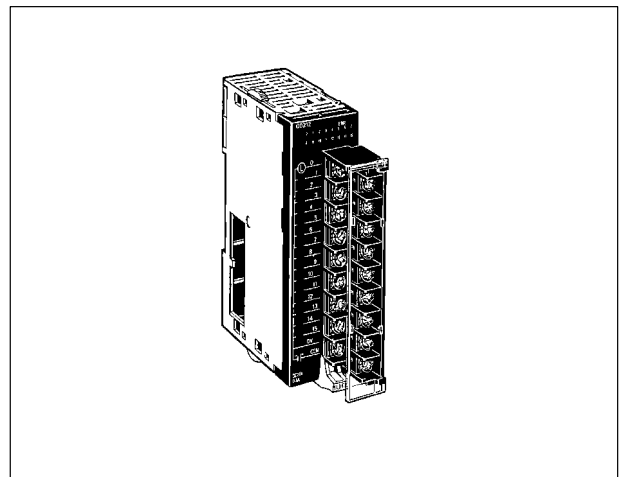

### Modelli disponibili

#### ■ Moduli di uscita in c.c.

| Descrizione   | Modello    |
|---|------------|
| Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max. (comuni indipendenti)         | CJ1W-OC201 |
| Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max.                              | CJ1W-OC211 |
| Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti                           | CJ1W-OD211 |
| Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti                           | CJ1W-OD212 |
| Moduli di uscita a transistor NPN, 32 punti (connettore tipo Fujitsu) | CJ1W-OD231 |
| Moduli di uscita a transistor PNP, 32 punti (connettore tipo MIL)     | CJ1W-OD232 |

#### ■ Accessori (disponibili a richiesta)

##### Manuali

| Titolo                                    | Modello     |
|---|-------------|
| Manuale di installazione (lingua Inglese) | OMW393-E1-1 |

##### Tabella morsettiere e cavi

|             | Modulo     | N° cavi | Modello cavo  | N° morsettiere | Modello morsettiere | Ricambio connettore                          |
|-------------|------------|---------|---------------|----------------|---------------------|--|
| Morsettiere | CJ1W-OD231 | 1       | XW2Z-□□□-B    | 1              | XW2B-40G□           | C500-CE401                                   |
|             | CJ1W-OD232 | 1       | XW2Z-□□□-K    | 1              | XW2B-40G□           | XG4M-4030                                    |
| Relè        | CJ1W-OD231 | 1       | G79-□□□-C□□□  | 2              | G70A-ZOC 16-3       | Relè tipo G2R, G3R da vendersi separatamente |
|             | CJ1W-OD232 | 1       | G79-0□□-□□-D1 | 2              | G70A-ZOC 16-4       | G3RZ da vendersi separatamente               |





# Caratteristiche









## Uscite in c.c.

| Modello    | Tensione di carico nominale | Corrente di carico                     | Capacità di commutazione | Tempi di risposta in uscita |             | Uscite per comune                    | Assorbimento corrente interno                | Alimentazione esterna          | Connettore  |
|------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
|            |                             |  |                          | ON                          | OFF         |                                      |  |                                |             |
| CJ1W-OD211 | 12... 24 Vc.c.              | 0,5 A/punto, 5,0 A/unità               | 0,1 mA max.              | 0,1 ms max.                 | 0,8 ms max. | 16 NPN (16 punti/comune, 1 circuito) | 5 Vc.c. 100 mA max.                          | 10,2... 26,4 Vc.c., 20 mA min. | Morsettiera |
| CJ1W-OD212 | 24 Vc.c.                    | 0,5 A/punto, 5,0 A/unità               | 0,1 mA max.              | 0,1 ms max.                 | 0,8 ms max. | 16 PNP (16 punti/comune, 1 circuito) | 5 Vc.c. 100 mA max.                          | 20,4... 26,4 Vc.c., 40 mA min. | Morsettiera |
| CJ1W-OD231 | 12... 24 Vc.c.              | 0,5 A/punto, 2,0 A/comune, 4,0 A/unità | 0,1 mA max.              | 0,1 ms max.                 | 0,8 ms max. | 32 NPN (16 punti/comune, 2 circuiti) | 5 Vc.c. 140 mA max.                          | 10,2... 26,4 Vc.c., 30 mA min. | Fujitsu     |
| CJ1W-OD232 | 24 Vc.c.                    | 0,5 A/punto, 2,0 A/comune, 4,0 A/unità | 0,1 mA max.              | 0,5 ms max.                 | 1,0 ms max. | 32 PNP (16 punti/comune, 2 circuiti) | 5 Vc.c. 150 mA max.                          | 20,4... 26,4 Vc.c., 70 mA min. | Mil         |
| CJ1W-OD201 | 250 Vc.c.<br>24 Vc.c.       | 2 A                                    |                          | 15 ms max.                  | 15 ms max.  | 8 punti indipendenti                 | 90 mA a 5 V<br>6 mA a 24 per ogni punto a ON |                                | Morsettiera |
| CJ1W-OD211 | 250 Vc.c.<br>24 Vc.c.       | 2 A/punto<br>8 A/unità                 |                          | 15 ms max.                  | 15 ms max.  | 16 (16 punti/comune, 1 circuito)     | 5 Vc.c. 170 mA max.                          | 10,2... 26,4 Vc.c., 50 mA min. | Morsettiera |

## Configurazione del sistema

### ■ Configurazione dei circuiti
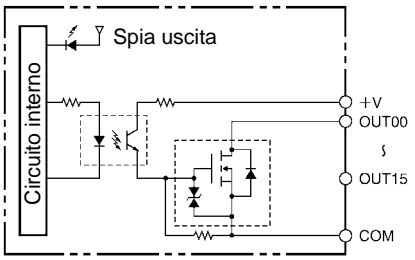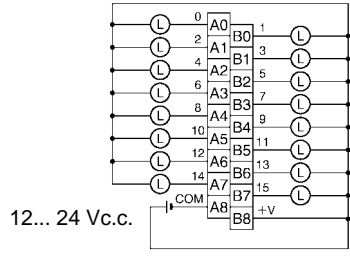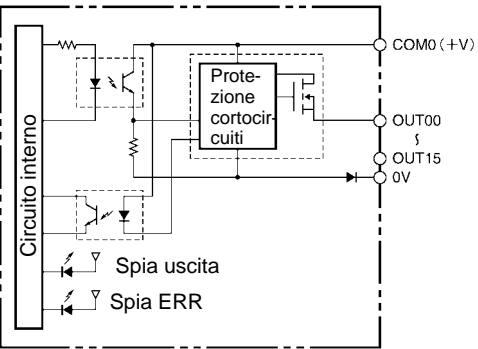
| Configurazione dei circuiti  | Posizione dei terminali  |
|--|--|
| <p><b>CJ1W-OD211</b></p>  |  <p>12... 24 Vc.c.</p> |
| <p><b>CJ1W-OD212</b></p>  |  <p>24 Vc.c.</p>      |
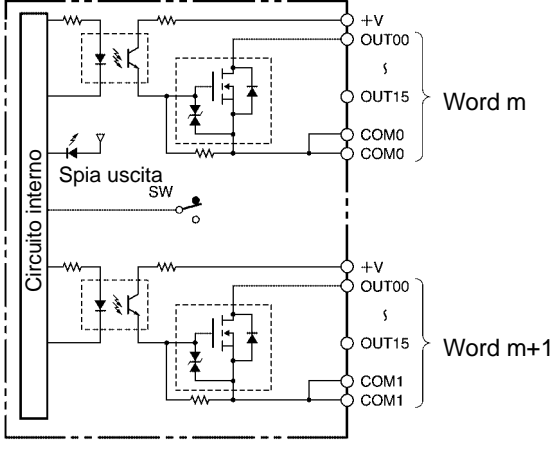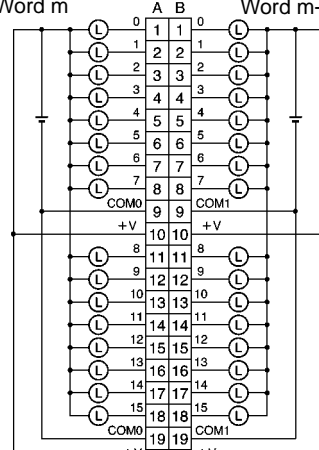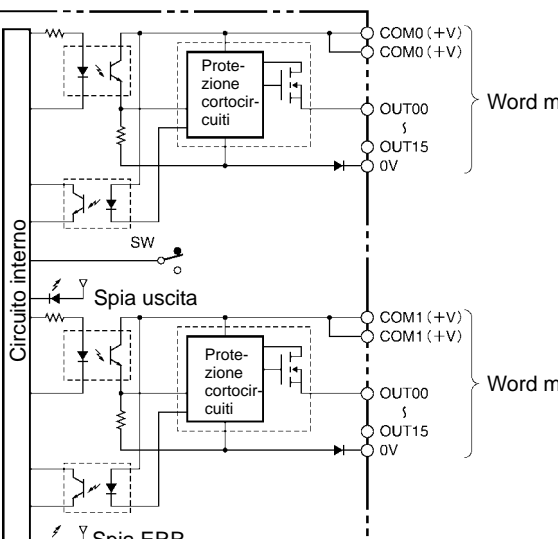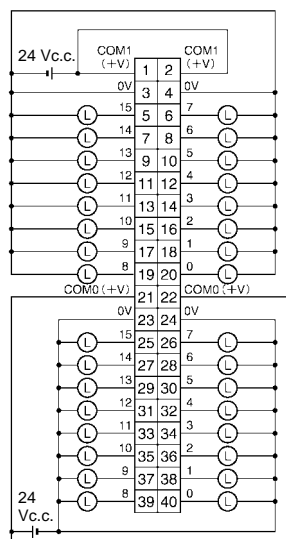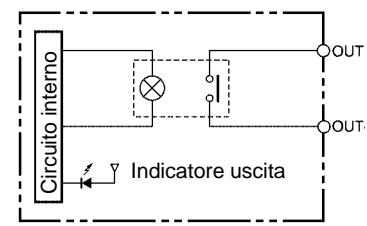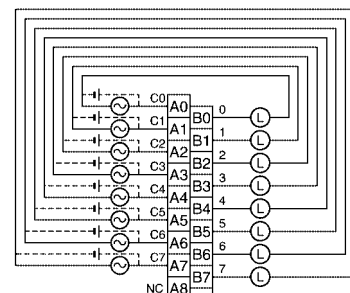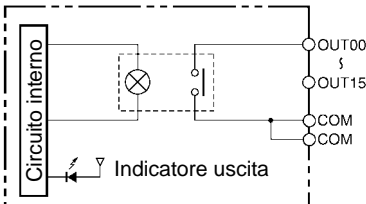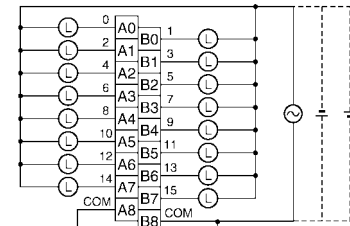
| Configurazione dei circuiti  | Posizione dei terminali  |
|--|--|
| <p><b>CJ1W-OD231 Connettore tipo Fujitsu</b></p>  <p>Word m</p> <p>Word m+1</p> |  <p>Word m</p> <p>Word m+1</p> <p>12... 24 Vc.c.</p> <p>12... 24 Vc.c.</p> |
| <p><b>CJ1W-OD232 Connettore tipo Mil</b></p>  <p>Word m</p> <p>Word m+1</p>    |  <p>Word m+1</p> <p>Word m</p> <p>24 Vc.c.</p> <p>24 Vc.c.</p>           |
| <p><b>CJ1W-OC201</b></p>  <p>Indicatore uscita</p>                            |  <p>2 A, 250 Vc.a.</p> <p>2 A, 24 Vc.c. max.</p>                         |
| <p><b>CJ1W-OC211</b></p>  <p>Indicatore uscita</p>                            |  <p>2 A, 250 Vc.a.</p> <p>2 A, 24 Vc.c. max.</p>                        |


## Dimensioni

Le dimensioni dei moduli sono riportate nel paragrafo: "Dimensioni moduli" a pag. 24.

Note:

### Moduli di ingresso analogici per CJ1

- Modulo di ingresso analogico.
- 4 o 8 punti di ingresso.
- Modulo speciale CJ1.
- Risoluzione 8000 punti.
- Velocità di aggiornamento 250  $\mu$ s/punto.
- Funzioni di rilevamento disconnessione.
- Mantenimento del valore di picco.
- Media.
- Impostazione di OFFSET e GAIN.

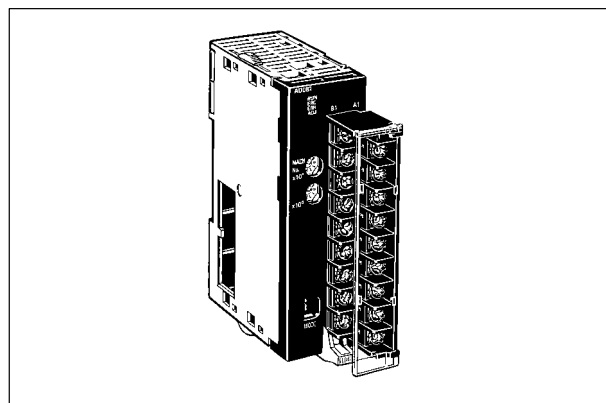

### Modelli disponibili

#### ■ Moduli di ingresso analogici

| Caratteristiche                 | Modello       |
|---------------------------------|---------------|
| Scheda con 4 ingressi analogici | CJ1W-AD041-V1 |
| Scheda con 8 ingressi analogici | CJ1W-AD081-V1 |

#### ■ Accessori (disponibili a richiesta)


##### Manuali

| Titolo                                    | Modello     |
|---|-------------|
| Manuale di installazione (lingua Inglese) | OMW345-E1-4 |


### Caratteristiche

| Moduli                         | CJ1W-AD041-V1                              | CJ1W-AD081-V1  |
|--------------------------------|--|--|
| Punti di ingresso              | 4  | 8  |
| Ingresso tensione              | 1... 5 V, 0... 10 V, -10... 10 V o 0...5 V |  |
|                                | Ingresso corrente                          | 4... 20 mA   |
| Impedenza d'ingresso esterna   | Ingresso tensione                          | 1 M $\Omega$ min.  |
|                                | Ingresso corrente                          | 250 $\Omega$   |
| Risoluzione                    | Tensione                                   | 1/8000 FS (1/4000 punti per i modelli non V1)            |
|                                | Corrente                                   |  |
| Precisione                     | 23°C                                       | Tensione: $\pm$ 0,2% FS<br>Corrente: $\pm$ 0,4% FS       |
|                                | Velocità conversione                       | 250 $\mu$ s max./punto (1 ms punto per i modelli non V1) |
| Canali di I/O richiesti        | 10 (area di I/O speciale)                  |  |
| Collegamenti esterni           | Morsettiera                                |  |
| Assorbimento corrente          | 430 mA max 5 Vc.c.                         |  |
| Peso                           | 140 g max                                  |  |
| Effetto sul tempo di scansione | 0,2 ms                                     |  |

## Configurazione del sistema

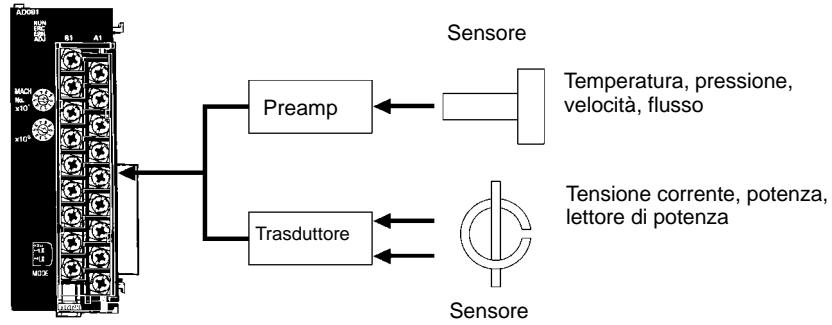

## Descrizione pannello frontale

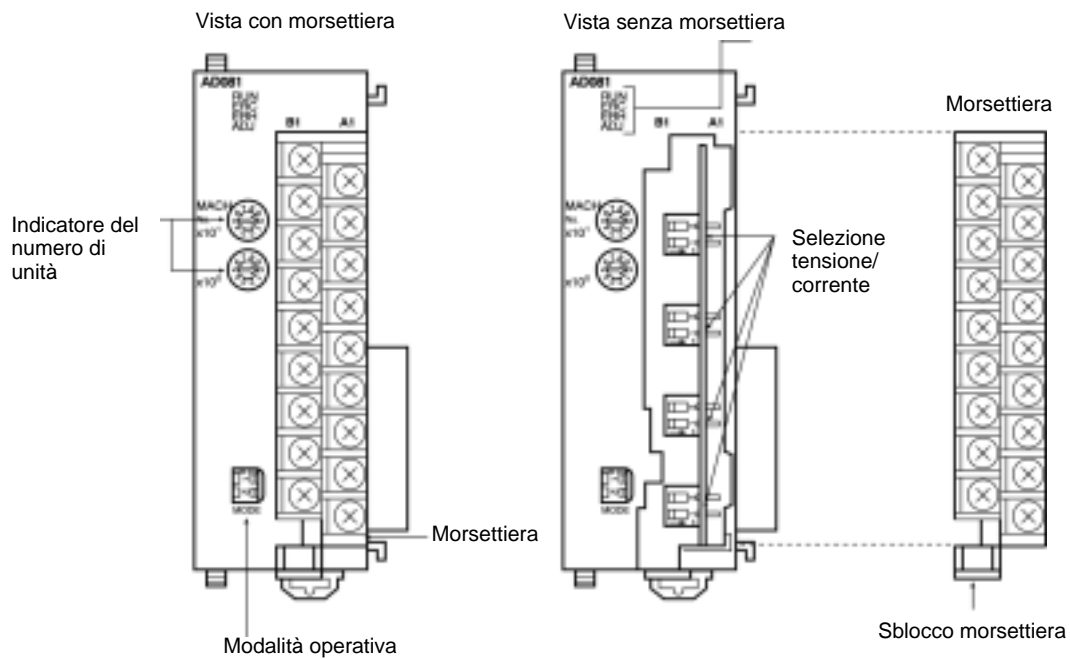

### CJ1W-AD041-V1

|                |    |    |                |
|----------------|----|----|----------------|
| Ingresso 2 (+) | B1 | A1 | Ingresso 1 (+) |
| Ingresso 2 (-) | B2 | A2 | Ingresso 1 (-) |
| Ingresso 4 (+) | B3 | A3 | Ingresso 3 (+) |
| Ingresso 4 (-) | B4 | A4 | Ingresso 3 (-) |
| A.G.           | B5 | A5 | A.G.           |
| N.C.           | B6 | A6 | N.C.           |
| N.C.           | B7 | A7 | N.C.           |
| N.C.           | B8 | A8 | N.C.           |
| N.C.           | B9 | A9 | N.C.           |

### CJ1W-AD081-V1; CJ1W-AD081


|                |    |    |                |
|----------------|----|----|----------------|
| Ingresso 2 (+) | B1 | A1 | Ingresso 1 (+) |
| Ingresso 2 (-) | B2 | A2 | Ingresso 1 (-) |
| Ingresso 4 (+) | B3 | A3 | Ingresso 3 (+) |
| Ingresso 4 (-) | B4 | A4 | Ingresso 3 (-) |
| A.G.           | B5 | A5 | A.G.           |
| Ingresso 6 (+) | B6 | A6 | Ingresso 5 (+) |
| Ingresso 6 (-) | B7 | A7 | Ingresso 5 (-) |
| Ingresso 8 (+) | B8 | A8 | Ingresso 7 (+) |
| Ingresso 8 (-) | B9 | A9 | Ingresso 7 (-) |

## Dimensioni

Le dimensioni dei moduli sono riportate nel paragrafo: "Dimensioni moduli" a pag. 24.

### Moduli di uscita analogica per CJ1

- Modulo di uscita analogica.
- 4 punti.
- Modulo speciale per CJ1.
- Mantenimento uscita.

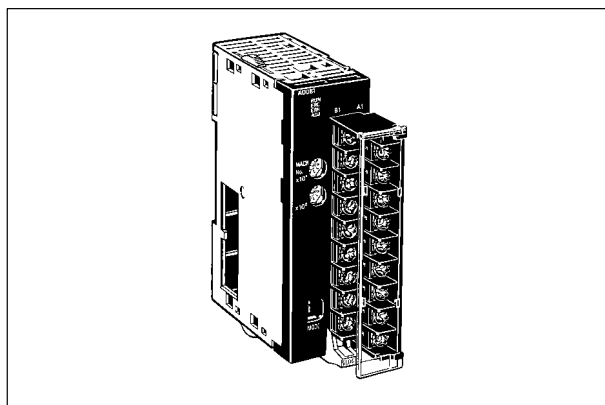

### Modelli disponibili

#### ■ Moduli di uscita analogica

| Descrizione   | Modello    |
|---|------------|
| Moduli di uscita analogica 2 punti (risoluzione 4000 punti) | CJ1W-DA021 |
| Moduli di uscita analogica 4 punti (risoluzione 4000 punti) | CJ1W-DA041 |

#### ■ Accessori (disponibili a richiesta)


##### Manuali

| Titolo   | Modello     |
|--|-------------|
| Manuale di installazione moduli analogici (lingua Inglese) | OMW345-E1-4 |


### Caratteristiche

|                                | CJ1W-DA041   | CJ1W-DA021   |
|--------------------------------|--|--------------|
| Punti di uscita                | 4  | 2            |
| Uscita tensione                | -1... 5 Vc.c., 0 ... 5 Vc.c. 0... 10 Vc.c. ±10 Vc.c. |              |
| Uscita corrente                | 4... 20 mA   |              |
| Risoluzione                    | 1/4000   |              |
| Precisione totale (23°C)       | Tensione: ±0,3% FS<br>Corrente: ±0,5% FS             |              |
| Velocità conversione           | 1 ms max./punti                                      |              |
| Impedenza di uscita esterna    | 0,5 Ω max.   |              |
| Dati convertiti                | Binario 16 bit                                       |              |
| Canali di I/O richiesti        | 10 (area di I/O speciale)                            |              |
| Collegamenti esterni           | Morsettiera  |              |
| Peso                           | 150 g max.   |              |
| Assorbimento                   | 120 mA a 5 V   |              |
| Alimentazione esterna          | 24 V, 200 mA   | 24 V, 140 mA |
| Effetto sul tempo di scansione | 0,2 ms   |              |
| Campo di impostazione          | Indipendente per ogni canale                         |              |

## Configurazione del sistema

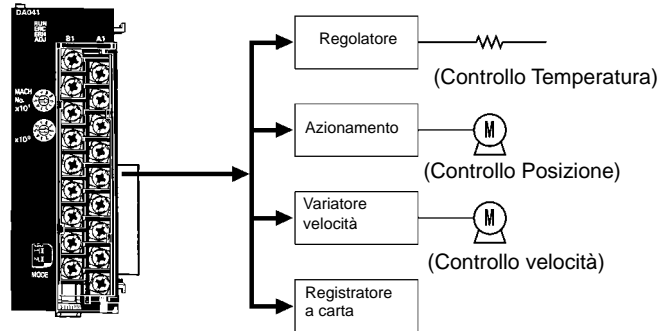

## Descrizione pannello frontale

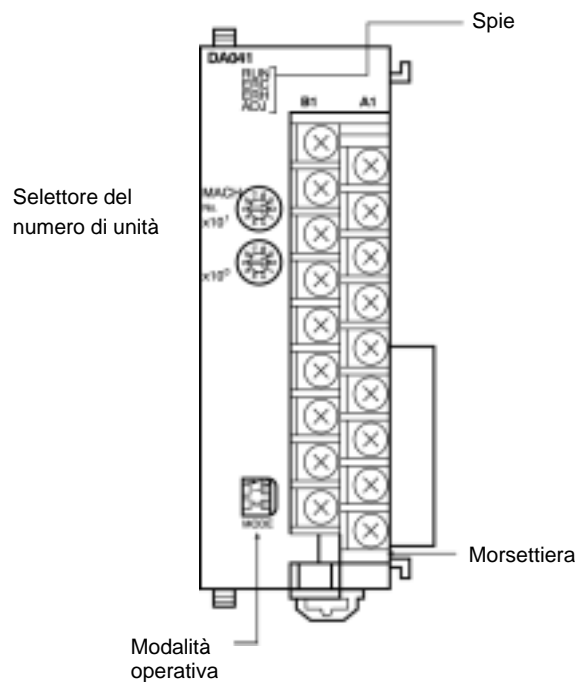

### ■ Collegamenti esterni

#### CJ1W-DA021

|                          |    |    |                          |
|--------------------------|----|----|--------------------------|
| Uscita in tensione 2 (+) | B1 | A1 | Uscita i tensione 1 (+)  |
| Uscita 2 (-)             | B2 | A2 | Uscita 1 (-)             |
| Uscita in corrente 2 (+) | B3 | A3 | Uscita in corrente 1 (+) |
| N.C.                     | B4 | A4 | N.C.                     |
| A.G.                     | B5 | A5 | A.G.                     |
| N.C.                     | B6 | A6 | N.C.                     |
| N.C.                     | B7 | A7 | N.C.                     |
| N.C.                     | B8 | A8 | N.C.                     |
| 0 V                      | B9 | A9 | 24 V                     |

#### CJ1W-DA041

|                          |    |    |                          |
|--------------------------|----|----|--------------------------|
| Uscita in tensione 2 (+) | B1 | A1 | Uscita i tensione 1 (+)  |
| Uscita 2 (-)             | B2 | A2 | Uscita 1 (-)             |
| Uscita in corrente 2 (+) | B3 | A3 | Uscita in corrente 1 (+) |
| Uscita in tensione 4 (-) | B4 | A4 | Uscita in tensione 3 (-) |
| Uscita 4 (-)             | B5 | A5 | Uscita 3 (-)             |
| Uscita in corrente 4 (+) | B6 | A6 | Uscita in corrente 3 (+) |
| N.C.                     | B7 | A7 | N.C.                     |
| N.C.                     | B8 | A8 | N.C.                     |
| 0 V                      | B9 | A9 | 24 V                     |


## Dimensioni

Le dimensioni dei moduli sono riportate nel paragrafo: "Dimensioni moduli" a pag. 24.



### Modulo di conteggio veloce per CJ1.

- Modulo di ingresso a conteggio veloce fino a 500 KHz.
- Conteggio a 32 bit.
- 32 uscite di comparazione.
- Comparazioni a target o range.
- Funzioni Gate, Capture, Reset, Preset, Isteresi.

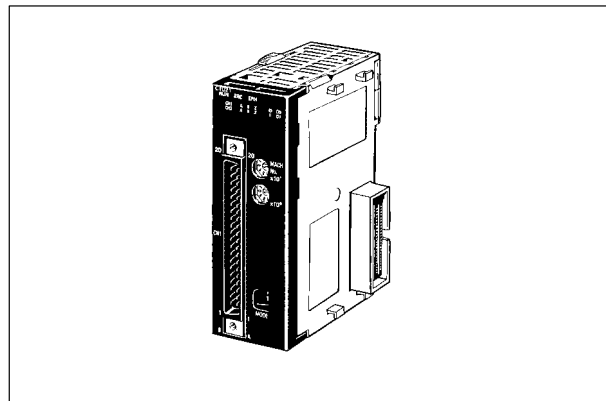

### Modelli disponibili

#### ■ Modulo di conteggio veloce

| Descrizione   | Modello    |
|---|------------|
| Moduli contatore veloce a 2 assi bidirezionali, 500 kHz | CJ1W-CT021 |

#### ■ Accessori (disponibili a richiesta)

##### Manuali

| Descrizione                 | Modello     |
|-----------------------------|-------------|
| Manuale (in lingua inglese) | OMW401-E1-1 |

##### Altri accessori


|                             |                                    |            |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>Connettori</b>           | A saldare                          | C500-CE401 |
|                             | A perforazione di isolante         | C500-CE403 |
| <b>Cavi dedicati</b>        | 1 m                                | XW2Z-00B   |
|                             | 2 m                                | XW2Z-200B  |
|                             | 3 m                                | XW2Z-300B  |
|                             | 5 m                                | XW2Z-500B  |
| <b>Morsettiere dedicate</b> | XW2B-40G4 terminali a vite (M 2,4) | XW2B-40G4  |
|                             | XW2B-40G5 terminali a vite (M 3,5) | XW2B-40G5  |

### Caratteristiche


|                                     |  |  |                                 |                       |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo</b>                         | Modulo speciale                                    |  |                                 |                       |
| <b>Impostazione numero di unità</b> | Da 0 a 92  |  |                                 |                       |
| <b>Numero di ingressi</b>           | 2 canali   |  |                                 |                       |
| <b>Tipologia di conteggio</b>       | Semplice   | Lineare o circolare  |                                 |                       |
| <b>Tipo di segnale</b>              | (x1) fasi differenziali                            | (x1, x2, x4) fasi differenziali  | (cw, ccw) incremento/decremento | impulsi + direzionali |
| <b>Frequenza di ingresso</b>        | 50 kHz   | 10, 50 o 500 kHz   |                                 |                       |
| <b>Valore di conteggio</b>          | 8000 0000... 7FFF FFFF (-2147483648... 2147483647) | Lineare: 80000000... 7FFF FFFF (-2147483648... 2147483647)<br>Circolare: 80000000... FFFF FFFF (0... 4294967295) |                                 |                       |
| <b>Ingressi</b>                     |  |  |                                 |                       |
| <b>Segnali</b>                      | Fasi A, B, Z                                       |  |                                 |                       |
| <b>Livello elettrico</b>            | 24 Vc.c.   | 5 Vc.c. (solo per 1 canale)  | 12 Vc.c. (per 2 canali)         | Line driver           |
| <b>Ingressi esterni</b>             | 2  |  |                                 |                       |
| <b>Tensione</b>                     | 24 Vc.c.   |  |                                 |                       |
| <b>Uscite esterne</b>               | 2 (selezionabili NPN, PNP)                         |  |                                 |                       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Tensione esterna</b>                 | 10,2... 26,4 Vc.c.  |
| <b>Massima capacità di commutazione</b> | 46 mA a 2 V... 100 mA a 26,4 V  |
| <b>Tempo di risposta</b>                | 0,1 ms max.   |
| <b>Tipo di controlli</b>                | Contatore semplice ON/OFF, lineare ON/OFF, comparazione a zone o a target |
| <b>Assorbimento</b>                     | 280 mA a 5 V  |
| <b>Peso</b>                             | 100 g   |
| <b>Numero di canali utilizzati</b>      | 40 nell'area dei moduli speciali  |

## Configurazione del sistema

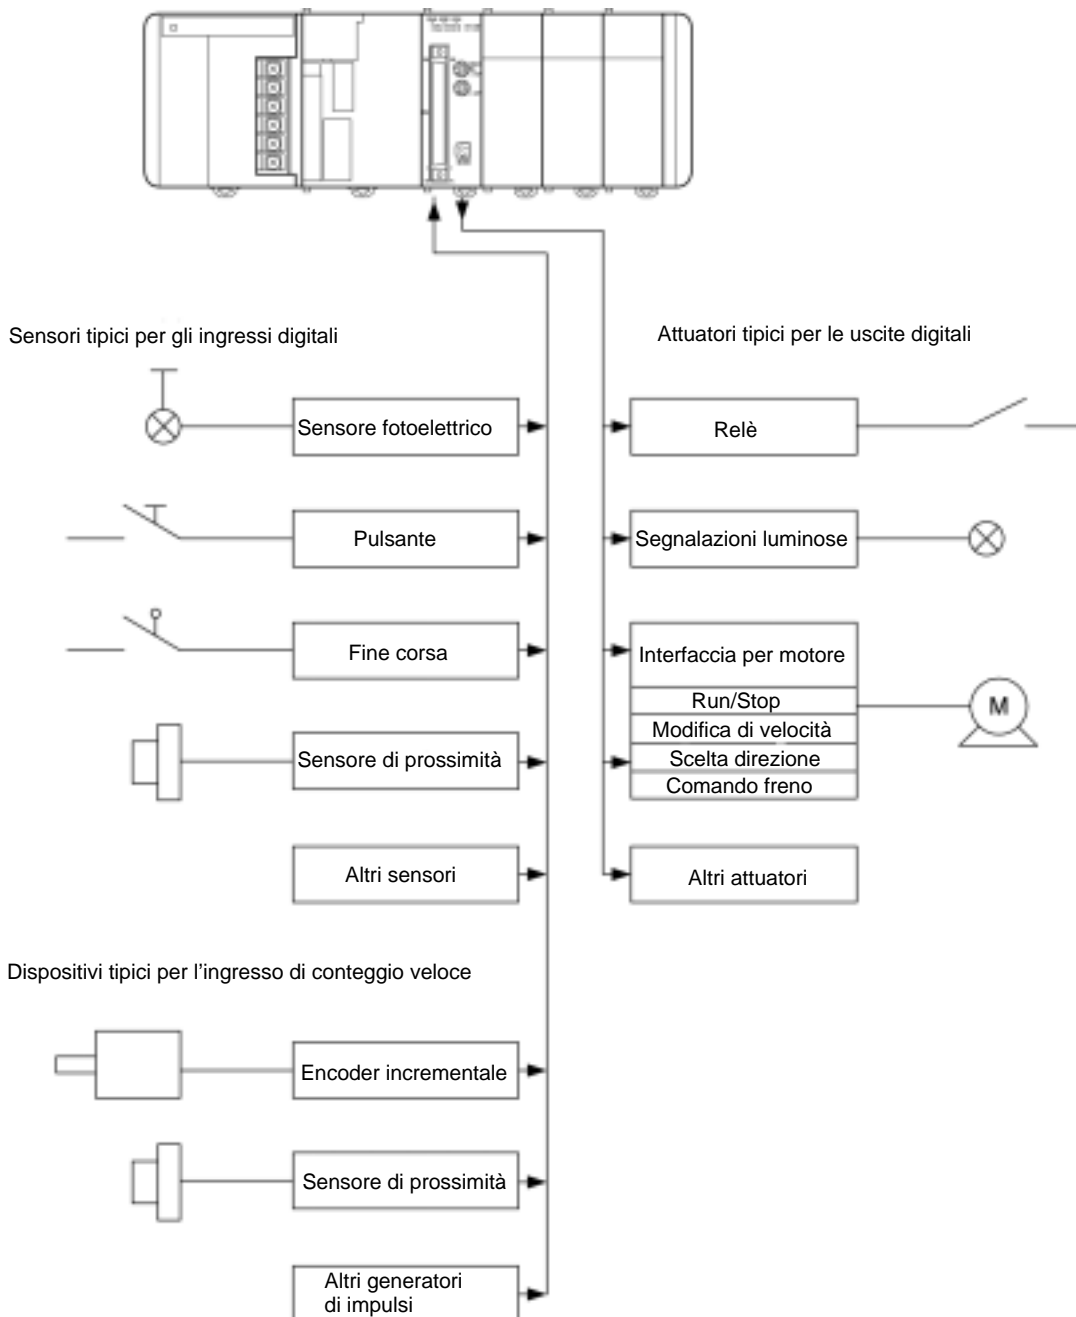

## Descrizione pannello frontale

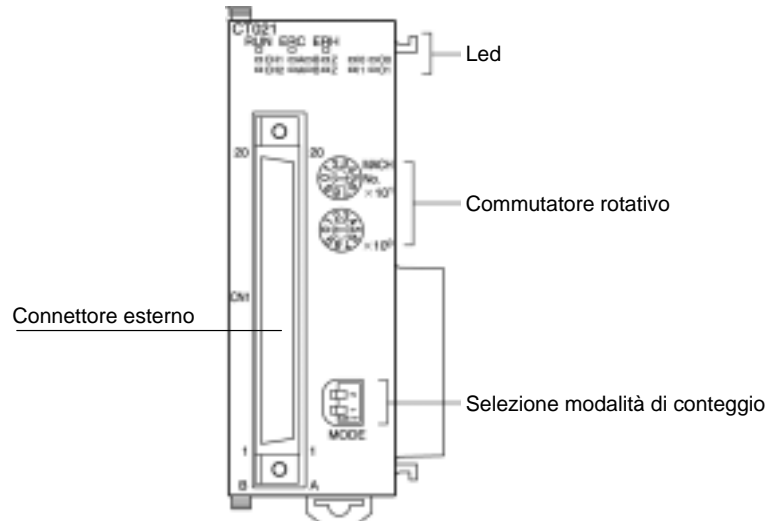

### ■ Collegamenti esterni

|                                 |   | Connettore 1 (CN1) |              | N° del pin |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------|------------|
|                                 |   | Riga B             | Riga A       |            |
| Contatore 2                     | Z | CH2: 24 V          | CH2: 12 V    | 20         |
|                                 |   | CH2: LD+           | CH2: LD-/0V  | 19         |
|                                 | B | CH2: 24 V          | CH2: 12 V    | 18         |
|                                 |   | CH2: LD+           | CH2: LD-/0 V | 17         |
|                                 | A | CH2: 24 V          | CH2: 12 V    | 16         |
|                                 |   | CH2: LD+           | CH2: LD-/0 V | 15         |
| Non collegato                   |   |                    |              | 14         |
| Contatore 1                     | Z | CH1: 24 V          | CH1: 5 V     | 13         |
|                                 |   | CH1: LD+           | CH1: LD-/0 V | 12         |
|                                 | B | CH1: 24 V          | CH1: 5 V     | 11         |
|                                 |   | CH1: LD+           | CH1: LD-/0 V | 10         |
|                                 | A | CH1: 24 V          | CH1: 5 V     | 9          |
|                                 |   | CH1: LD+           | CH1: LD-/0 V | 8          |
| Non collegato                   |   |                    |              | 7          |
| Ingressi digitali [0-1]         |   | I1: 24 V           | I1: 0 V      | 6          |
|                                 |   | I0: 24 V           | I0: 0 V      | 5          |
| Non collegato                   |   |                    |              | 4          |
| Uscite digitali [0-1] (NPN/PNP) |   | O1: PNP            | O1: NPN      | 3          |
|                                 |   | O0: PNP            | O0: NPN      | 2          |
| Alimentazione delle uscite      |   | +PS: 12... 24 V    | -PS: 0 V     | 1          |


## Dimensioni

Le dimensioni dei moduli sono riportate nel paragrafo: "Dimensioni moduli" a pag. 24.

Note:

### Unità di controllo per posizionatori

- 1, 2 o 4 assi.
- Uscita a treno di impulsi.
- Profilo di posizionamento trapezoidale o con curva a S.
- Modalità di controllo diretta o da memoria.
- Alla scheda è possibile collegare servoazionamenti OMNUC UE, W o motori passo-passo.

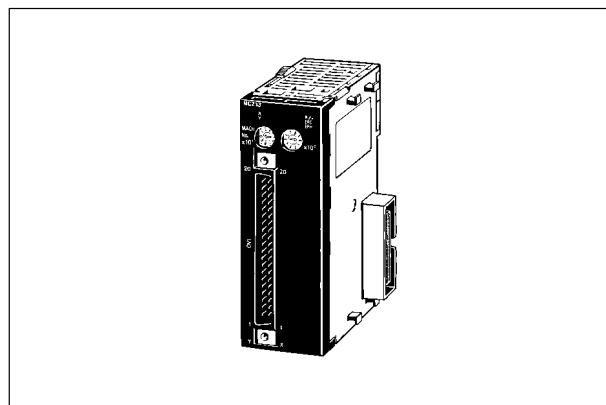

### Modelli disponibili

#### ■ Modulo di controllo di posizionamento

| Caratteristiche   | Modello    |
|---|------------|
| Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi a collettore aperto. 1 asse                           | CJ1W-NC113 |
| Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi a collettore aperto. 2 assi interpolabili linearmente | CJ1W-NC213 |
| Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi a collettore aperto. 4 assi interpolabili linearmente | CJ1W-NC413 |

#### ■ Accessori (disponibili a richiesta)


##### Manuali

| Titolo                      | Modello     |
|-----------------------------|-------------|
| Manuale (in lingua Inglese) | OMW397-E1-1 |

##### Altri accessori

| Descrizione                 |                                    | Modello    |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>Connettori</b>           | A saldare                          | C500-CE401 |
|                             | A perforazione di isolante         | C500-CE403 |
| <b>Cavi dedicati</b>        | 1 m                                | XW2Z-00B   |
|                             | 2 m                                | XW2Z-200B  |
|                             | 3 m                                | XW2Z-300B  |
|                             | 5 m                                | XW2Z-500B  |
| <b>Morsettiere dedicate</b> | XW2B-40G4 terminali a vite (M 2,4) | XW2B-40G4  |
|                             | XW2B-40G5 terminali a vite (M 3,5) | XW2B-40G5  |


## Cavi e morsettiere precablate per il collegamento diretto a servoazionamenti Omron

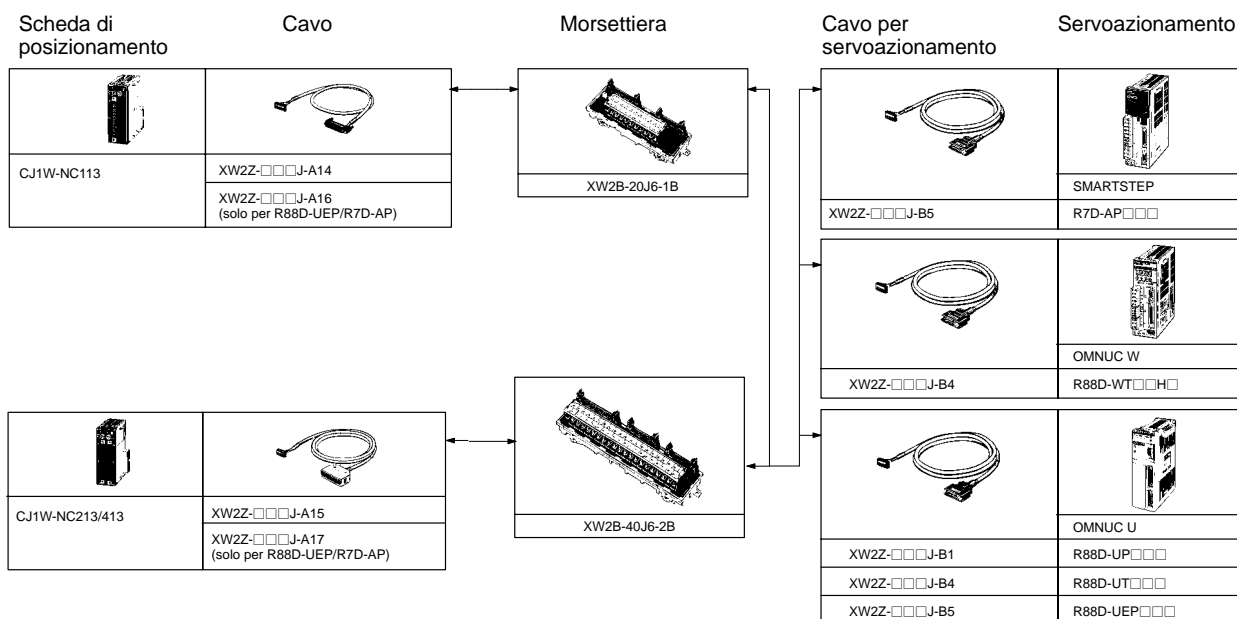


## Caratteristiche

| Modello  | CJW-NC113  | CJW-NC213            | CJW-NC413                 |
|--|--|----------------------|---------------------------|
| Numero di unità  | da 0 a 95  |                      |                           |
| Metodo di controllo                                    | Controllo ad anello aperto con uscita a treno di impulsi   |                      |                           |
| Interfaccia di uscita                                  | CJW-NC□13: uscita a collettore aperto  |                      |                           |
| Numero assi controllati                                | 1  | 2                    | 4                         |
| Modalità di funzionamento                              | - controllo attraverso l'area DM del PLC (diretto)<br>- sequenza di operazioni registrate nella memoria della scheda |                      |                           |
| Formato dati   | Binario esadecimale  |                      |                           |
| Influenza sul tempo di scansione del PLC               | da 0,29 a 0,41 ms max./unità   |                      |                           |
| Influenza sul tempo di scansione nello scambio di dati | da 0,6 a 0,7 ms max./istruzione  |                      |                           |
| Tempo di avvio   | 2 ms max.  |                      |                           |
| Dati di posizione                                      | da -1073741823 a +1073741823 impulsi   |                      |                           |
| Numero di posizioni                                    | 100 per asse   |                      |                           |
| Velocità impostabile                                   | da 1 a 500 Hz (in unità da 1 Hz)   |                      |                           |
| Numero di velocità                                     | 100 per asse   |                      |                           |
| Tempo di accelerazione e di decelerazione              | da 0 a 250 s (riferito alla velocità massima)  |                      |                           |
| Curva di accelerazione e di decelerazione              | Trapezoidale o curva a S   |                      |                           |
| Salvataggio dati                                       | Flash memory   |                      |                           |
| Software di supporto                                   | CX-Position (WS02-NCTC1-E)   |                      |                           |
| Temperatura di funzionamento                           | da 0 a 55°C  |                      | da 0 a 50°C               |
| Alimentazione esterna                                  | 24 Vc.c. ±10%, 30 mA   | 24 Vc.c. ±10%, 50 mA | 24 Vc.c. ±5%, 100 mA      |
| Canali di I/O richiesti                                | 10 (area di I/O speciale)  |                      | 20 (area di I/O speciale) |
| Assorbimento   | 250 mA a 5 Vc.c.   |                      | 360 mA a 5 Vc.c.          |
| Peso   | 100 g  |                      | 150 g                     |

# Configurazione del sistema

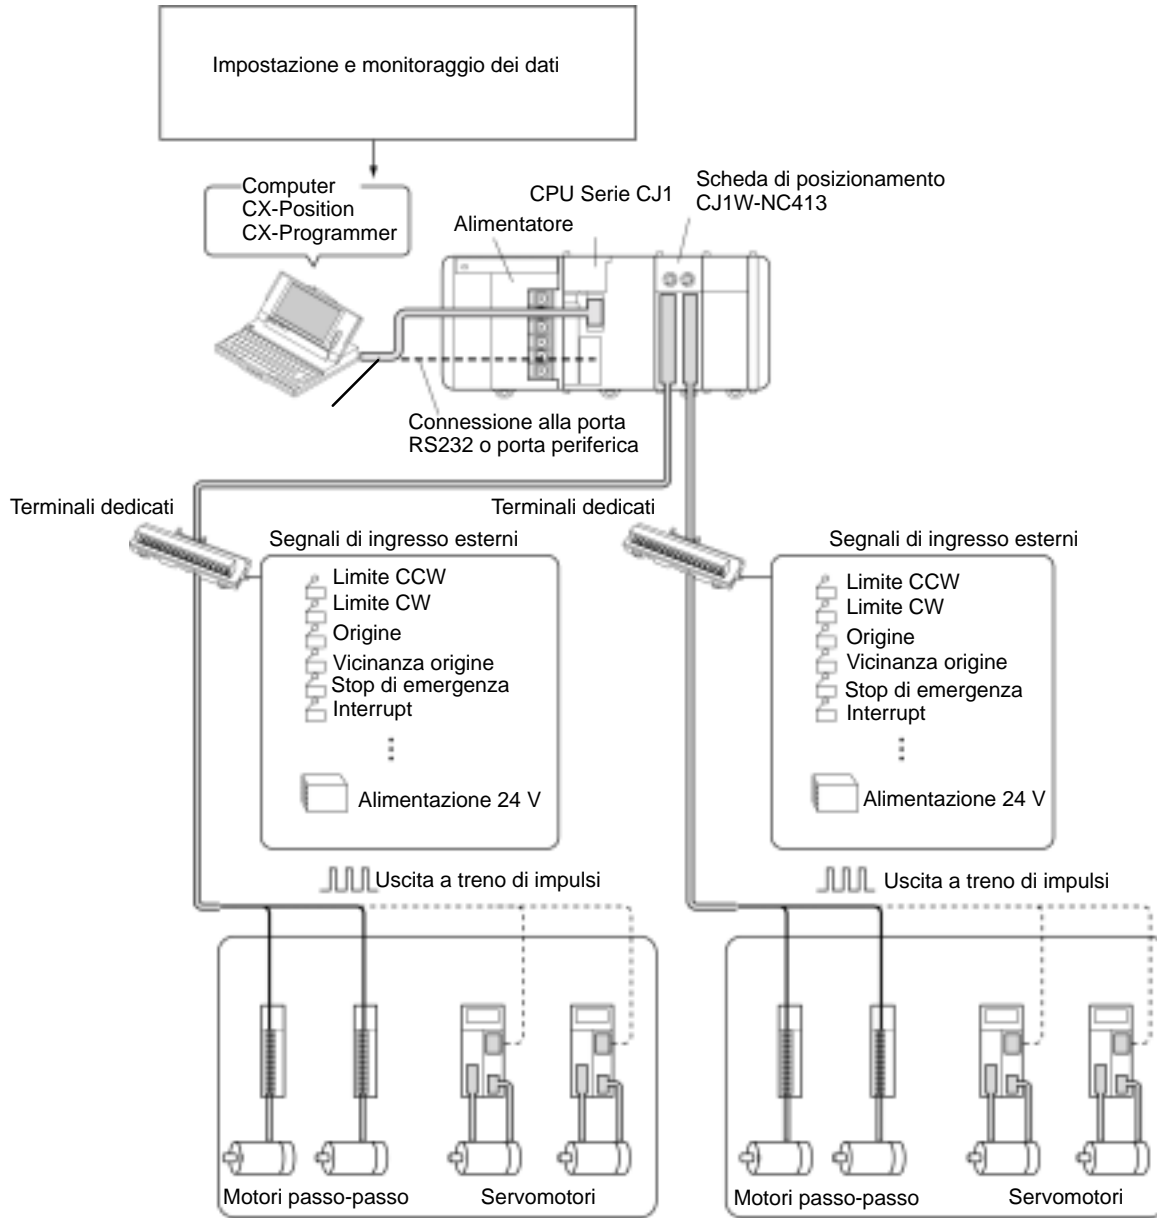


## Descrizione pannello frontale

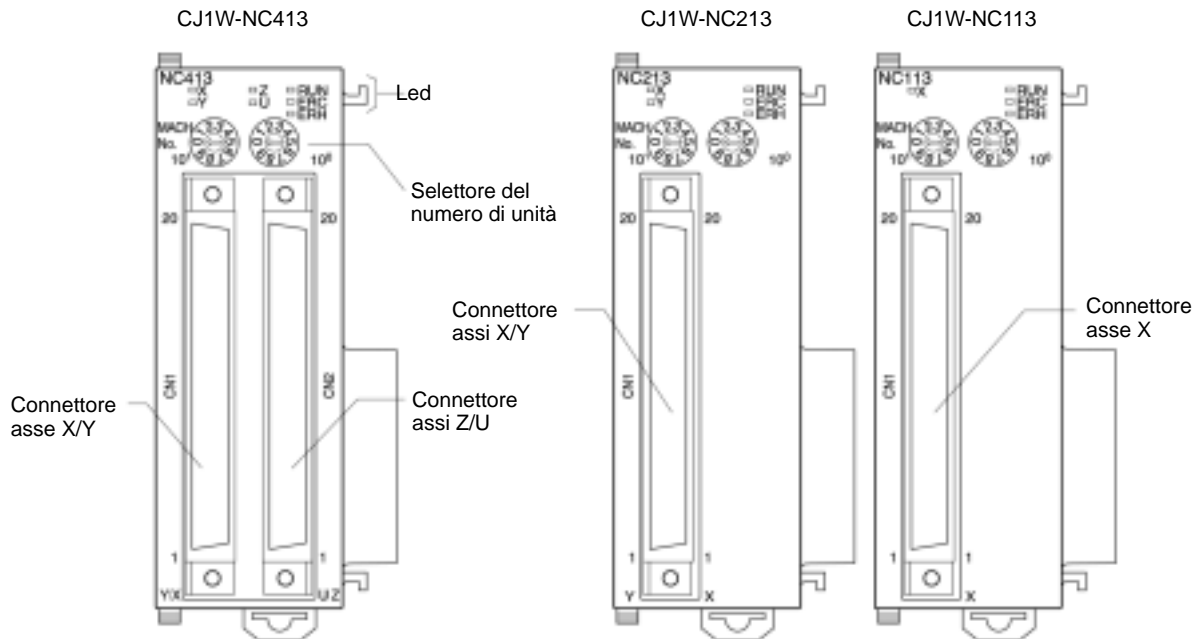

### ■ Collegamenti esterni

| Piedinatura per assi X e Z |     |   | Piedinatura per assi Y e U |     |   |
|----------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|
| Pin N°                     | I/O | Descrizione   | Pin N°                     | I/O | Descrizione   |
| A1                         | IN  | Alimentazione 24 Vc.c. per segnali di uscita  | B1                         | IN  | Alimentazione 24 Vc.c. per segnali di uscita  |
| A2                         | IN  | GND 24 Vc.c. per segnali di uscita  | B2                         | IN  | GND 24 Vc.c. per segnali di uscita  |
| A3                         | --- | Non utilizzato  | B3                         | --- | Non utilizzato  |
| A4                         | --- | Non utilizzato  | B4                         | --- | Non utilizzato  |
| A5                         | OUT | Uscita a treno di impulsi CW  | B5                         | OUT | Uscita a treno di impulsi CW  |
| A6                         | OUT | Uscita a treno di impulsi CW con resistenza da 1,6 KΩ   | B6                         | OUT | Uscita a treno di impulsi CW con resistenza da 1,6 KΩ   |
| A7                         | OUT | Uscita a treno di impulsi CCW/direzione   | B7                         | OUT | Uscita a treno di impulsi CCW/direzione   |
| A8                         | OUT | Uscita a treno di impulsi CCW/direzione con resistenza da 1,6 KΩ  | B8                         | OUT | Uscita a treno di impulsi CCW/direzione con resistenza da 1,6 KΩ  |
| A9                         | OUT | Uscita di reset del contatore di errore/uscita di comando per taratura origine                          | B9                         | OUT | Uscita di reset del contatore di errore/uscita di comando per taratura origine                          |
| A10                        | OUT | Uscita di reset del contatore di errore/uscita di comando per taratura origine con resistenza da 1,6 KΩ | B10                        | OUT | Uscita di reset del contatore di errore/uscita di comando per taratura origine con resistenza da 1,6 KΩ |
| A11                        | OUT | Ingresso di posizionamento completato   | B11                        | IN  | Ingresso di posizionamento completato   |
| A12                        | IN  | Comune segnale di origine   | B12                        | IN  | Comune segnale di origine   |
| A13                        | IN  | Segnale di origine (24 Vc.c.)   | B13                        | IN  | Segnale di origine (24 Vc.c.)   |
| A14                        | IN  | Segnale di origine (5 V)  | B14                        | IN  | Segnale di origine (5 V)  |
| A15                        | IN  | Ingresso ad interrupt   | B15                        | IN  | Ingresso ad interrupt   |
| A16                        | IN  | Ingresso di stop di emergenza   | B16                        | IN  | Ingresso di stop di emergenza   |
| A17                        | IN  | Ingresso di prossimità all'origine  | B17                        | IN  | Ingresso di prossimità all'origine  |
| A18                        | IN  | Limite CW   | B18                        | IN  | Limite CW   |
| A19                        | IN  | Limite CCW  | B19                        | IN  | Limite CCW  |
| A20                        | IN  | Comune ingressi   | B20                        | IN  | Comune ingressi   |



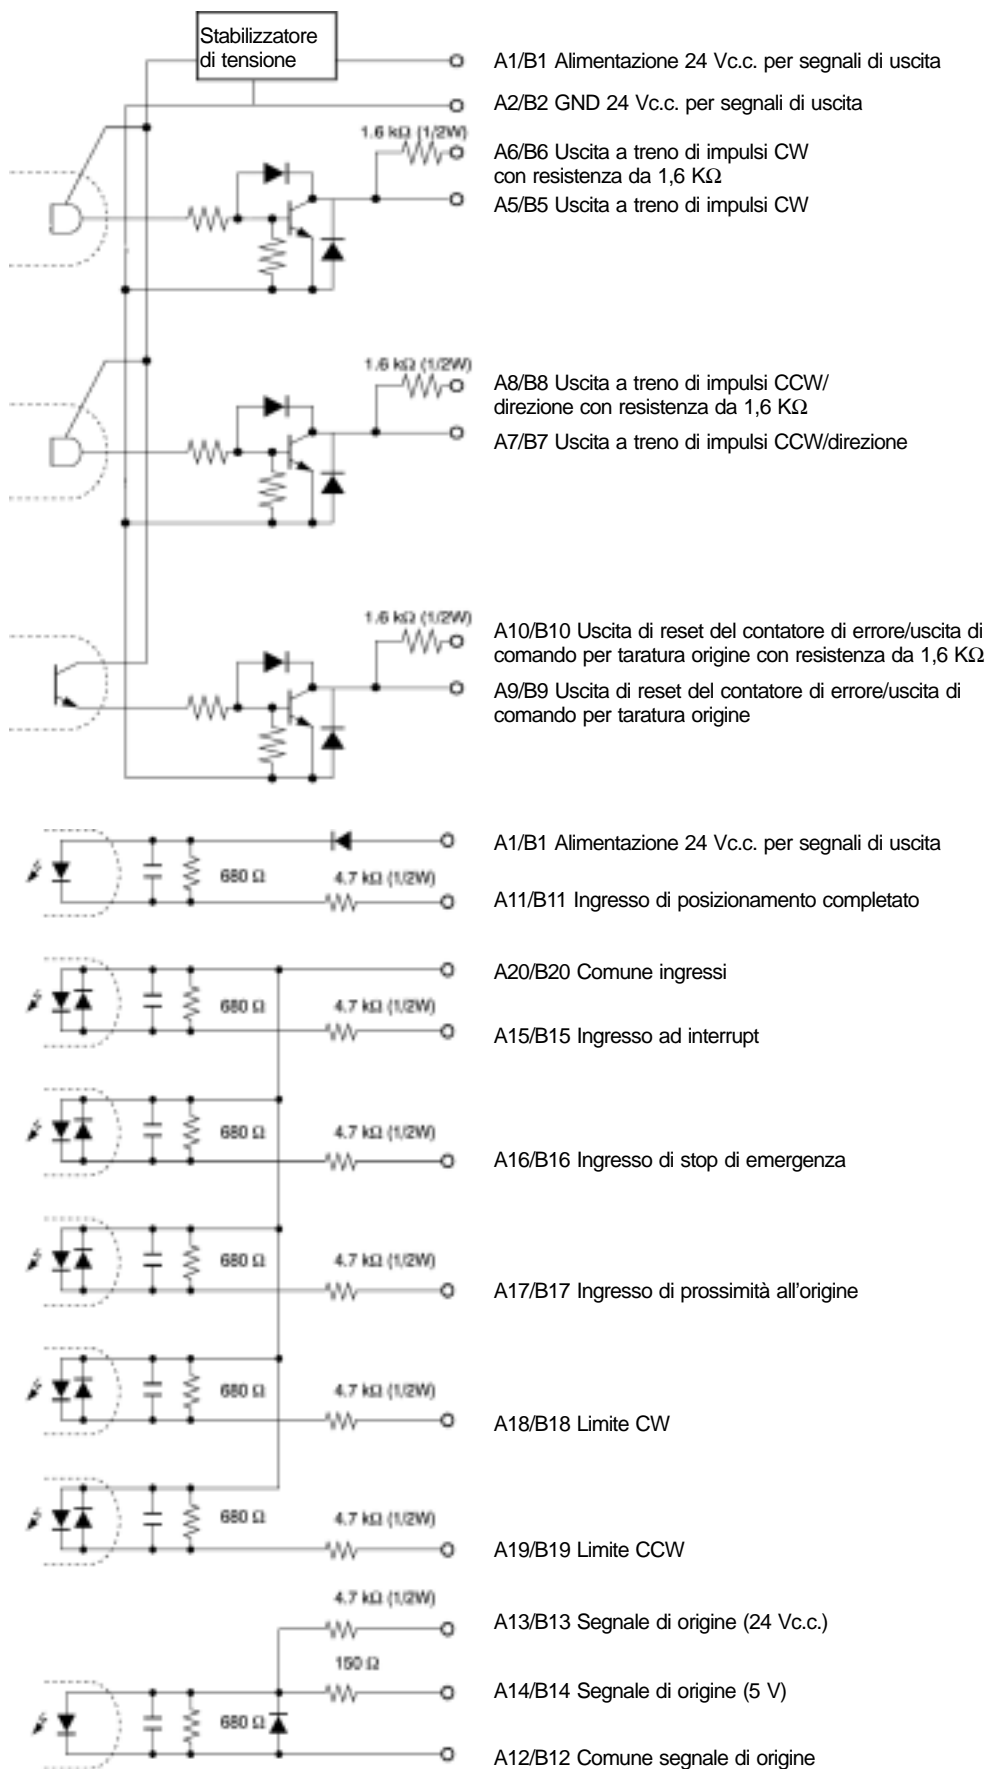


## Dimensioni

Le dimensioni dei moduli sono riportate nel paragrafo: "Dimensioni moduli" a pag. 24.

Note:

### Moduli di termoregolazione

- Controllo PID con due gradi di libertà.
- Uscita di tipo ON/OFF.
- 2 o 4 loop di regolazione.
- Funzione HBA.
- Autotuning.
- Impostabile in riscaldamento o raffreddamento.
- Periodo di campionamento 500 ms.
- Due allarmi interni per loop.

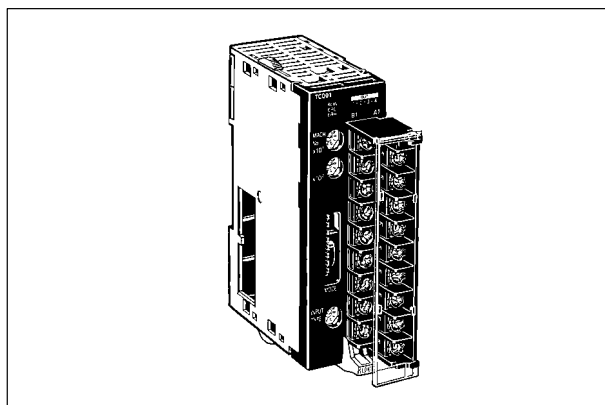

### Modelli disponibili

#### ■ Moduli per il controllo della temperatura

| Ingresso per sensori di temperatura | Numero di loop   | Uscita di controllo            | Numero di unità | Modello    |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|------------|
| Termocoppie (R, S, K, J, T, B o L)  | 4 loop   | Uscita NPN a collettore aperto | 0... 94         | CJ1W-TC001 |
|                                     |  | Uscita PNP a collettore aperto |                 | CJ1W-TC002 |
|                                     | 2 loop con funzione di rilevamento bruciatura teste di riscaldamento (HBA) | Uscita NPN a collettore aperto |                 | CJ1W-TC003 |
|                                     |  | Uscita PNP a collettore aperto |                 | CJ1W-TC004 |
| Termoresistenze (JPt100 o Pt100)    | 4 loop   | Uscita NPN a collettore aperto | 0... 94         | CJ1W-TC101 |
|                                     |  | Uscita PNP a collettore aperto |                 | CJ1W-TC102 |
|                                     | 2 loop con funzione di rilevamento bruciatura teste di riscaldamento (HBA) | Uscita NPN a collettore aperto |                 | CJ1W-TC103 |
|                                     |  | Uscita PNP a collettore aperto |                 | CJ1W-TC104 |

#### ■ Accessori (disponibili a richiesta)

| Descrizione   | Modello         |
|---|-----------------|
| Manuale di installazione (lingua Inglese)   | OMW396-E1-1     |
| Trasformatore di corrente da utilizzare con i moduli che gestiscono la funzione HBA | E54CT01 (50 A)  |
|   | E54CT03 (100 A) |

### Caratteristiche


#### ■ Caratteristiche generali

| Modello                         | CJ1W-TC00□   | CJ1W-TC10□                     |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Tipo di sensori                 | Termocoppie: R, S, K, J, T, L e B                  | Termoresistenze: Pt100, JPt100 |
| Metodi di controllo             | ON/OFF o PID con 2 gradi di libertà                |                                |
| Tipologie di controllo          | Diretta o inversa (riscaldamento o raffreddamento) |                                |
| Run/Stop                        | Supportato   |                                |
| Autotuning                      | Supportato   |                                |
| Sensibilità di controllo ON/OFF | 0,0... 999,9°C                                     |                                |
| Banda proporzionale             | 0,1... 999,9°C                                     |                                |
| Tempo integrale                 | 0... 9,999 s                                       |                                |
| Tempo derivato                  | 0... 9,999 s                                       |                                |
| Periodo di controllo            | 1... 99 s  |                                |
| Periodo di campionamento 4 Loop | 500 ms   |                                |
| Assorbimento                    | 250 mA a 5 V                                       |                                |
| Effetto sul tempo di scansione  | 0,4 ms   |                                |
| Canali di I/O richiesti         | 20 (area di I/O speciale)                          |                                |
| Morsettiera                     | Estraibile   |                                |


Campo di temperatura

| Tipo di ingresso | Tipo di termocoppia |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                | Sensore di temperatura senza contatto ES1A |                  |                  |   | Ingresso analogico |    |
|------------------|---------------------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|----------------|--|------------------|------------------|---|--------------------|----|
| Nome             | K                   | J   | T    | E   | L    | U    | N    | R    | S    | B    | K10...<br>70°C | K60...<br>120°C                            | K115...<br>165°C | K160...<br>260°C | 0... 50 mV  |                    |    |
| 1800             |                     |     |      |     |      |      |      | 1700 | 1700 | 1800 |                |  |                  |                  | Utilizzabile nei campi:<br>-1999... 999<br>0<br>-199,9... 999,9 |                    |    |
| 1700             |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 1600             |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 1500             |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 1400             |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 1300             | 1300                |     |      |     |      |      | 1300 |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 1200             |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 1100             |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 1000             |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 900              |                     | 850 |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 800              |                     |     |      |     | 850  |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 700              |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 600              |                     |     |      |     | 600  |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 500              |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 400              | 500                 |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 300              |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 200              |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 100              |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| 0                |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| -100             |                     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |                |  |                  |                  |   |                    |    |
| -200             | -200                | -20 | -100 | -20 | -200 | -100 | -200 | 0    | 0    | 100  | 70             | 120  | 165              | 260              |   |                    |    |
| Valore impostato | 0                   | 1   | 2    | 3   | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10             | 11   | 12               | 13               | 14  | 15                 | 16 |


Configurazione del sistema

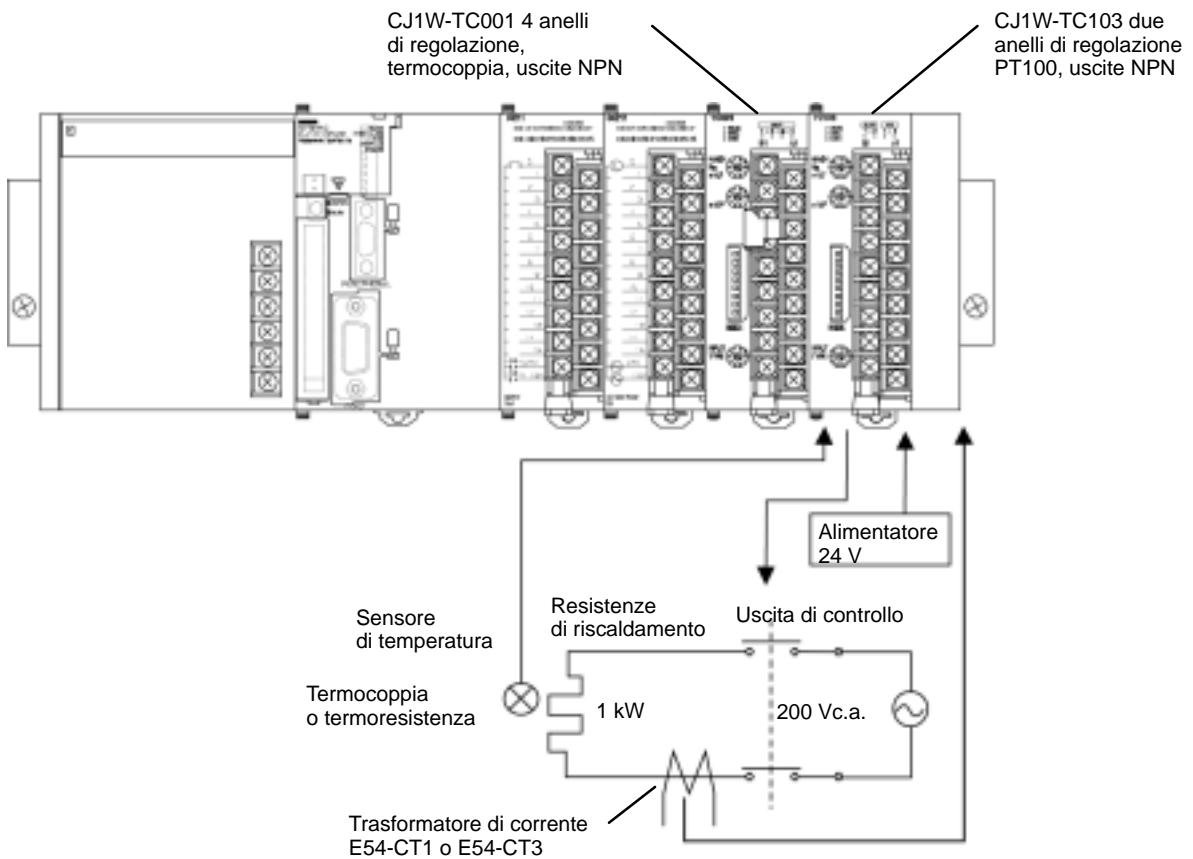


# Descrizione pannello frontale

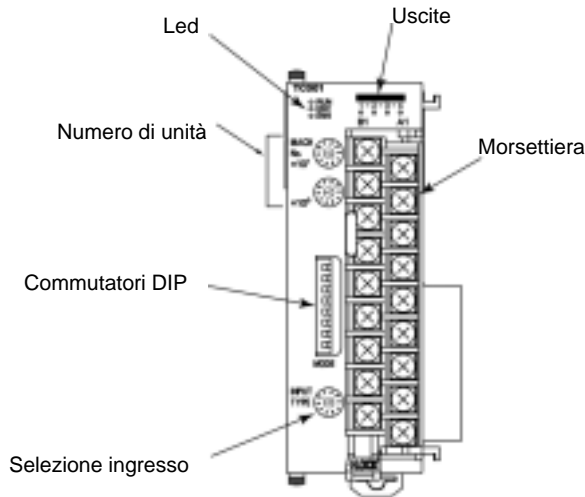


CJ1W-TC001  
(4 loop/uscite NPN)

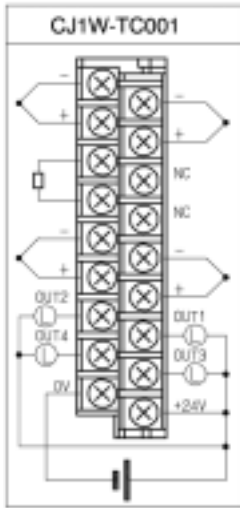


CJ1W-TC002  
(4 loop/uscite PNP)

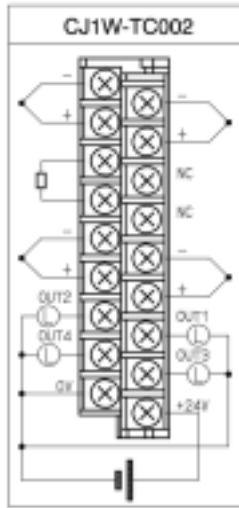


CJ1W-TC003  
(2 loop, allarme HB, uscite NPN)

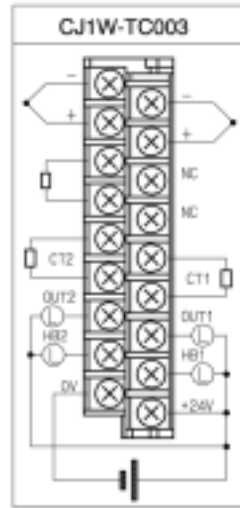


CJ1W-TC004  
(2 loop, allarme HB, uscite PNP)

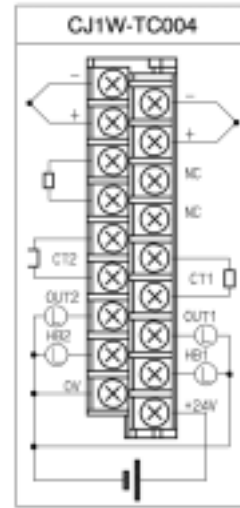


CJ1W-TC101  
(4 loop/uscite NPN)

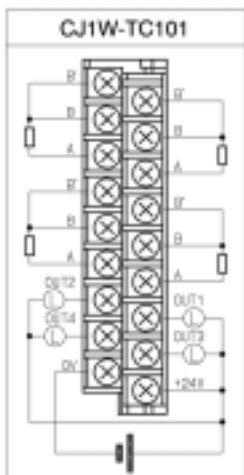


CJ1W-TC102  
(4 loop/uscite PNP)

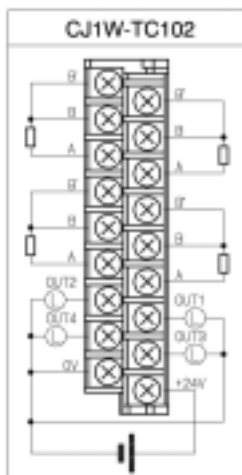

CJ1W-TC103  
(2 loop, allarme HB, uscite NPN)

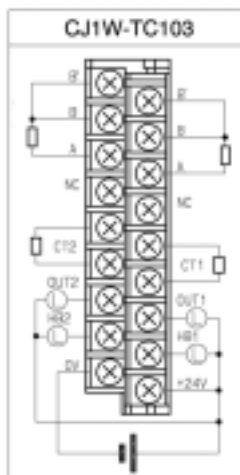

CJ1W-TC104  
(2 loop, allarme HB, uscite PNP)

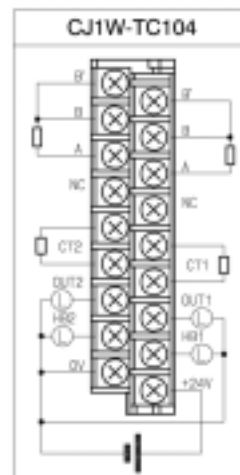


## Dimensioni

Le dimensioni dei moduli sono riportate nel paragrafo: "Dimensioni moduli" a pag. 24.

Note:

### Schede e moduli di comunicazione seriale per CJ1

- Dispongono di 2 porte seriali (1 RS232-C + 1 RS422/485)
- Sono installabili fino a 16 moduli (inclusi gli altri moduli CPU bus) nei rack di espansione o nei rack della CPU. Rappresentano l'ideale per i sistemi che richiedono un numero elevato di porte seriali + scheda di comunicazione seriale
- Programmazione delle macro tramite software CX Protocol.
- Protocolli integrati:
  - Host Link protocollo dei PLC Omron;
  - NT Link 1:N per il collegamento dei terminali Omron;
  - protocolli macro per la creazione di protocolli personalizzati.

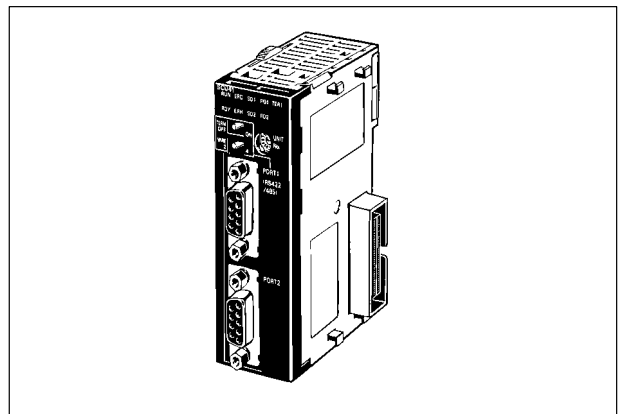

### Modelli disponibili

#### ■ Moduli di comunicazione seriale

| Descrizione    | Modalità di comunicazione seriale   | Seriale                        | Modello     |
|----------------|---|--------------------------------|-------------|
| Modulo CPU Bus | Impostazioni separate per ogni porta:<br>Macro di protocollo, host link oppure NTLINK 1:N | RS232-C x 1,<br>RS422A/485 x 1 | CJ1W-SCUB41 |

#### ■ Accessori (disponibili a richiesta)


| Descrizione                                   | Modello     |
|---|-------------|
| Connettore 9 pin Sub-D per porta seriale      | XS2A-0901   |
| Guscio per connettore 9 pin per porta seriale | XM2S-0911   |
| Manuale (in lingua Inglese)                   | OMW336-E1-3 |

### Caratteristiche

#### ■ Caratteristiche generali


|                                     |  |            |
|-------------------------------------|--|------------|
| <b>Tipo di unità</b>                | Modulo CPU Bus Unit  |            |
| <b>Porte seriali</b>                | <b>Porta 1</b>   | RS422A/485 |
|                                     | <b>Porta 2</b>   | RS232C     |
| <b>Protocolli</b>                   | Host link per il collegamento con PC per la programmazione e supervisione (slave)  |            |
|                                     | Protocol macro: per la gestione di protocolli conosciuti. Il protocollo viene creato con il software CX-Protocol e scaricato nella scheda senza appesantire la programmazione del PLC (MASTER) |            |
|                                     | NT Link: per il collegamento con i terminali OMRON   |            |
| <b>Numero di unità installabili</b> | 16   |            |
| <b>Consumo</b>                      | 380 mA   |            |
| <b>Peso</b>                         | 110 g  |            |

## Configurazione del sistema

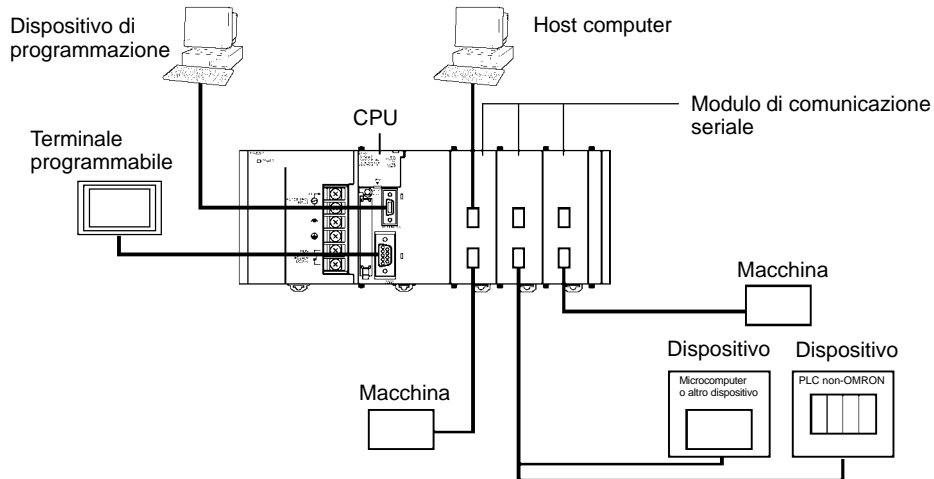


## Descrizione pannello frontale

### CJ1W-SCU41

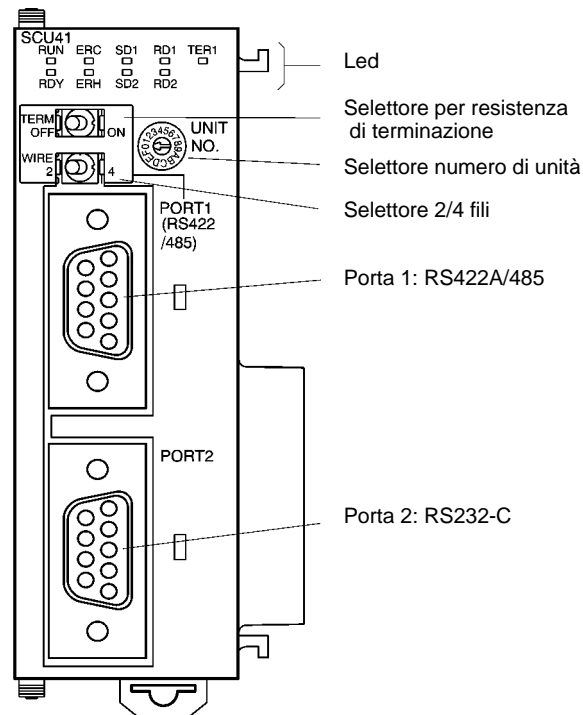

### ■ Collegamenti esterni

Porta RS-232C



| Pin               | Codice segnale | Nome segnale                           | I/O      |
|-------------------|----------------|--|----------|
| 1                 | FG             | Schermatura                            | -        |
| 2                 | SD             | Send Data (invio dati)                 | Uscita   |
| 3                 | RD             | Receive Data (ricezione dati)          | Ingresso |
| 4                 | RTS (RS)       | Request To Send (richiesta invio dati) | Uscita   |
| 5                 | CTS (CS)       | Clear To Send (pronto a trasmettere)   | Ingresso |
| 6                 | 5 V            | Power Supply (alimentazione)           | -        |
| 7                 | DSR (DR)       | Data Set Ready (pronto a ricevere)     | Ingresso |
| 8                 | DTR (ER)       | Data Terminal Ready (terminale pronto) | Uscita   |
| 9                 | SG             | Signal Ground (massa segnale)          | -        |
| Guscio connettore | FG             | Massa                                  | -        |






Note:

### Modulo di comunicazione seriale con termoregolatori Omron

- Dispongono di 2 porte seriali (1 RS232-C per il collegamento al PLC + 1 RS422/485 per l'interfaccia con i termoregolatori o componenti).
- Protocollo di comunicazione già implementato.
- Permette lo scambio dati in rete RS422/RS485 con termoregolatori o strumenti. I dati vengono impostati direttamente nella memoria del PLC.

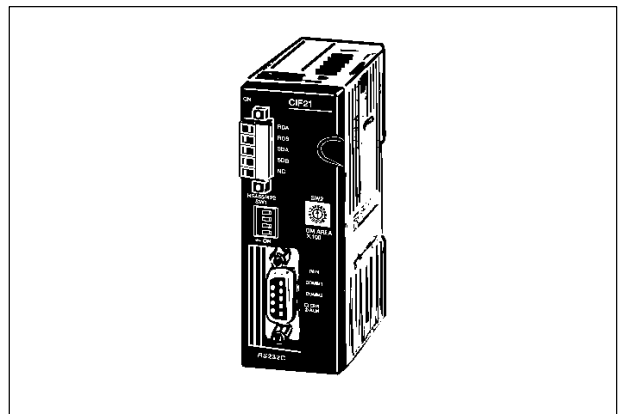

### Modelli disponibili

#### ■ Modulo di comunicazione seriale


| Descrizione   | Modello    |
|---|------------|
| Modulo di comunicazione seriale (1 porta RS232-C + 1 porta RS422/485) | CJ1W-CIF21 |

**Nota:** Il dispositivo è utilizzabile con PLC della serie CJ1, CS1, CQM1H, CPM2A, C200Hα.

#### ■ Accessori (disponibili a richiesta)

| Descrizione                         | Modello     |
|-------------------------------------|-------------|
| Manuale del modulo (lingua Inglese) | OMW400-E1-1 |

### Configurazione del sistema

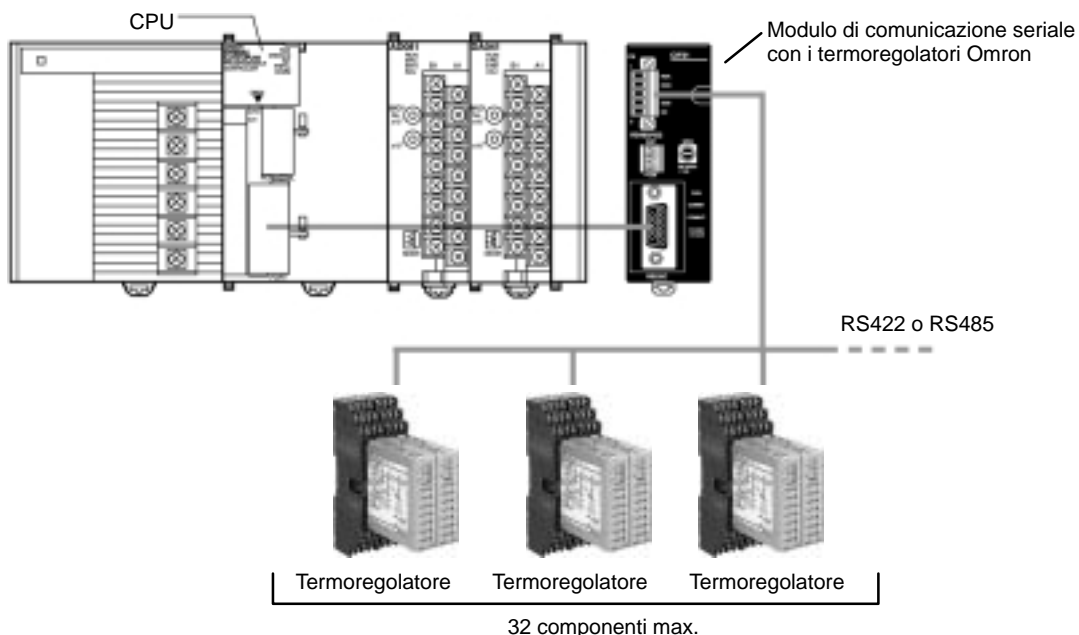

## Caratteristiche

### ■ Caratteristiche generali

| Modello                   |  | Caratteristiche             |
|---------------------------|--|-----------------------------|
| Porta superiore RS485/422 | Massimo numero di componenti collegabili     | 32                          |
|                           | Baud rate per il collegamento dei componenti | 9,6, 19,2, 38,4 o 57,6 kbps |
|                           | Baud rate per la connessione con la CPU      | 9,6 o 19,2 kbps             |
| Porta inferiore RS232-C   | Collegamento Host-Link 9600 E72 con PLC      |                             |
| Alimentazione             |  | 24 Vc.c. esterni            |
| Consumo                   |  | 1,5 W                       |
| Peso                      |  | 150 g max.                  |

### ■ Dispositivi collegabili all'interfaccia CJ1W-CIF21 e tipo di protocollo utilizzabile

| Classificazione    | Prodotto  | Modello     | SYSWAY | Compo Way/F |
|--------------------|---|-------------|--------|-------------|
| Controllori        | Termoregolatori   | E5GN        | Si     | Si          |
|                    |   | E5CN        | Si     | Si          |
|                    |   | E5EN        | Si     | Si          |
|                    |   | E5AN        | Si     | Si          |
|                    | Termoregolatori modulari                                  | E5ZN        | No     | Si          |
|                    | Controllori digitali                                      | E5CK        | Si     | No          |
|                    |   | E5EK        | Si     | No          |
|                    |   | E5AK        | Si     | No          |
|                    | Controllori digitali per valvole motorizzate              | E5EK-PRR2   | Si     | No          |
|                    |   | E5AK-PRR2   | Si     | No          |
|                    | Regolatore programmatore digitale                         | E5CK-T      | No     | No          |
|                    |   | E5EK-T      | No     | No          |
|                    |   | E5AK-T      | No     | No          |
|                    | Regolatore programmabile digitale per valvole motorizzate | E5EK-T-PRR2 | No     | No          |
| E5AK-T-PRR2        |   | No          | No     |             |
| Temporizzatori     | Temporizzatore/contaimpuls                                | H8GN        | No     | Si          |
| Strumenti digitali | Multifunzione   | K3GN        | No     | Si          |
|                    | Segnali analogici   | K3NX        | Si     | Limitato    |
|                    | Celle di carico   | K3NV        | Si     | Limitato    |
|                    | Frequenza   | K3NR        | Si     | Limitato    |
|                    | Lunghezza   | K3NP        | Si     | Limitato    |
|                    | Conta impulsi   | K3NC        | Si     | Limitato    |
|                    | Temperatura   | K3NH        | Si     | Limitato    |
|                    | Segnali analogici multipli                                | K3TS        | Si     | No          |


Limitato: La connessione è possibile solo per alcune funzioni

**Nota:** CompoWay F: è possibile leggere e scrivere tutti i parametri degli strumenti, in una operazione è possibile scambiare al massimo 12 dati di lettura e 12 dati di scrittura.

## ■ SYSWAY: Comandi disponibili


| Segmento            | Lettura<br>scrittura | Modello                              | Gruppo di comandi |    |    |    |    |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|
|                     |                      |                                      | 1                 | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Termoregolatori     | Lettura              | Valore di processo                   | Si                | Si | Si | Si | Si |
|                     |                      | Stato                                | Si                | Si | Si | Si | Si |
|                     |                      | Valore impostato                     | Si                | Si | Si | Si | Si |
|                     |                      | Soglia allarme 1                     |                   |    | Si | Si | Si |
|                     |                      | Soglia allarme 2                     |                   |    | Si | Si | Si |
|                     |                      | Banda proporzionale                  |                   |    |    | Si | Si |
|                     |                      | Tempo integrale                      |                   |    |    | Si | Si |
|                     |                      | Tempo derivativo                     |                   |    |    | Si | Si |
|                     |                      | Corrente resistenza di riscaldamento |                   |    |    |    | Si |
|                     |                      | Soglia allarme HBA                   |                   |    |    |    | Si |
|                     | Scrittura            | Set point di temperatura             | Si                | Si | Si | Si | Si |
|                     |                      | Comandi operativi                    |                   | Si | Si | Si | Si |
|                     |                      | Soglia allarme 1                     |                   |    | Si | Si | Si |
|                     |                      | Soglia allarme 2                     |                   |    | Si | Si | Si |
|                     |                      | Banda proporzionale                  |                   |    |    | Si | Si |
|                     |                      | Tempo integrale                      |                   |    |    | Si | Si |
| Tempo derivativo    |                      |                                      |                   |    | Si | Si |    |
| Soglia allarme HBA  |                      |                                      |                   |    |    | Si |    |
| Strumenti           | Lettura              | Valore di processo + stato           | Si                | Si | Si | Si | Si |
|                     |                      | Valore di picco superiore + stato    |                   | Si | Si |    | Si |
|                     |                      | Valore di picco inferiore + stato    |                   | Si | Si |    | Si |
|                     |                      | Valore di soglia HH                  |                   |    |    | Si | Si |
|                     |                      | Valore di soglia H                   |                   |    |    | Si | Si |
|                     |                      | Valore di soglia L                   |                   |    |    | Si | Si |
|                     |                      | Valore di soglia LL                  |                   |    |    | Si | Si |
|                     | Scrittura            | Comandi operativi                    |                   |    | Si |    | Si |
|                     |                      | Valore di soglia HH                  |                   |    |    | Si | Si |
|                     |                      | Valore di soglia H                   |                   |    |    | Si | Si |
| Valore di soglia LL |                      |                                      |                   |    | Si | Si |    |

## Descrizione pannello frontale

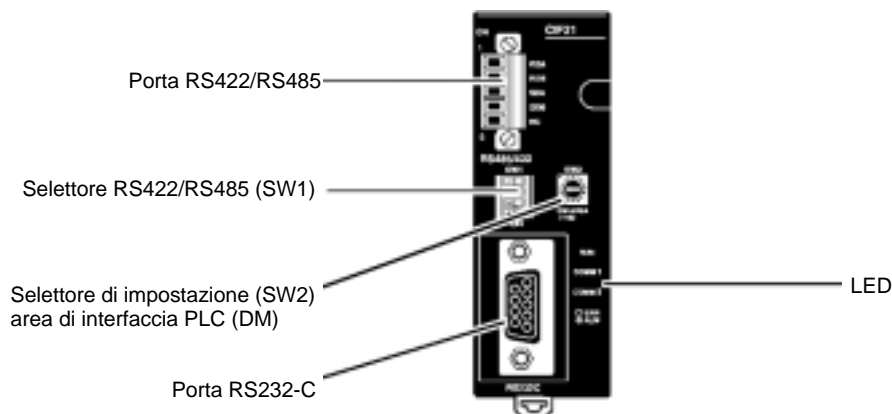


# Cablaggi e connessioni

Connessione RS422

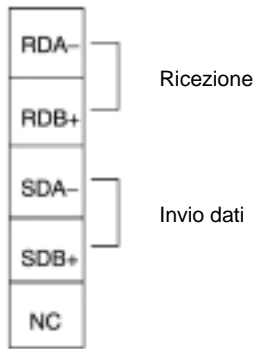


**Nota:** Lunghezza massima del collegamento 500 m

RS422 esempio di connessione

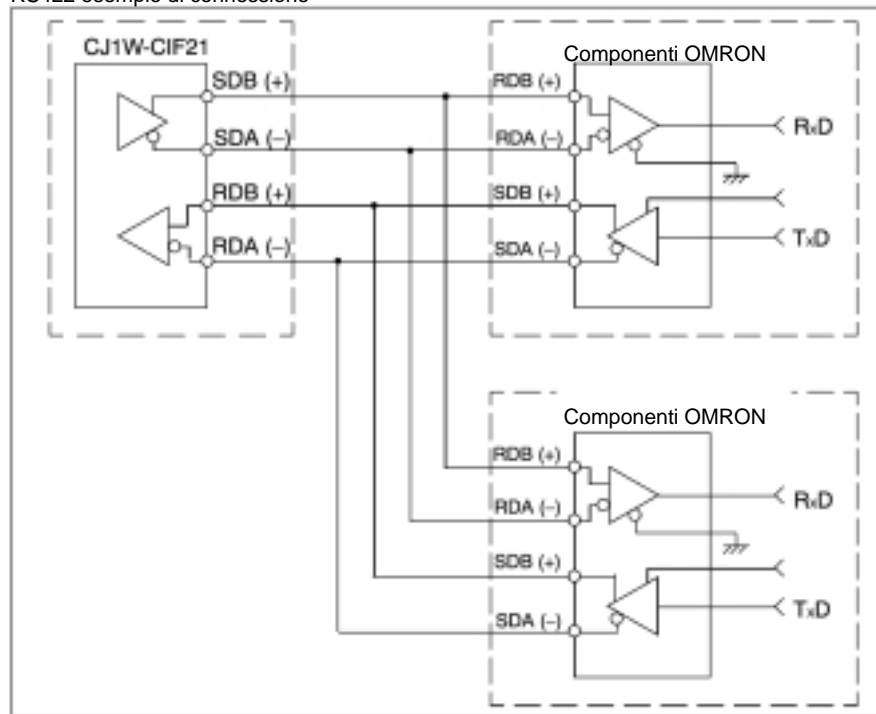





Connessione RS485

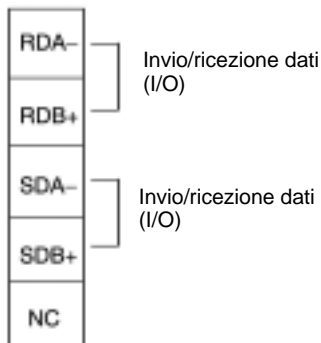

**Nota:** Lunghezza massima del collegamento 500 m

RS485 esempio di connessione

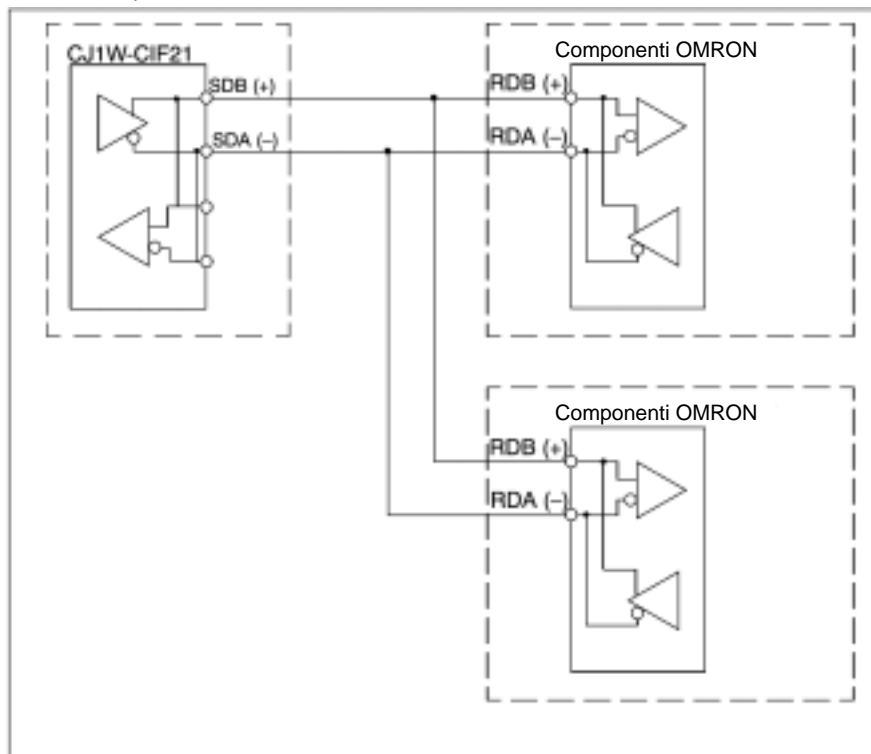

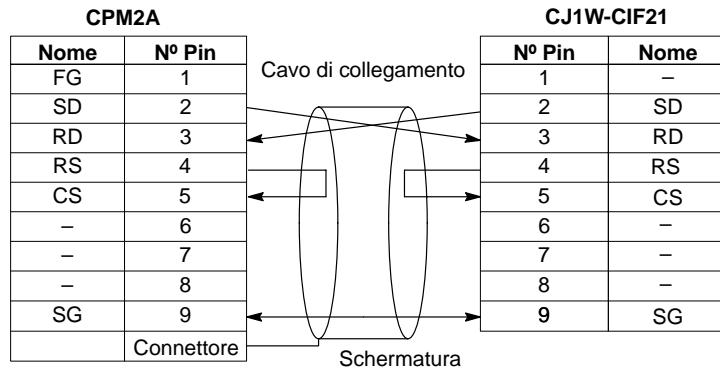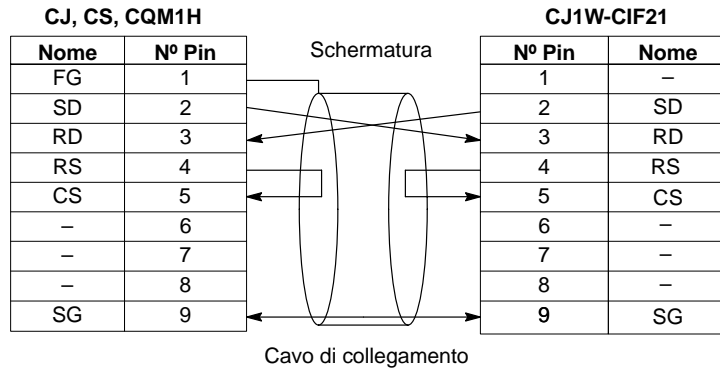

## Dimensioni


Le dimensioni dei moduli sono riportate nel paragrafo: "Dimensioni moduli" a pag. 24.

Note:



### Unità master per CJ1

- Fino a 256 punti di I/O disponibili.
- Collegamento a max. 32 slave.
- Tempo del ciclo di comunicazione: 0,5 ms con 16 slave di ingresso e 16 slave di uscita (con velocità di comunicazione 750 kbit/s).
- Massima distanza di comunicazione 500 m (con velocità di comunicazione 93,75 kbit/s).
- Disponibili i moduli analogici.
- Connessione a topologia libera fino a 200 m (impostazione della comunicazione a lunga distanza).

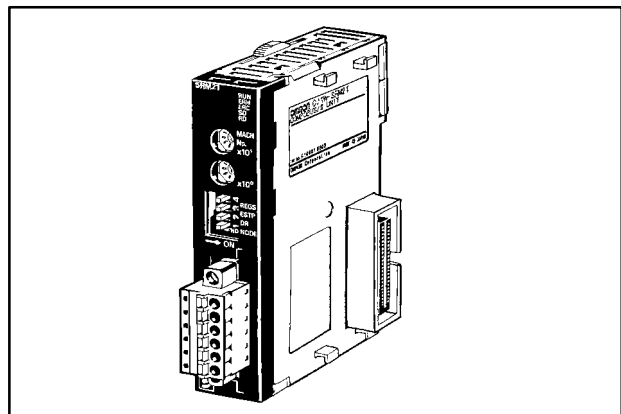

### Modelli disponibili

| Descrizione   | Modello    |
|---|------------|
| Modulo master per rete CompoBus/S in grado di gestire 256 punti (128 ingressi/128 uscite) | CJ1W-SRM21 |

### ■ Accessori (disponibili a richiesta)

#### Manuali

| Titolo                                    | Modello     |
|---|-------------|
| Manuale di installazione (lingua Inglese) | OMW266-E1-6 |

### Caratteristiche

#### ■ Caratteristiche di comunicazione

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Metodo di comunicazione</b>         |                       | Protocollo CompoBus/S   |
| <b>Metodo di codifica</b>              |                       | Manchester  |
| <b>Metodo di collegamento</b>          |                       | Metodo multi-drop e di diramazione a T (nota 1)   |
| <b>Velocità di trasmissione</b>        |                       | 750000/93750 bps (nota 2)   |
| <b>Tempo ciclo di comunicazione</b>    | <b>Alta velocità</b>  | 0,5 ms con 8 slave di ingresso e 8 di uscita; 0,8 ms con 16 slave di ingresso e 16 di uscita  |
|  | <b>Lunga distanza</b> | 4,0 ms con 8 slave di ingresso e 8 di uscita; 6,0 ms con 16 slave di ingresso e 16 slave di uscita  |
| <b>Cavo di comunicazione</b>           |                       | Cavo VCTF a due conduttori (cavo: Ø0,75 composto da 20 refoli)  |
| <b>Distanza di comunicazione</b>       | <b>Alta velocità</b>  | Cavo VCTF: Lunghezza linea principale: 100 m max.<br>Lunghezza linea derivata: 3 m max.<br>Lunghezza totale linea derivata: 50 m max.   |
|  | <b>Lunga distanza</b> | Cavo VCTF: Lunghezza linea principale: 500 m max.<br>Lunghezza linea derivata: 6 m max.<br>Lunghezza totale linea derivata: 120 m max.<br>supporta la comunicazione a topologia libera fino a 200 m |
| <b>Max. numero di nodi collegabili</b> |                       | 32  |
| <b>Controllo degli errori</b>          |                       | Controllo codice Manchester, controllo di frame e di parità   |

**Note:** 1. Un terminatore deve essere collegato al punto nel sistema più lontano dal master.


2. Velocità di comunicazione selezionabile tramite le impostazioni dell'area DM (velocità impostata in fabbrica 750000 kbit/s).

## ■ Caratteristiche dell'unità

| Tipo di unità                   | Modulo speciale  |
|---------------------------------|--|
| Assorbimento                    | 150 mA max. a 5 Vc.c.  |
| Numero di punti di I/O          | 256 punti (128 ingressi/128 uscite), 128 punti (64 ingressi/64 uscite) (selezionabili)   |
| Numero di canali occupati       | 256 punti: 20 canali (8 canali di ingresso/8 canali di uscita, 4 dati di stato)<br>128 punti: 10 canali (4 canali di ingresso/4 canali di uscita, 2 dati di stato) |
| PLC                             | CJ1  |
| Numero di master installabili   | 40   |
| Numero di punti per nodo        | 8 punti  |
| Max. numero di slave per master | 32   |
| Dati di stato                   | Flag di errore di comunicazione e nodo slave attivo (nota)   |

**Nota:** Questi flag utilizzano l'area AR.

## Configurazione del sistema

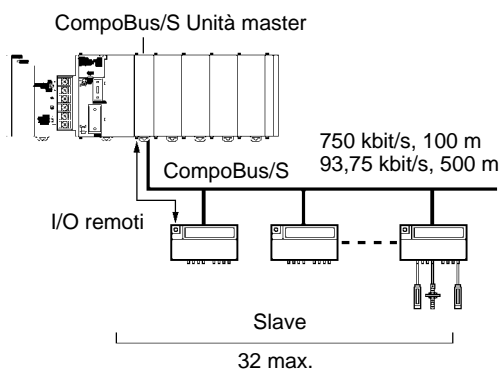


## Dimensioni

Le dimensioni dei moduli sono riportate nel paragrafo: "Dimensioni moduli" a pag. 24.

Per ulteriori informazioni si consulti il "Catalogo Sistemi per l'automazione" nella sezione delle reti.

### Modulo DeviceNet per CJ1

- Unità master della rete DeviceNet per il controllo di slave.
- Funzione di I/O Link per lo scambio diretto di dati tra moduli master.
- Comunicazione a messaggi per lo scambio di grosse quantità di informazioni in cui non sono vincolati i tempi.

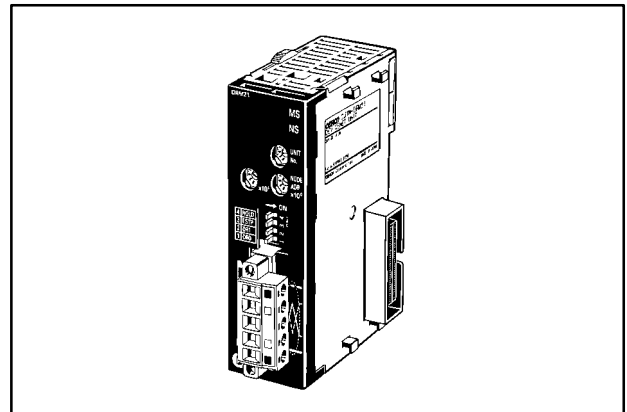

### Modelli disponibili

| Descrizione                               | Modello    |
|---|------------|
| Modulo Master e Slave per rete DeviceNet. | CJ1W-DRM21 |

### Accessori (disponibili a richiesta)


| Titolo                      | Modello     |
|-----------------------------|-------------|
| Manuale (in lingua inglese) | OMW380-E1-2 |

### Caratteristiche

- Controllo fino a 32000 punti (2000 word) per master.
- Lo scambio dati con i moduli slave può essere allocato in qualsiasi area di memoria del master (con configuratore).
- Possono essere installate fino a 3 unità DeviceNet su ogni PLC CJ1 (senza configuratore).
- Possono essere utilizzate più unità DeviceNet in una singola rete.
- Le unità DeviceNet possono essere configurate contemporaneamente sia come master che come I/O Link (slave).
- Con l'unità CJ1W-DRM21 la rete DeviceNet diventa trasparente per la comunicazione a messaggi, programmazione e monitoraggio dei dati.
- Con il software CX-Programmer è possibile connettersi e programmare da un PLC tutti i PLC collegati indipendentemente su reti Ethernet, Controller Link e DeviceNet fino all'attraversamento trasparente di 3 livelli di rete.

| Descrizione         | Servizi di comunicazione | Numero di unità   | Modello   |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|
| Modulo CPU Bus Unit | Master di rete DeviceNet | Con configuratore fino a 16 unità<br>Senza configuratore fino a 3 unità | CJW-DRM21 |
|                     | I/O Link (slave)         |   |           |
|                     | Comunicazione a messaggi |   |           |

## Configurazione del sistema

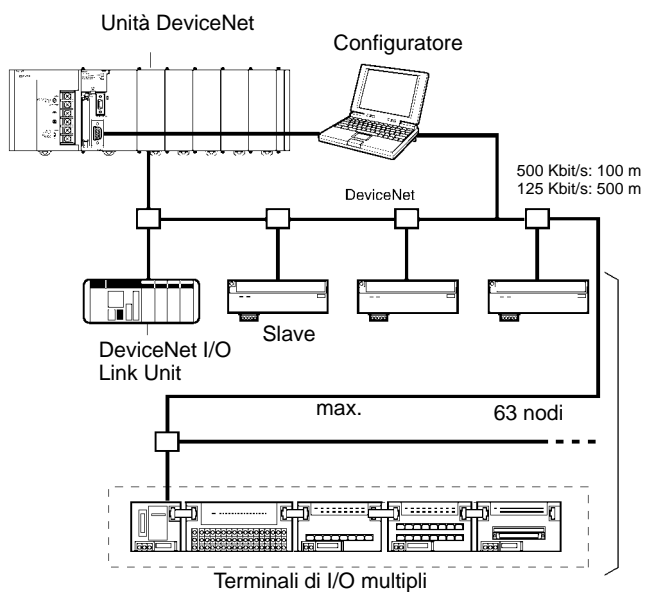


## Dimensioni

Le dimensioni dei moduli sono riportate nel paragrafo: "Dimensioni moduli" a pag. 24.

Per ulteriori informazioni si consulti il "Catalogo Sistemi per l'automazione" nella sezione delle reti.

### Moduli controller link per CJ1

- Rete a livello di fabbrica per lo scambio di dati tra PLC-PLC e PLC-PC.
- Data link flessibili ad elevata capacità.
- Trasferimento di grandi quantità di dati mediante invio di messaggi.
- Collegamento mediante doppio telefonico.
- Correzione completa degli errori e funzioni di rilevamento errori.
- Impostazione dei parametri di comunicazione con software CX-Programmer.
- È possibile collegare in rete Controller Link i PLC Omron CJ1, CS1, CQM1H e C200Hα.

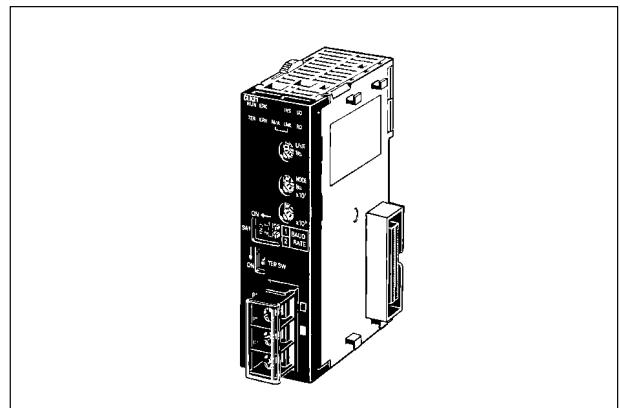

### Modelli disponibili

#### ■ Moduli controller link


| Modulo/Scheda          | Descrizione    | Comunicazioni                         | Mezzo              | Caratteristiche   | Modello    |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---|------------|
| Moduli Controller Link | Modulo bus CS1 | Data link e comunicazioni di messaggi | Doppino telefonico | Nei rack della CPU e nei rack di espansione CJ1 è possibile installare fino a 4 moduli. | CJ1W-CLK21 |

#### ■ Accessori (disponibili a richiesta)

| Titolo                   | Modello     |
|--------------------------|-------------|
| Manuale (lingua Inglese) | OMW309-E1-□ |


### Configurazione del sistema

#### Data link

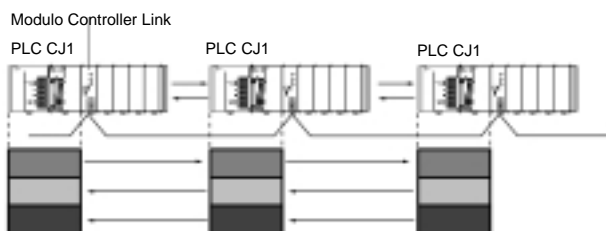

Trasferimenti dati con memoria condivisa (continui)  
Bit di I/O, bit di collegamento, canali area DM, ecc.

#### Comunicazione messaggi

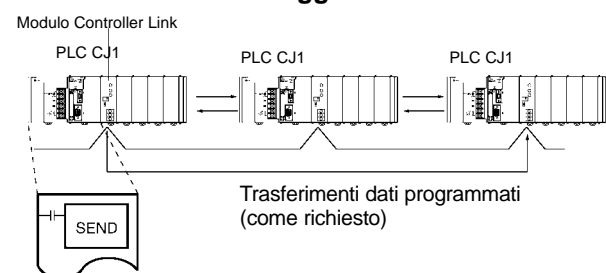

Istruzione di comunicazione nel programma utente

**Nota:** Per le caratteristiche specifiche della rete Controller Link si consulti il paragrafo "Controller Link" nel "Catalogo Sistemi per l'automazione".

### Dimensioni


Le dimensioni dei moduli sono riportate nel paragrafo: "Dimensioni modul" a pag. 24.

Per ulteriori informazioni si consulti il "Catalogo Sistemi per l'automazione" nella sezione delle reti.

Note:

### Modulo Ethernet per CJ1 10 base T

- Consente un'ampia gamma di comunicazioni per i PLC collegati ad una rete Ethernet: trasferimento dati con i servizi accesso socket UDP/IP o TCP/IP, esecuzione dei comandi FINS OMRON standard, trasferimento file con FTP oppure invio di posta con SMTP. È sufficiente selezionare i servizi di comunicazione richiesti e collegare in modo flessibile i PLC ad una rete Ethernet di alto livello.
- Accesso semplice ai servizi socket mediante l'elaborazione di bit specifici nella memoria.
- Servizio invio messaggi su indirizzo di posta elettronica.
- Interconnessione alla rete Controller Link e ad altre reti.
- Utilizzo dei protocolli Ethernet standard, TCP/IP e UDP/IP.
- Utilizzo delle comunicazioni di messaggi FINS OMRON standard.
- Trasferimento file con host computer mediante FTP.
- Impostazione dei parametri di comunicazione con CX-Programmer.

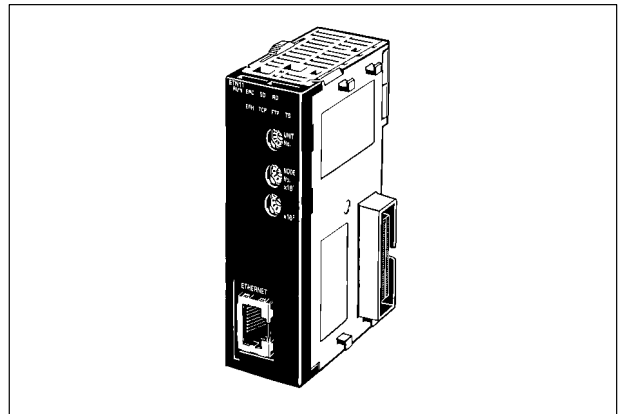

### Modelli disponibili


#### ■ Modulo Ethernet

| Descrizione        | Servizi di comunicazione  | Modello    |
|--------------------|---|------------|
| Modulo CPU bus CJ1 | Comunicazioni FINS, server FTP, servizi socket e servizi di posta | CJ1W-ETN11 |

#### ■ Accessori (disponibili a richiesta)

| Titolo                      | Modello     |
|-----------------------------|-------------|
| Manuale (in lingua inglese) | OMW343-E1-1 |

### Configurazione del sistema

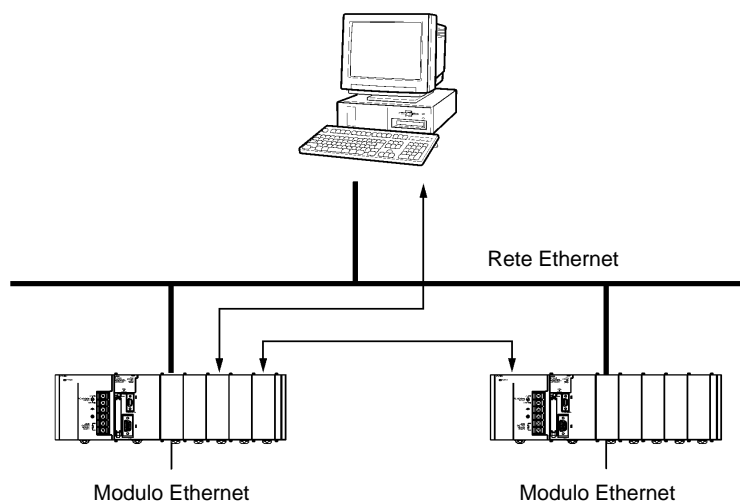

Per ulteriori informazioni si consulti la sezione "reti" nel "Catalogo Sistemi per l'automazione".

### Dimensioni

Le dimensioni dei moduli sono riportate nel paragrafo: "Dimensioni moduli" a pag. 24.

Per ulteriori informazioni si consulti il "Catalogo Sistemi per l'automazione" nella sezione delle reti.

Note: